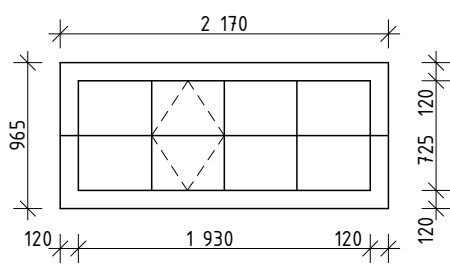


VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

OZN	UMÍSTĚNÍ KS	SCHÉMA	POPIS
(DPI)	STŘEŠNÍ KCE 1 KS		<p>STŘEŠNÍ SEDLOVÝ PÁSOVÝ SVĚTLÍK VNĚJŠÍ ROZMĚR PODSADY 2 170x965 mm, VNITRNÍ ROZMĚR 1 930x725 mm, CELOHLINIKOVÁ SYSTÉMOVÁ KONSTRUKCE - PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, SKLON 30 STUPNŮ, $U_w=1,2$ W/m²K (celá výplň vč. rámu), SOUČÁSTÍ BUDE 1x VETRACÍ Klapka pro denní větrání na elektroohon (zdvih min. 300 mm), OVLÁDÁNÍ SILNOPROUDEM PŘES TEPLŮTNÍ ČIDLA METEOSTANICE, DODÁVKA VČETNĚ ELEKTROMOTORU, KABELÁŽE, ÚSTŘEDNÝ, ČIDLA (VĚTR/DEŠT), ATD... VÝŠKA PLECHOVÉ OBRUBY min. 480 mm, PRO VLÁZENÍ MINERALNÍ TEPELNÉ IZOLACE TŮ, 120 mm, SOUČÁST DODÁVKY SVĚTLÍKU OBRUBY, SYSTÉMOVÁ POVRCHOVÁ UPRAVA HLINÍK ELOX, RAL dle odboru památkové péče, sjednotit se zábradlím, případně oplechováním</p> <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ, NENAHAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI</p>