



ROZVADĚČ R0

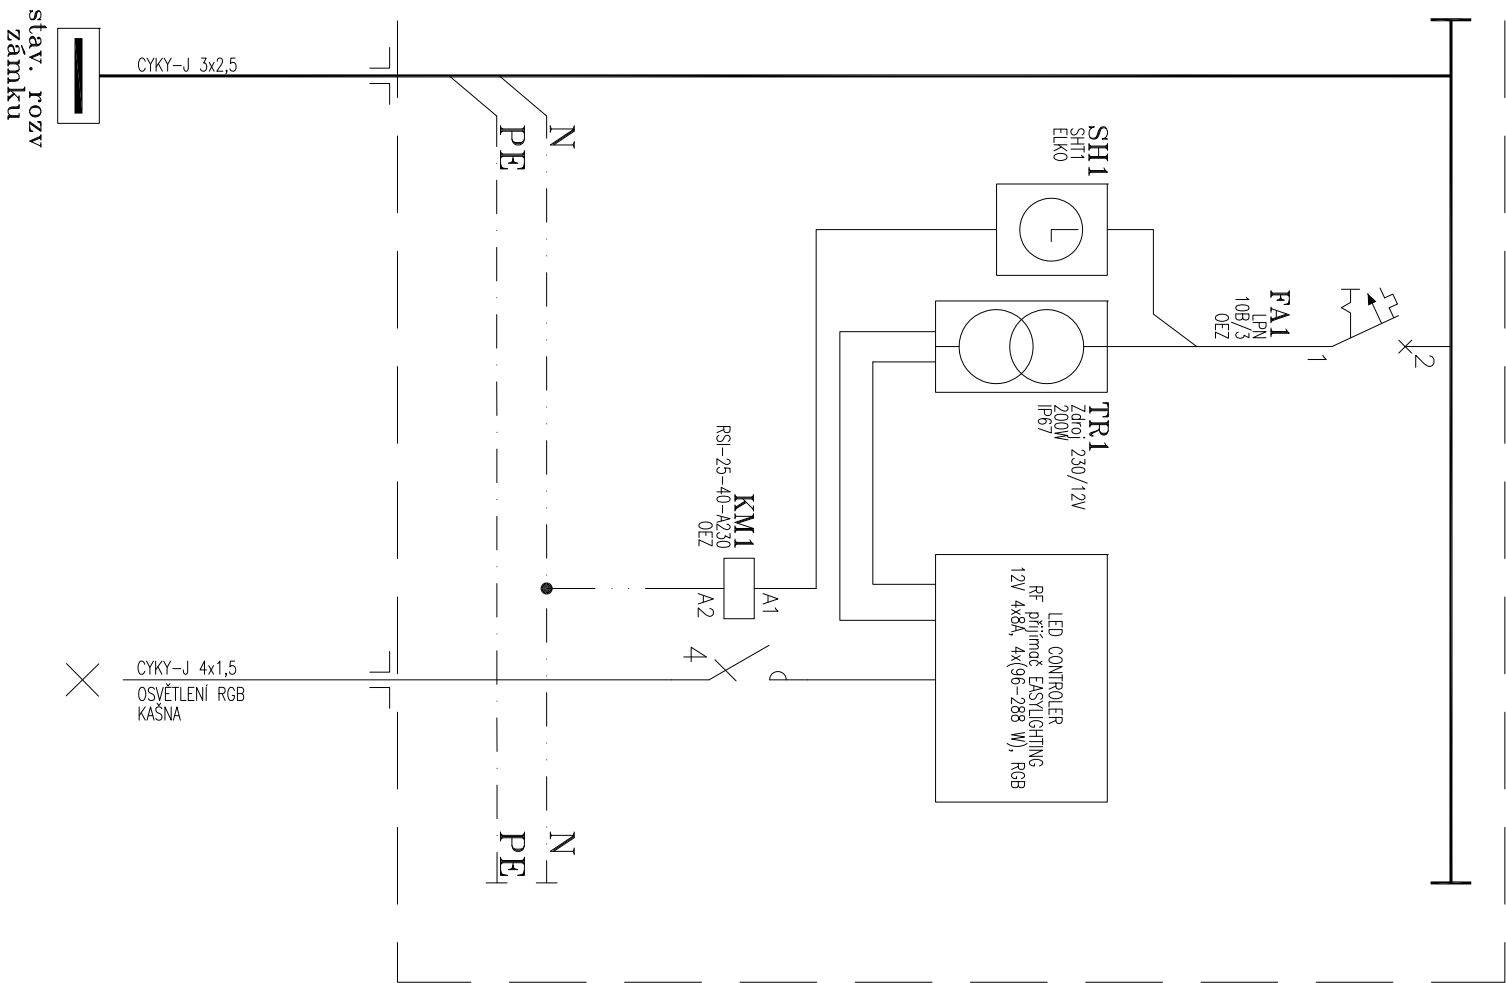

Rozvaděč osvětlení:
Typ: GW44210
Krytí: IP56
VxŠxH: 380x300x120



Rozvaděče nízkého napětí:
ČSN EN 61439-1 ed.2, (2 ed.2, 3, 4, 5, 6)

Výběr a stavba elektrických zařízení ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Prostředí vnitřní normální, venkovní nebezpečně

Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,
definice ČSN 33 2000-1 ed.2

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.2
Napěťová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2,
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

ELEKTROINSTALACE

Výpracoval		Zodp. projektant		Tech. kontrola	
Pavel Šupřík		Ing. Jiří Horák		Ing. Jiří Horák	
Kreslil		Pavel Šupřík		Pavel Šupřík	
Investor		Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín			
Akce		ÚPRAVA PROSTORU PŘED ŽEROTÍNSKÝM ZÁMKEM V NOVÉM JIČÍNĚ			
		parcels č. 38, k.ú. Nový Jičín-Město			
		”D.1.4.”			
Obsah výkresu		Schéma zapojení a náhled rozvaděče R0			
		formát		2xA4	
		datum		01/2016	
		účel		DUR	
		č. zakázky		112914H	
		Měřítko		č. výkresu	
				2	