


ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

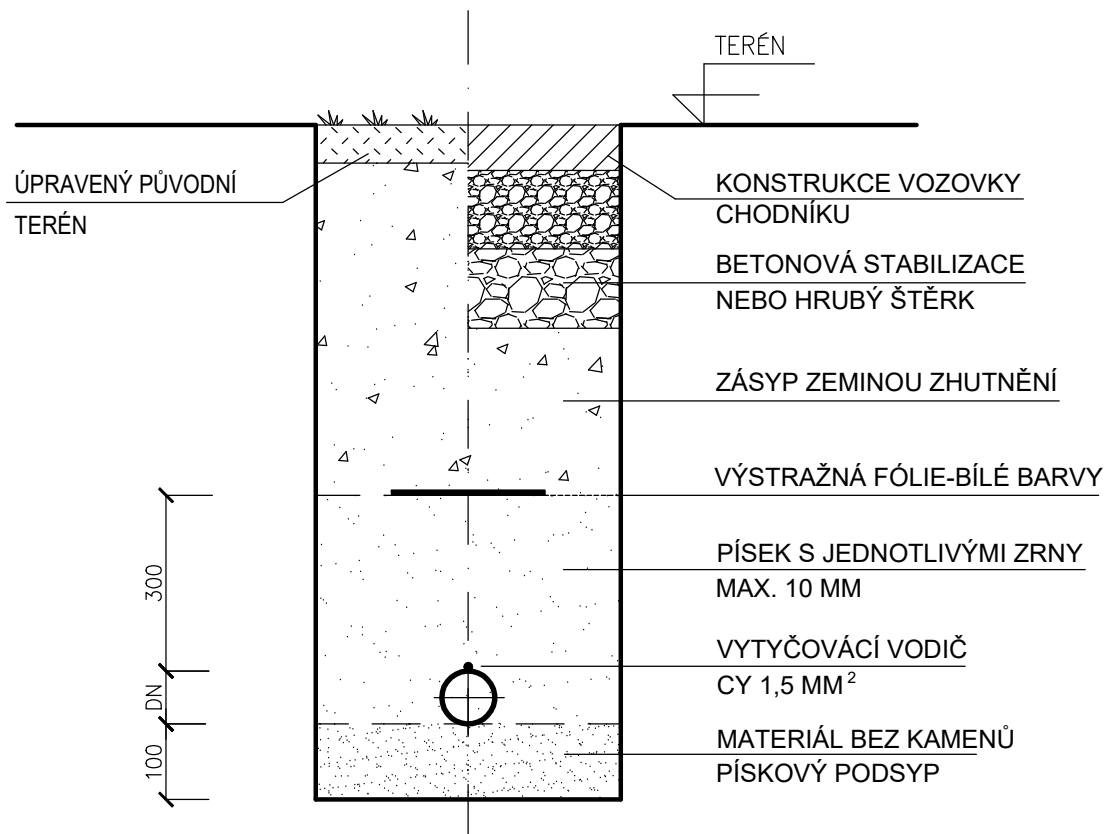

POZNÁMKA:

- ① PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 60 05, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- ② HLOUBKA VEDENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODU V MÍSTĚ NAPOJENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY BUDE UPŘESNĚNA PO PROVEDENÍ SOND popř. PŘI REALIZACI STAVBY
- ③ DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT VYKOPÁNO V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI SKLONY A SPÁDY.

PROJEKTANT	JAN HUVAR	<div>UniProjekt</div> <div>projekční kancelář</div> <div>Divadelní 849/8, 741 01 Nový Jičín</div> <div>Telefon: 556 701 746</div> <div>556 701 273</div> <div>E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz</div>	VÝTISK ČÍSLO			
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR					
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR					
INVESTOR	Město Nový Jičín					
	Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín					
MÍSTO	parc.č. 692/94; k.ú.: Bludovice u Nového Jičina					
STAVBA			ÚTULEK PRO PSY		STUPEŇ DOKUMENTACE Dokumentace pro provádění stavby	
OBJEKT			SO06 - STUDNA S VNĚJŠÍM VODOVODEM		ČÍS.ZAKÁZKY 30/2017	
ČÁST			D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení D.2 b) Výkresová část		MĚŘÍTKO	DATUM 03/2018
NÁZEV VÝKRESU			ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		FORMÁT A4	Č.VÝKR. 04