


Miriam Muroňová

Od: Monika.Foldynova@innogy.com
 Odesláno: 28. června 2017 5:56
 Komu: Miriam Muroňová
 Kopie: Tomas.Novotny@innogy.com
 Předmět: RE: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOVÝ JIČÍN

Dobrý den, paní Muroňová,

Odběr ve výši cca 1 200 m³/hod je možné realizovat z okolních VTL plynovodů DN 150 nebo DN 300 – viz obrázek.

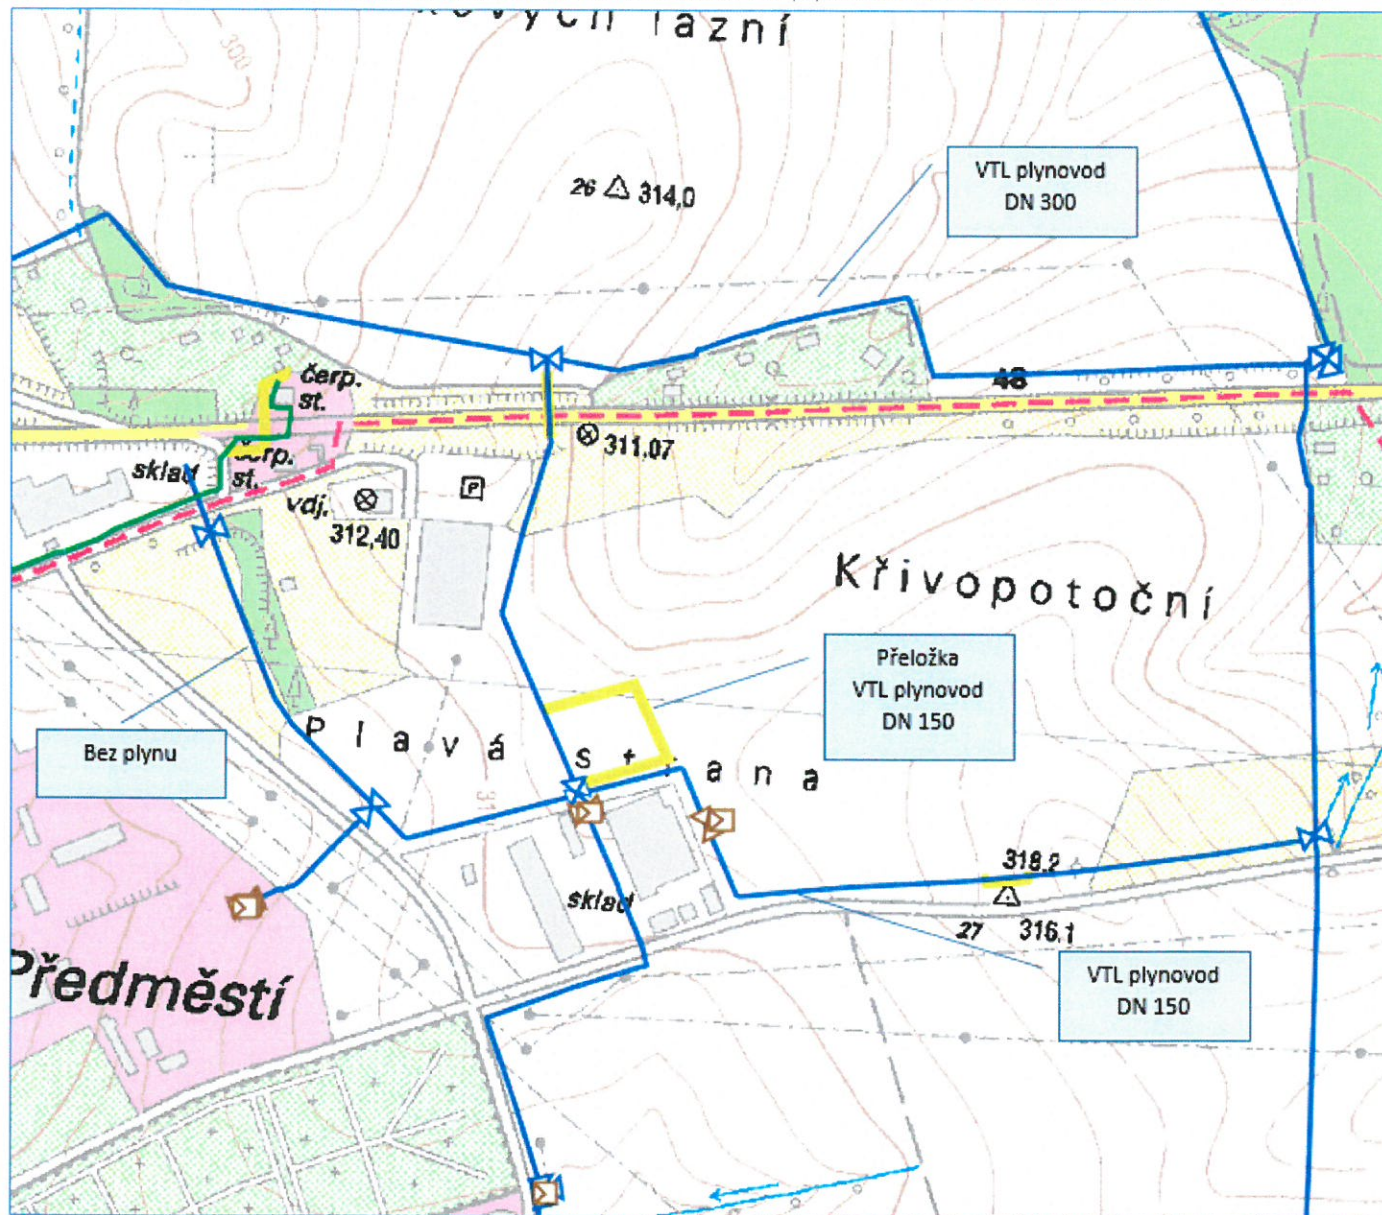

Vzhledem k Vámi zaslaným situacím a zvýraznění oblasti průmyslové zóny upozorňujeme na dotčení našich sítí. Plynárenské zařízení musí být vyprojektováno a vybudováno v souladu s platnými předpisy a technickými normami. Požadujeme předložení projektové dokumentace na příslušné pracoviště GridServices, s.r.o., odbor připojování a rozvoje PZ k odsouhlasení.

Připojení k distribuční soustavě bude provedeno na základě Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a splnění podmínek dle vyhlášky č.62/2011 Sb. Formuláře (ve formátu PDF nebo WORD) žádostí, jsou k dispozici na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadosti-stredni-a-velkoodberatele/>
 Nebo můžete žádost podat elektronicky přímo z webu:

<http://www.gasnet.cz/cs/distribuce-plynu-online/>

Případné další kontakty naleznete zde:

<http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>

Přeji hezký den

Monika Foldynová
GasNet, s.r.o.
odbor správy DS-Morava sever
specialista správy DS-Morava sever
Varenská 2723/51, 70200 Ostrava
T (interní) (983) 2924
T +420 595 142 924
M +420 724 136 753
F +420 595 154 924
E monika.foldynova@innogy.com

Web: www.gasnet.cz

From: Novotný Tomáš
Sent: Tuesday, June 20, 2017 11:38 AM
To: Foldynová Monika <Monika.Foldynova@innogy.com>
Subject: FW: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOVÝ JIČÍN

From: Miriam Muroňová [<mailto:muronova@kohlarchitekti.cz>]
Sent: Tuesday, June 20, 2017 10:24 AM
To: Novotný Tomáš <Tomas.Novotny@innogy.com>
Subject: PRŮMYSLOVÁ ZÓNA NOVÝ JIČÍN

Dobrý den, dle tel. dohody zasílám situaci navrhované průmyslové zóny Nový Jičín. Odhadované spotřeby: hodinový příkon 1200m3, roční spotřeba: 5 871 000 m3/rok. Páteří rozvod plynu bychom rádi vedli podél navržené komunikace. Zasílám situaci širších vztahů, situaci s podložením tras plynu (digitálně ještě data nepřišly) a průvodní zprávu.

Mohu napsat žádost ve smyslu žádosti o vyjádření k možnostem zásobování lokality a Vy byste se mohli k tomu nějak textově vyjádřit, popřípadě třeba i stanovit nějaké rozmezí možností spotřeby plynu.

Děkuji.
S pozdravem

ING. ARCH. MIRIAM MUROŇOVÁ
+420 734 784 084
+420 607 514 945
muronova@kohlarchitekti.cz

 **KOHLARCHITEKTI**
28.října 960/178

709 00, Ostrava-Mariánské Hory

+420 774 334 088

sekretariat@kohlarchitekti.cz

www.kohlarchitekti.cz