

**MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN**  
**ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Masarykovo nám 1/1, 741 01 Nový Jičín**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše č.j.:

OŽP/21121/2018

Spis. značka:

OŽP9559/2018-Pk

Vyřizuje:

Mgr. Martin Petrušek, služ. č. 694

Telefon:

556 768 359

Mobil:

E-mail:

mpetrušek@novyjicín-town.cz

Datum:

26.03.2018

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne

28.4.2018

V Novém Jičíně dne

28.4.2018

Město Nový Jičín

Masarykovo nám. č.p. 1/1

741 01 Nový Jičín



**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**

**Výroková část:**

I.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), ve vodoprávním řízení posoudil žádost, kterou dne 05.02.2018 podalo

**Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 odst. 1 stavebního zákona

**vydává stavební povolení**

ke změně dokončené stavby vodního díla nazvané

**„Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín“**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 584/1, 584/2, 586/1 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Moravskoslezský

Název obce

Nový Jičín

Identifikátor katastrálního území

707465

Název katastrálního území

Nový Jičín-Dolní Předměstí

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

2-01-01-0750-0-00

Kód a název vodního útvaru

HOD\_0080 Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odry

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 57
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Č.j.:	22924/2018	
Datum (čas) doručení:	27-03-2018	
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	
Spis. znak, skart. znak a lhůta:	Poč. svaz.:	Jiný druh:
	Zpracováno:	

**BANKOVNÍ SPOJENÍ**

KB, a. s., pobočka Nový Jičín

č.ú.: 19 - 326801 / 0100

(příjmy)

č.ú.: 326801 / 0100 (výdaje)

IČ: 00298212

**ÚŘEDNÍ DNY A HODINY**

Po, St 8.00 – 11.00 12.00 – 17.00 hod.

Út, Čt 8.00 – 11.00 12.00 – 15.00 hod.

Pá 8.00 – 11.00

<http://www.novyjicín.cz>

ID DS: ywmb4nc

e-podatelna: e-podatelna@novyjicín-town.cz

tel. ústředna: 556 768 222, fax: 556 768 289

Orientační určení polohy (souřadnice v S-JTSK)	
Sběrač BD-4-1 (stáv. šachta Š2078)	Y= -491381.38 X= -1126189.26
Sběrač BD-4-1 (koncová šachta Š5217)	Y= -491334.28 X= -1126265.06
Sběrač BD-4-1-1 (napojení na BD-4-1 v Š5216)	Y= -491361.14 X= -1126227.23
Sběrač BD-4-1-1 (koncová šachta Š5216c)	Y= -491384.16 X= -1126245.09

#### Údaje o předmětu rozhodnutí:

Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	jednotná
<b>Stoková síť</b>	
Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka gravitačních stok	121,5 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	250 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	300 mm

#### Údaje o povolené stavbě:

Předložená projektová dokumentace pro stavební řízení zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, z března 2016 řeší rekonstrukci sběračů BD-4-1 a BD-4-1-1 jednotné kanalizace v ul. Brožíkova v celkové délce 121,5 m. Kanalizace bude napojena na stáv. jednotnou kanalizaci BET DN 300 mm v revizní šachtě Š2078 na ul. Slezská. Revizní šachta Š2078 bude rekonstruována a osazena novým plastovým komínem DN 600 mm. Sběrač BD-4-1 je navržen z potrubí PP URB2 DN250-300 SN8 v délce 91,95 m s osazením 2 ks betonových revizních šachet DN 1000 mm a 3 ks plastových revizních šachet DN 600 mm. Sběrač BD-4-1-1 je navržen z potrubí PP URB2 DN250 SN8 v délce 29,56 m s osazením 1 ks betonové revizní šachty DN 1000 mm a 2 ks plastových revizních šachet DN 600 mm. Revizní šachty budou osazeny pojízdnými poklopy tř. D400.

Předmětem stavebního povolení vodního díla **nejsou** přípojky uličních vpustí a veřejné části kanalizačních přípojek, které budou provedeny při přepojování stáv. kanalizačních přípojek na rekonstruovaný sběrač. Tyto obecné stavby byly povoleny pravomocným územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.10.2016 pod č.j. ÚPSŘ/70446/2016, sp.zn. 52193/2016Ad.

**Povinnosti a podmínky pro provedení stavby** podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby Ing. Lubomír Novák, ČKAIT 1100472, pod zakázkovým číslem 1652/2015 v březnu 2016, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným subjektem před zahájením stavby.
3. Před zahájením stavby bude zajištěno vytyčení inženýrských sítí a podzemních vedení tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, a současně budou respektována ochranná pásma těchto sítí.
4. Při provádění stavby budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a podzemních vedení:
  - a. Budou respektovány podmínky stanoviska Městského úřadu Nový Jičín, odbor majetku, rozvoje a investic, ze dne 26.05.2016 pod č.j. OMRI/34847/2016:
    - i. Budou dodrženy „Zásady pro užívání veřejného prostranství, spočívající v provádění výkopových prací a umístování stavebního zařízení a skládek, na území města Nového Jičína“.
    - ii. Min. 20 dní před užíváním místní komunikace a chodníkového tělesa (zábor, výkopové práce) v majetku města Nový Jičín si stavebník (investor) musí vyřídít rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

- u odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Nový Jičín a to na základě dohody zvláštním užití komunikace, uzavřené s Městem Nový Jičín a vyjádření PCŘ – Dopravního inspektorátu, může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost a plynulost silničního provozu.
- iii. Město Nový Jičín nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 16.11. do 31.3.
  - b. Budou respektovány podmínky vlastníka a provozovatele veřejného vodovodu a jednotné kanalizace, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve smyslu stanoviska ze dne 12.07.2016 pod zn. 9773/V013295/2016/PO, jehož platnost byla prodloužena stanoviskem ze dne 01.12.2017 pod zn. 9773/V013295/2016/PO:
    - i. Před zahájením stavebních prací bude zabezpečeno vytyčení dotčených vodovodů a kanalizací a s vytyčením prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou práce provádět.
    - ii. Před zahájením prací projedná stavebník postup a kontrolu prací s provozním střediskem kanalizací SmVaK Ostrava a.s.
    - iii. Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození dotčených vodovodů a kanalizací. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
    - iv. Při křížení a souběhu se zařízení SmVaK Ostrava a.s. respektovat § 23 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění, a ČSN 73 6005.
    - v. Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce SmVaK Ostrava a.s. ke kontrole místa křížení a zásahu do ochranného pásma zařízení SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána do stavebního deníku.
    - vi. Případné poškození vodovodu nebo kanalizace bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou.
  - c. Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení ve smyslu stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 25.05.2016 pod zn. 5001304806, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 1.
  - d. Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu souhlasu s vydáním stavebního povolení ze dne 18.1.2018 pod zn. 1096609064, a sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 16.11.2017 pod zn. 0100836171, která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 2.
  - e. Budou respektovány podmínky správce sítě elektronických komunikací Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ve smyslu vyjádření ze dne 15.11.2017 pod č.j. 770172/17, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí příloha č. 3.
5. Při provádění stavby bude stávající kanalizace zastižená ve výkopu demontována vč. příp. zastižených stáv. šachet, zbývající část stávající kanalizace bude zaslepena.
  6. Stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.
  7. Spolu s žádostí o kolaudační souhlas bude předloženo povolení k provozování veřejné kanalizace, případně smlouva o provozování s oprávněným subjektem.
  8. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.10.2019.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) o stavebním povolení k provedení změny dokončené stavby vodního díla:

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

## II.

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"),

**rozhoduje**

podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o **upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu** pro předmětnou změnu dokončené stavby vodního díla nazvanou „**Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín**“ na pozemku parc. č. 584/1, 584/2, 586/1 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu:

Město Nový Jičín, IČO 00298212, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

**Odůvodnění:**

Dne 05.02.2018 podal žadatel žádost o stavební povolení na výše uvedenou změnu dokončené stavby vodního díla. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla podána na předepsaném formuláři podle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., a dalšími doklady.

Žádost byla doložena těmito doklady:

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, Ing. Lubomírem Novákem, ČKAIT 1100472, v březnu 2016 pod zakázkovým číslem 1652/2015.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 08.06.2016 pod č.j.
- Stanovisko Městského úřadu Nový Jičín, odbor majetku, rozvoje a investic, ze dne 26.05.2016 pod č.j. OMRI/34847/2016.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:

- Stanovisko správce plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 25.05.2016 pod zn. 5001304806.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 16.11.2017 pod zn. 0100836171.
- Souhlas s vydáním stavebního povolení správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.01.2018 pod zn. 1096609064.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti TELCO PRO Services, a.s. ze dne 16.11.2017 pod zn. 0200676822.
- Stanovisko Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 12.07.2016 pod zn. 9773/V013295/2016/PO, a ze dne 1.12.2017 pod zn. 9773/V030045/2017/PO.
- Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.11.2017 pod č.j. 770172/17 a souhlas ze dne 17.05.2016 pod zn. 401/16dm.
- Vyjádření o existenci podzemní sítě elektronických komunikací NJNer s.r.o. ze dne 10.5.2016 pod č.j. 28/16.

Stavba „**Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín**“ byla umístěna pravomocným územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování a stavebního řádu, dne 10.10.2016 pod č.j. ÚPSŘ/70446/2016, sp,zn. 52193/2016Ad. Územním rozhodnutím byly povoleny přípojky uličních vpustí a veřejné části kanalizačních přípojek, které budou provedeny při přepojování stáv. kanalizačních přípojek na rekonstruovaný sběrač. Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování a stavebního řádu, dne 09.02.2018 pod č.j. ÚPSŘ/11325/2018, sp,zn. 9618/2018Ad

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou ze dne 06.02.2018 pod č.j. OŽP/10234/2018. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 26.02.2018. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 09.02.2018 do 01.03.2018, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 13.03.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené správní úřady svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námítky nebude možno, podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 19.03.2018.

#### Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky řízení o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu:

- Podle § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník: Město Nový Jičín, pověřen Ing. Michal Hub, referent odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
- Podle § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena:
  - Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (*oprávněný z věcné břemeno k pozemku parc.č. 586/1 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí, vlastník dotčeného vodovodního řádu DN 80 GG a DN 40 PE a provozovatel stávající jednotné kanalizace DN 200 BE a DN 150 PVC*),
  - ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-*Podmokly*, 405 02 Děčín (*vlastník dotčeného nadzemního vedení NN do 1 kV*),
  - GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno (*provozovatel dotčeného plynárenského zařízení – NTL plynovodu dn 63, 90, 110 PE a NTL plynovodních přípojek*),
  - Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 (*vlastník dotčené sítě elektronických komunikací – metalického kabelu*).
- Podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a podle § 109 písm. f) stavebního zákona – ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, podle § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí:
  - Parc. č. 221/3, 571/10, 571/3, 571/11, 571/12, 571/14, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 582/6, 583 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí a st. p. 656, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 728, v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v potřebném počtu paré, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Žadatel prokázal právo provést stavbu na dotčených pozemcích vlastnickým právem, které bylo ověřeno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.

Podmínky k realizaci stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad nezpracoval do podmínek rozhodnutí podmínky účastníků řízení týkající se majetkoprávních vztahů účastníků a umístění stavby. Stavba byla pravomocně umístěna územním rozhodnutím, které vydal MÚ Nový Jičín, obor územního plánování a stavebního řádu, ze dne 10.10.2016 pod č.j. ÚPSŘ/70446/2016, sp.zn. 52193/2016Ad.

Vodoprávní úřad v druhém výroku rozhodnutí současně se stavebním povolením předmětné stavby vodního díla rozhodnul o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vzhledem ke skutečnosti, že předmětnou stavbou rekonstrukce stávajícího sběrače nedojde ke změnám, které by vyvolaly změnu ustanovení kanalizačního řádu. Součástí povolované stavby nejsou žádné důležité objekty na kanalizaci.

Vodoprávní úřad stanovil v souladu s § 15 odst. 3 vodního zákona stavebníkovi povinnost předložit společně s žádostí o kolaudační souhlas oprávnění k provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod Jičínka od toku Zrzávka po ústí do toku Odra, HOD\_0080. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek o povolení stavby.

Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:

- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu, rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřena projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, případně jejich kopie.

- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

#### Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, podáním u zdejšího vodoprávního úřadu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

V řízení s velkým počtem účastníků není podle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu odvolatel povinen podávat odvolání s potřebným množstvím stejnopisů podle § 82 odst. 2 správního řádu.

Ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu se doručuje toto rozhodnutí veřejnou vyhláškou, která bude vyvěšena na úřední desce MÚ Nový Jičín po dobu 15 dnů. Patnáctý den po vyvěšení na úřední desce doručujícího správního orgánu (tj. MÚ Nový Jičín) bude považován za den doručení rozhodnutí veřejnou vyhláškou. Zároveň bude rozhodnutí zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

#### Přílohy:

1. Stanovisko správce plynárenského zařízení RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 25.05.2016 pod zn. 5001304806.
2. Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 16.11.2017 pod zn. 0100836171 a souhlas s vydáním stavebního povolení správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 18.01.2018 pod zn. 1096609064.
3. Vyjádření správce komunikačního vedení Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.11.2017 pod č.j. 770172/17 a souhlas ze dne 17.05.2016 pod zn. 401/16dm.

  
Mgr. Martin Petrušek  
referent veřejné správy



#### Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

#### Obdrží:

**I. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - stavebníci, kteří jsou podle § 112 odst. 1 stavebního zákona hlavními účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu – oznámení se podle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě do vlastních rukou:**

1. žadatel-stavebník: Město Nový Jičín, pověřen Ing. Michal Hub, referent odboru majetku a investic  
Městského úřadu Nový Jičín, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

**II. Účastníci řízení podle § 109 odst. 1 písm. d) stavebního zákona - vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna, a ti, kdo mají k těmto pozemkům nebo stavbám práva odpovídající věcnému břemenu, kteří jsou podle § 112 odst. 1 stavebního zákona hlavními účastníky podle § 27 odst. 1 správního řádu – oznámení se podle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje jednotlivě do vlastních rukou:**

2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
3. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
5. GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, kterou zastupuje GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

**III. Účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona - vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, mohou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena, a podle § 109 písm. f) stavebního zákona – ti, kdo mají k sousednímu pozemkům nebo stavbám na nich práva odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být tato práva prováděním stavby přímo dotčena, se identifikují podle § 112 odst. 1 stavebního zákona parcelním číslem těchto pozemků – oznámení se podle § 144 odst. 6 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou:**

Parc. č. 221/3, 571/10, 571/3, 571/11, 571/12, 571/14, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 582/6, 583 v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí a st. p. 656, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 728, v katastrálním území Nový Jičín-Dolní Předměstí.

**IV. Dotčené správní orgány:**

6. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, orgán odpadového hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
7. Městský úřad Nový Jičín, odbor ŽP, orgán ochrany přírody, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1

**V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:**

8. Městský úřad Nový Jičín, Kancelář úřadu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí a zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup.



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 026/21421/168 ze dne 26.3.2018

Podpis: *Novák*

Příloha č. 1

Novák Lubomír, Ing.  
Petřkovice č.p. 70  
74101 Starý Jičín

naše značka  
5001304806

vyřizuje  
Jan Štoudek

datum  
25.05.2016

Věc:

**Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín**

K.ú. - p.č.: Nový Jičín-Dolní Předměstí

Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

K PŘEDLOŽENÉ PD SDĚLUJEME TOTO NAŠE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ:  
V zájmovém prostoru stavby **dojde k dotyku** s těmito plynárenskými zařízeními (PZ):

- NTL plynovody dn 63, 90, 110 PE a NTL plynovodní přípojky

Na základě předložené situace byl předán informační zákres.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

- obrysy kanalizačních šachet požadujeme situovat mimo ochranné pásmo PZ (minimální vzdálenost mezi povrchem šachty a plynovodem musí být 500 mm)
- kanalizace bude křížit plynárenská zařízení spodem  
úhel křížení 90°, v technicky zdůvodněných případech max. 60°
- minimální vzdálenost povrchů potrubí při křížení dle ČSN 736005.
- při křížení plynovodů z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se nevztahuje k jakémukoliv zásahu na stávajícím plynárenském zařízení PZ (přeložka, odpojení, úprava, osazení ochranné trubky, chráničky apod.). Případný zásah na PZ musí být řešen samostatným stanoviskem. Kontaktní osoba pro přeložku (technik PPZ v příslušné oblasti) viz kontaktní systém RWE: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/>

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1  
Zábřovice  
602 00 Brno  
T +420532221111  
F +420545578571  
E [info\\_ds@rwe.cz](mailto:info_ds@rwe.cz)  
I [www.rwe.cz](http://www.rwe.cz)  
IČ: 27935311  
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:  
Krajský soud v Brně  
oddíl C, vložka 57165  
26.07.2007

Bankovní spojení:  
Československá obchodní banka,  
a.s.  
Číslo účtu: 17837923  
Kód banky 0300

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případně zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).



The energy to lead

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese [www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001304806 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na [www.rwe-ds.cz](http://www.rwe-ds.cz) nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jan Štoudek  
technik externích požadavků  
odbor zpracování externích požadavků  
RWE Distribuční služby, s.r.o.  
+420595142035  
[jan.stoudek@rwe.cz](mailto:jan.stoudek@rwe.cz)

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001304806 ze dne 25.05.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín. K.ú.: Nový Jičín-Dolní Předměstí.

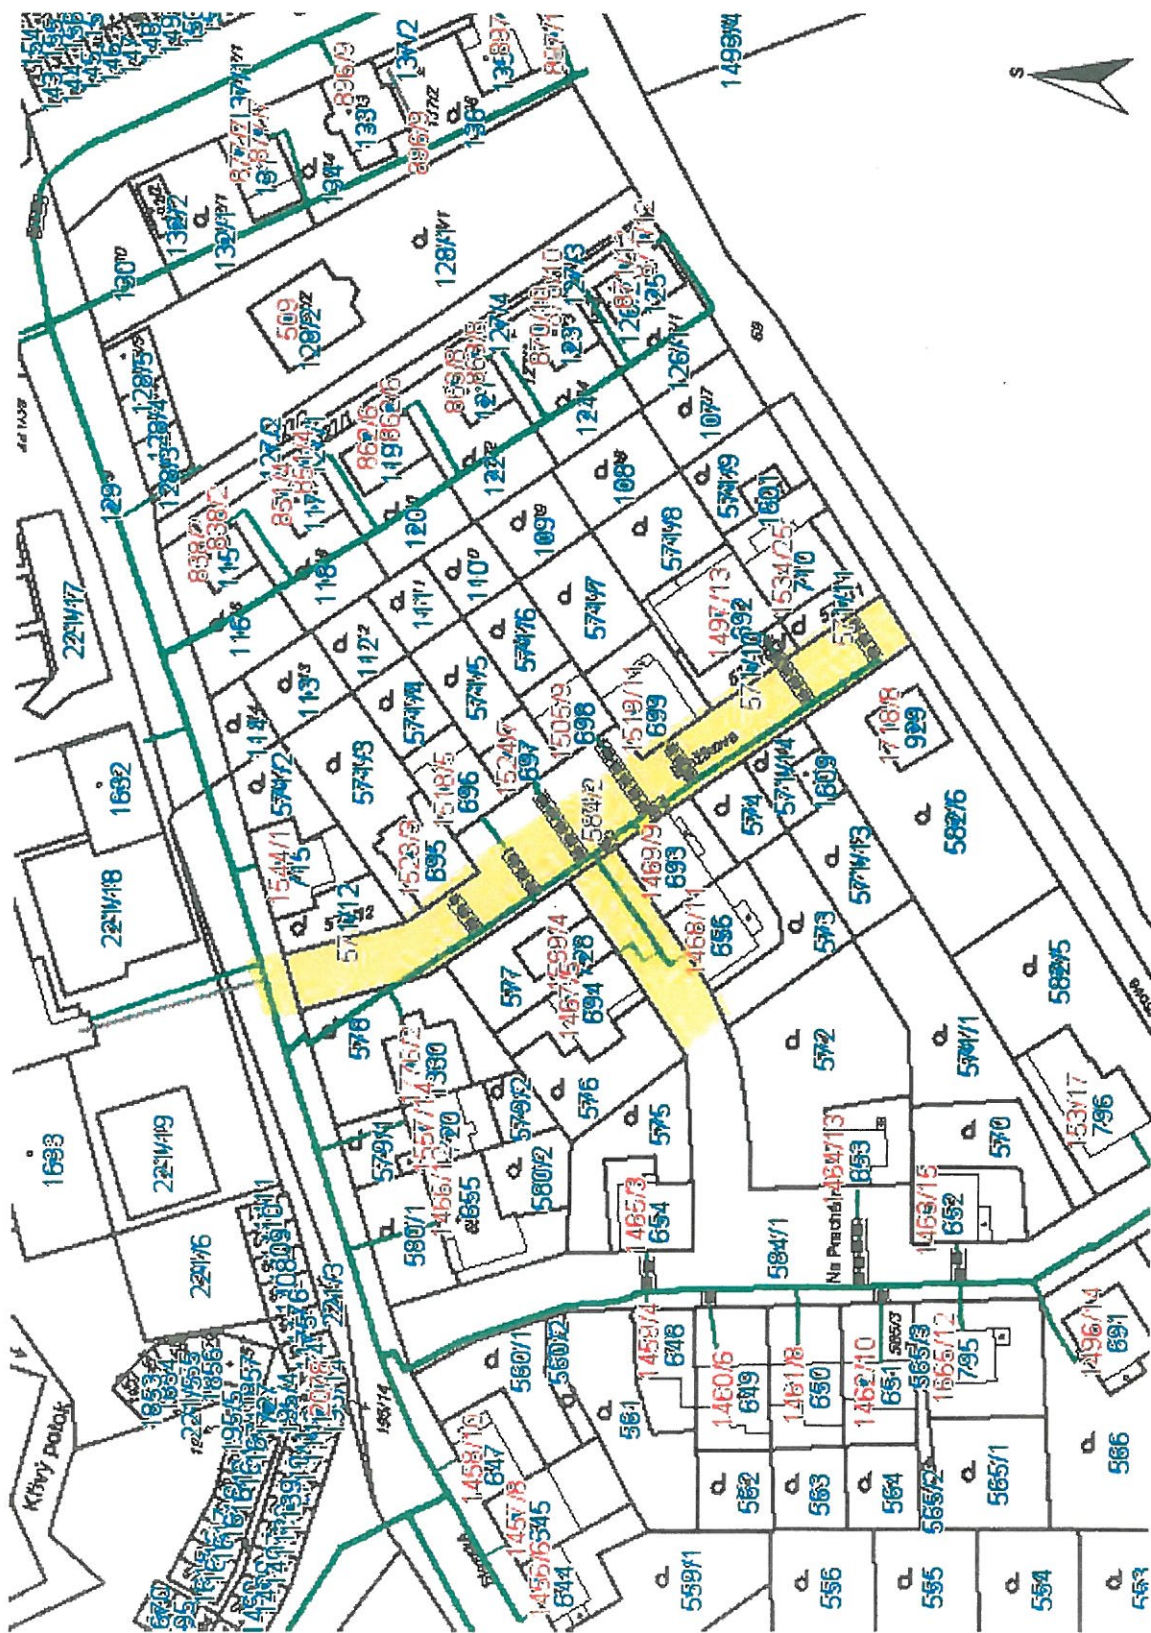

Legenda:

linie plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektropřípojka	
kabel protikorozní ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	

NAŠE ZNAČKA  
0100836171VYŘÍZENO DNE  
16.11.2017**Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:  
Rekonstrukce kanalizačního sběrnice v ul. Benčíkova, Nový Jičín**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100836171 ze dne 16.11.2017 o sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť			
Nadzemní síť	střet		
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započítím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlašte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Toto sdělení je platné do 16.05.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

**ČEZ Distribuce, a. s.**

Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 24729035

#### **Přílohy**

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení

## PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
  - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
  - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
  - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
  - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.

### V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

### V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodávatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



10974-2018

MĚSTO NOVÝ JIČÍN		ev.č.: 21
MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN		
Č. j. 7567 / 2018		
Datum (čas) doručení: 29. 01. 2018		<i>JF</i>
Počet listů:	Počet příloh/počet listů:	
Spis. znak, skart. znak a lhůta:	Poř. svaz :	Jiný druh: Zpracování

Ing. Michal Hub  
oddělení investic  
Městský úřad Nový Jičín  
Masarykovo nám.1  
74101 Nový Jičín

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín, č. j. 7567/2018, ze dne 26. 3. 2018

Podpis: *[Signature]* MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE Val. Meziříčí / 18. 1. 2018 Příloha č. 2

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
1096609064VYŘIZUJE / LINKA  
Feč/800850860MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE  
Val. Meziříčí / 18. 1. 2018

**Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. Číslo 1096609064, vydané pro účely územního a stavebního řízení.**

**Název stavby:** Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín

**Kat. území:** Nový Jičín-Dolní Předměstí **Parc.číslo** : 586/1, 584/1,2.

**Předložené podklady:** Situace stavby

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- sdělení DSO k zařízení energetické společnosti č. **0100836171**.
- nadzemní vedení NN (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem, ale technickými normami, zejména PNE 33 3302 a ČSN EN 50423-1. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed. 2.
- v místech, kde bude stavba prováděna v blízkosti stávajících podpěr vedení nízkého napětí (NN) nebudou výkopové práce prováděny blíže jak 2 m od stávajících podpěrných bodů tohoto vedení. Po dobu provádění výkopových prací v blízkosti podpěrných bodů vedení NN bude jejich stabilita zajištěna např. pažením výkopů.
- **při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré platné normy a předpisy**

**Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.**

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 DSO-127

Ing. Libor Socha  
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Síť Morava

**ČEZ Distribuce, a. s.** Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 c-mail: [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) | [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02



**VIJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 770172/17

Číslo žádosti: 0117 024 293

Důvod vydání *Vyjádření*: Stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 15. 11. 2019.

Žadatel	Město Nový Jičín	
Stavebník	Město Nový Jičín	
Název akce	Rekonstrukce kanalizačního sběrače v ul. Brožíkova, Nový Jičín	
Zájmové území	Okres	Nový Jičín
	Obec	Nový Jičín
	Kat. území / č. parcely	Nový Jičín-Dolní Předměstí

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*) nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 770172/17

Číslo žádosti: 0117 024 293

*Vyjádření* pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Karel Dombrovský, e-mail: karel.dombrovsky@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 238 461 111.


Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 770172/17

Číslo žádosti: 0117 024 293

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 15. 11. 2017.



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

96

**Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

**I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

**II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK**

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.
6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

Příloha k *Vyjádření* 770172/17

Číslo žádosti: 0117 024 293

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřízovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.
12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.
13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.
14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 786 457 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

### III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.
2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

### IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.

3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.

4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.

5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

#### V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.

3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.

4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* zneprístupnit (např. zabetonováním).

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úroveň kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí Městského úřadu Nový Jičín,  
č.j. 271/2112/1608 ze dne 26.3.2018

Podpis: 

Priloha č. 3

Ing. Lubomír Novák - AVONA  
projekce, inženýring, stavební činnost  
741 01 Nový Jičín, Divadelní 14

Váš dopis: 10.05.2016  
Vyřizuje: Dombrovský 602 786 457

Naše značka: 401/16dm  
Datum: 17.05.2016

### Stavební povolení

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti CETIN, č.j.715816/15 pro stavbu „  
Rekonstrukce kanalizačního sběrače ul.Brožíkova , Nový Jičín “ a Vámi dodané situace  
stavby, sdělujeme

Souhlasíme s vydáním Spojeného územního a stavebního rozhodnutí na tuto stavbu s tím, že budou  
splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

Za společnost CETIN  
Karel Dombrovský  
POS PO Morava  
Na základě Pověření

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Obrázková 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

164

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000  
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,  
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623  
www.cetin.cz

