


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---


MaR 006

R O Z V A D Ě Ć  
D T 1.1 1

DATUM	18.01.2019	ELAZ s.r.o.		Modernizace kotelny v objektu Bulharská č.p.15, 11 a 6 Nový Jičín	Titulní list  Rozvaděč DT1.11	ZARÍZENÍ : =	
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek	Pernerova 168				MÍSTO : +DT1.11	
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek	531 54 Pardubice				POČET STRAN: 11	
SCHVALIL		Tel.: 466 818 531				STRANA:	1

Seznam stran

Strana	Nazev stranky	Zarizeni	Zmena
+DT1.11/1	Titulní list	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/2	Obsah	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/3	Silová část	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/4	Ovládání	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/5	Napájení MaR	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/6	Kompakt D4 MCI02 DI (1-8)	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/7	Kompakt D4 MCI02 AI (1-8)	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/8	Kompakt D4 MCI02 DO (1-8)	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/9	Kompakt D4 MCI02 (AO 1-6)	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/10	Rozmístění přístrojů	Rozvaděč DT1.11	
+DT1.11/11	TOS	Rozvaděč DT1.11	

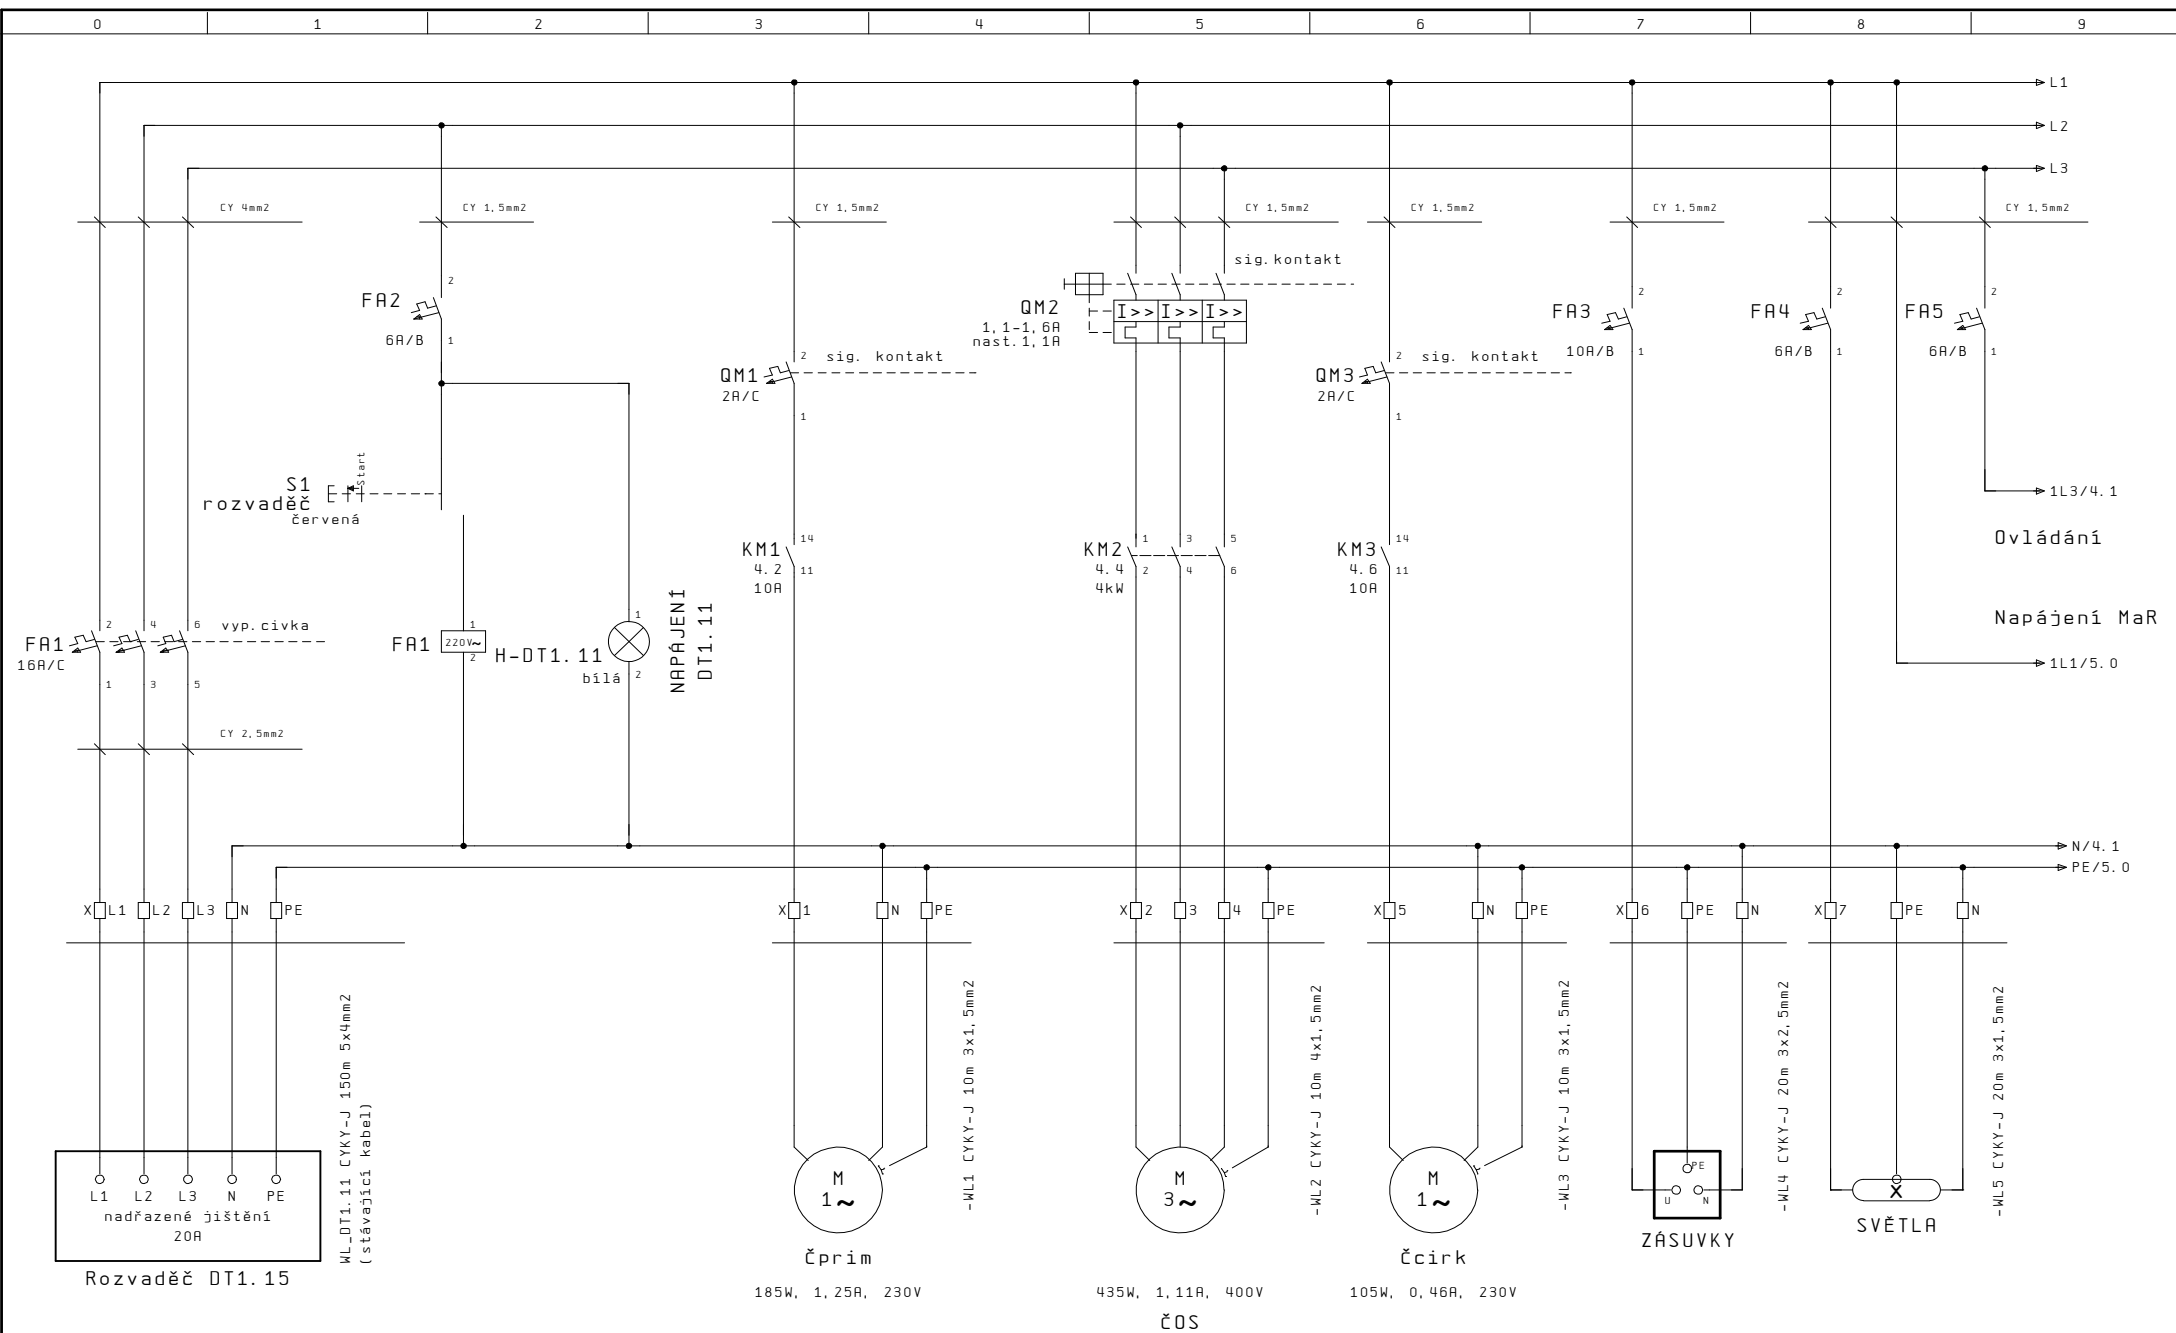


DATUM	23. 01. 2019
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek
SCHVÁLIL	





Modernizace kotelny v objektu  
Bulharská č.p.15, 11 a 6  
Nový Jičín


Silová část  
Rozvaděč DT1.11

ZARÍZENÍ :	=
MÍSTO :	+ DT1.11
POČET STRAN:	11
STRANA:	3

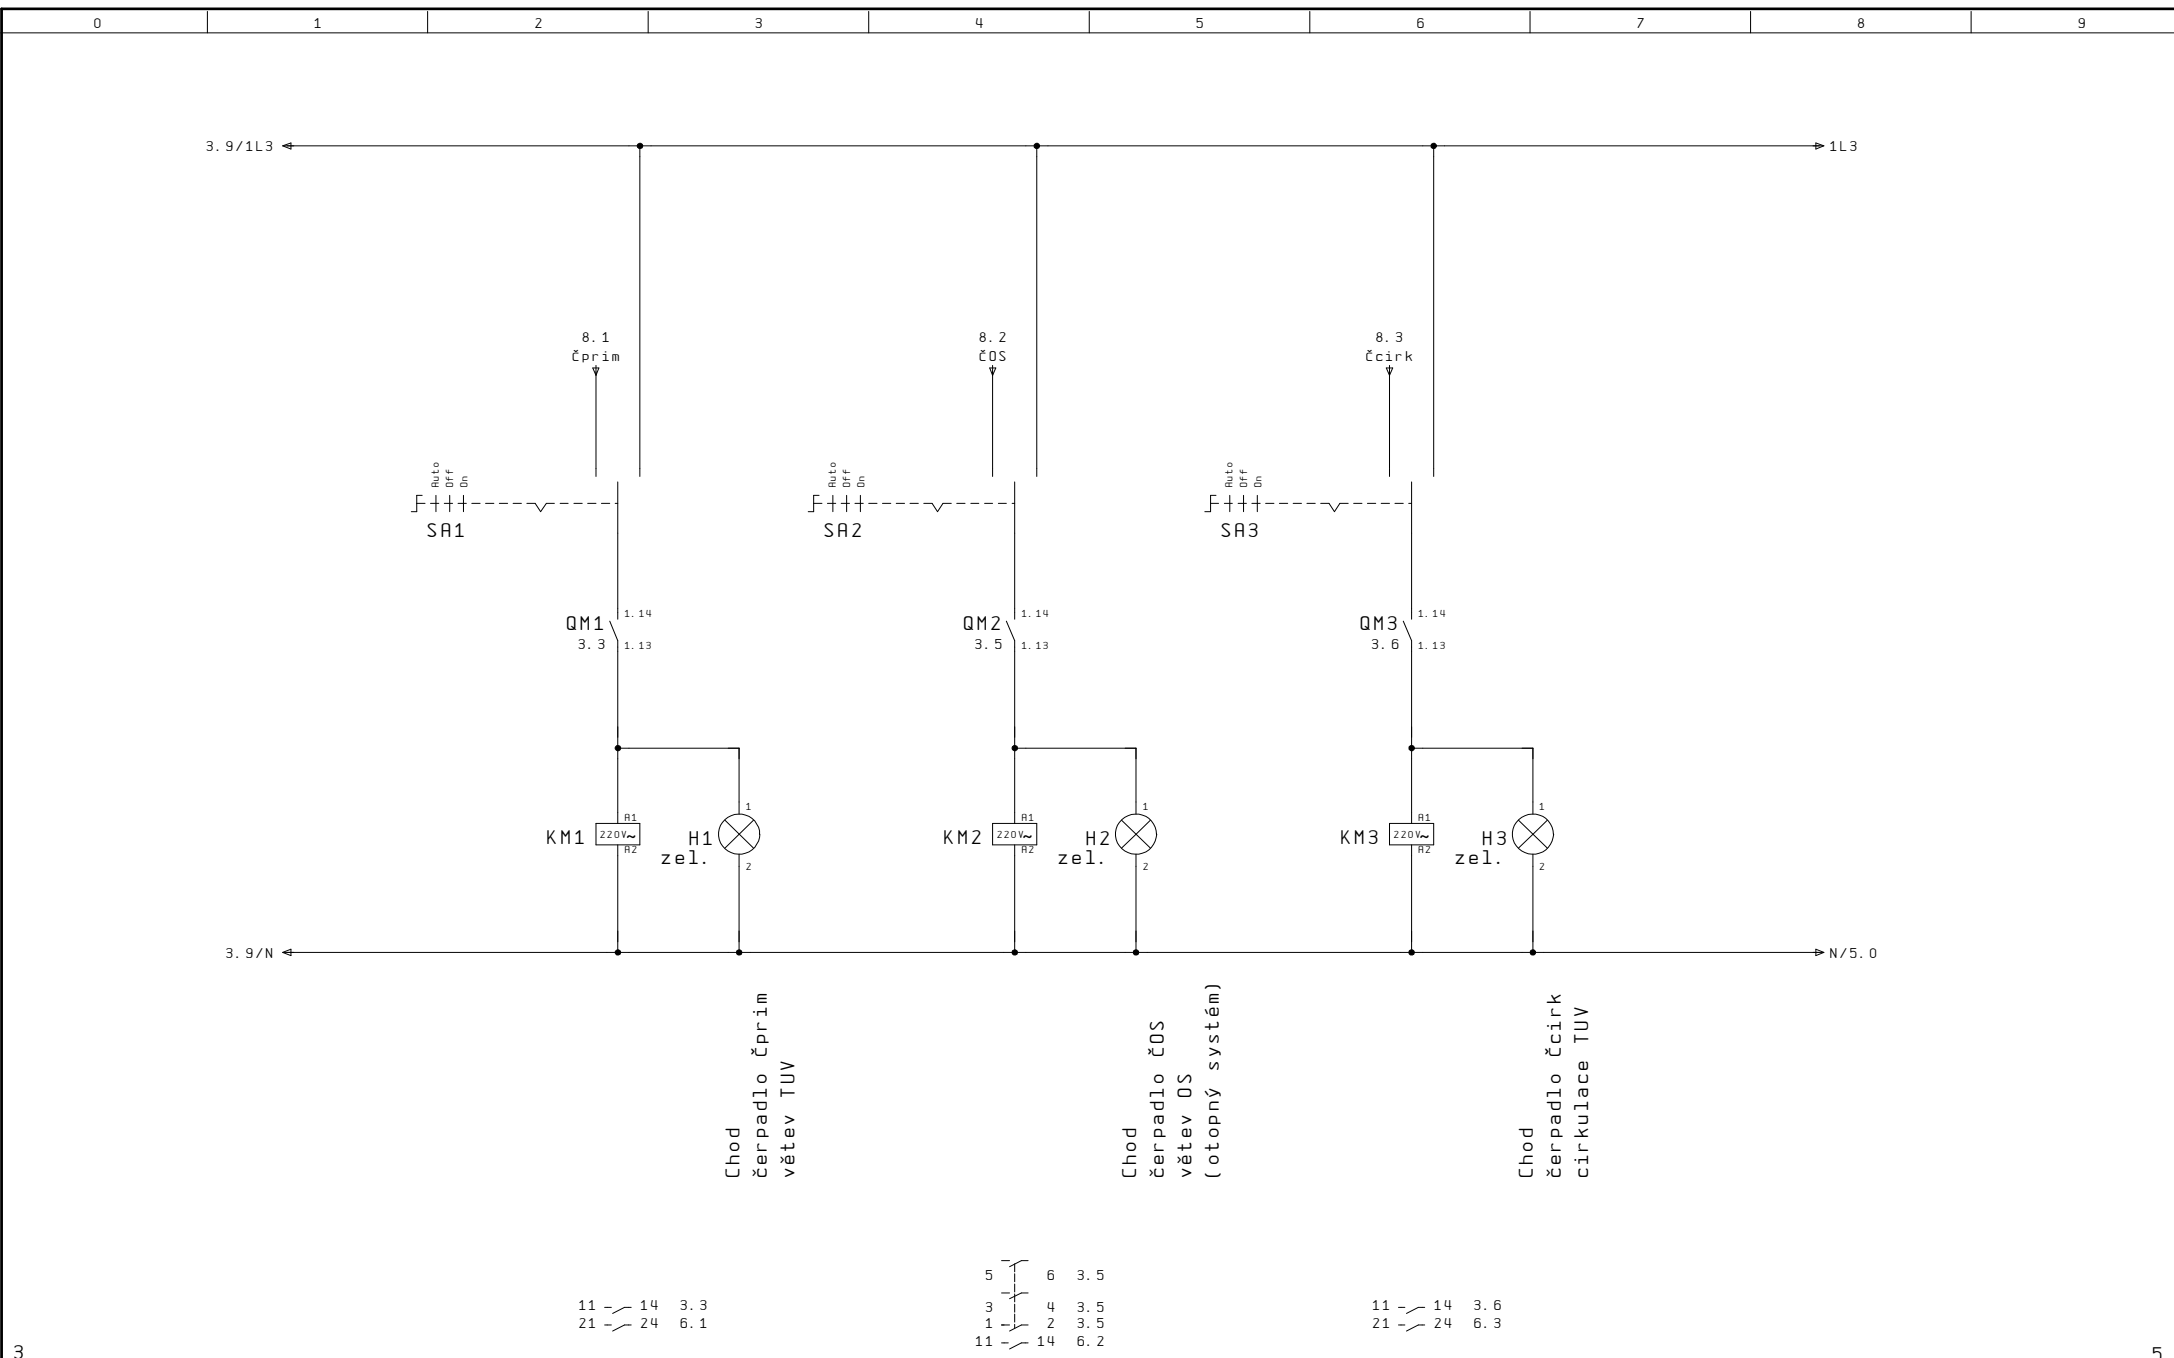





4							6	
DATUM	22. 01. 2019	<div>ELAZ s. r. o. Pernerova 168 531 54 Pardubice Tel.: 466 818 531</div> <div></div>	<div>Modernizace kotelny v objektu Bulharská č.p.15, 11 a 6 Nový Jičín</div>	<div>Napájení MaR</div> <div>Rozvaděč DT1. 11</div>	ZARÍZENÍ : =			
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek				MÍSTO : + DT1. 11			
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek				POČET STRAN: 11			
SCHVÁLIL					STRANA: 5			




DATUM	23. 01. 2019	ELAZ s. r. o.	Modernizace kotelny v objektu	Kompakt D4 MCI02 DI (1-8)	ZARÍZENÍ : =
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek	Pernerova 168	Bulharská č.p.15, 11 a 6		MÍSTO : +DT1.11
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek	531 54 Pardubice	Nový Jičín	Rozvaděč DT1.11	POČET STRAN: 11
SCHVÁLIL		Tel.: 466 818 531			STRANA: 6





DATUM	23. 01. 2019	ELAZ s. r. o.	Modernizace kotelny v objektu	Kompakt D4 MCI02 DO (1-8)	ZARÍZENÍ : =
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek	Pernerova 168	Bulharská č.p.15, 11 a 6	Rozvaděč DT1.11	MÍSTO : +DT1.11
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek	531 54 Pardubice	Nový Jičín		POČET STRAN: 11
SCHVÁLIL		Tel.: 466 818 531			STRANA: 8





# ROZVADĚČ DT1. 11

## TEXTY ŠTÍTKŮ :

- 1) CHOD ČERPADLO čprim - VĚTEV TUV
- 2) CHOD ČERPADLO čOS - VĚTEV OS (OTOPNÝ SYSTÉM)
- 3) CHOD ČERPADLO čcirk - CÍRKULACE TUV
- 4) NÁPÁJENÍ ROZVADĚČE DT1. 11


## MONTÁŽNÍ PANEL

PŘIPOJNICE  
SVORKOVNICE  
HLADIN. RELÉ

KOMPAKT  
PŘEPĚT. OCHRANY  
HLADIN. RELÉ

JISTIČE  
MOTOR. SP.  
VÝKON. RELÉ  
MINISTYKAC

JISTIČE  
PŘEP. OCHR.  
TRAFO  
ZÁSUVKA

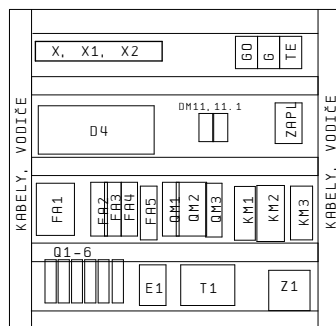


## VNĚJŠÍ DVEŘE

SIGNALIZACE

VOLBA PROVOZU

SIGNALIZACE




OCELOPLECHOVÝ NASTĚNNÝ ROZVADĚČ  
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM  
ROZMĚRY: 600x600x210mm  
KRYTÍ: IP54, IP20 (VNITŘNÍ)  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:  
SOUSTAVA 1+N+PE~50Hz, 230V, TN-S - AUT.ODP.OD ZDROJE  
SOUSTAVA 2 ~ 50Hz, 24V - FELV

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SPECIFIKACE MATERIALU

WUP1032C

Oznaceni soucasti v dokumentaci	Typ	Mnozstvi		Popis	Umisteni R-rozvadec, Z-zarizeni	/Strana. sloupec	Vyrobc	Poznamka
		Kusu	Celkem					
+DT1.11-T_ext1	ATF1	1	1	Venkovní čidlo teploty, -30...+110st.C		+DT1.11/7. 3	DOMAT	L&S = LANDIS & STRAFA
+DT1.11-QM1	BS 017 102	1	3	Jistič 1F typC, 2A	R	+DT1.11/3. 3	SCHR	SCHR = SCHRACK Components
+DT1.11-QM3	BS 017 102	1	-	Jistič 1F typC, 2A	R	+DT1.11/3. 6	SCHR	ELTO = ELTODD Praha
+DT1.11-Q3	BS 018 102	1	2	Jistič 1F typB, 2A	R	+DT1.11/5. 6	SCHR	ELKOV = ELEKTROKOV Znojmo
+DT1.11-Q4	BS 018 102	1	-	Jistič 1F typB, 2A	R	+DT1.11/5. 7	SCHR	JTO = JTO System Roznov
+DT1.11-FA2	BS 018 106	1	4	Jistič 1F typB, 6A	R	+DT1.11/3. 2	SCHR	DAN = DANFOSS
+DT1.11-FA4	BS 018 106	1	-	Jistič 1F typB, 6A	R	+DT1.11/3. 8	SCHR	EIG = EIG Praha
+DT1.11-FA5	BS 018 106	1	-	Jistič 1F typB, 6A	R	+DT1.11/3. 9	SCHR	S&S = Sprecher & Schuh
+DT1.11-Q2	BS 018 106	1	-	Jistič 1F typB, 6A	R	+DT1.11/5. 4	SCHR	OLY = Olympe Praha
+DT1.11-FA3	BS 018 110	1	3	Jistic 1F typB, 10A	R	+DT1.11/3. 7	SCHR	SALTEK= SALTEK Usti n.Labe
+DT1.11-Q1	BS 018 110	1	-	Jistic 1F typB, 10A	R	+DT1.11/5. 2	SCHR	DOMAT = Domat Control Syst.
+DT1.11-Q6	BS 018 110	1	-	Jistic 1F typB, 10A	R	+DT1.11/5. 8	SCHR	ROSS = ROSS Havlíčkův Brod
+DT1.11-FA1	BS 019 316	1	1	Jistic 3F typC, 16A	R	+DT1.11/3. 0	SCHR	JTO = JTO Rožnov pod Radho
+DT1.11-E1	DA-275 DF 10	1	1	Přepětová ochrana s vysokofrekv. filtrem	R	+DT1.11/5. 4	SALTEK	ABB = ABB Praha
+DT1.11-TRTV	DBTV-090U	1	1	Termostat jímkový, 0...+90st.C, TW	Z	+DT1.11/6. 5	DOMAT	MAVE = MAVE Nymburk
+DT1.11-ZAPL	MAVE2-S1	1	1	Hlídání hladiny + sonda	Z	+DT1.11/6. 4	MAVE	OEZ = OEZ Letohrad
+DT1.11-KM2	K1-09D01-230VAC	1	1	Ministrykac PnAC1=4kW InAC1=25A	R	+DT1.11/4. 4	SCHR	
+DT1.11-Q5	LSN 0,8D/1	1	1	Jistič 1f motorový 0.8A/char.D	R	+DT1.11/5. 6	OEZ	
+DT1.11-D4	MCIO2	1	2	I/O kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO	R	+DT1.11/6. 0	DOMAT	
+DT1.11-QM2	BES001160	1	1	Motorovy spousteč 3-polovy, 1,0-1,6A	R	+DT1.11/3. 5	SCHR	
+DT1.11-SA1	VS	1	3	Prepinac 1-0-2, 10A	R	+DT1.11/4. 2	ELTO	
+DT1.11-SA2	VS	1	-	Prepinac 1-0-2, 10A	R	+DT1.11/4. 4	ELTO	
+DT1.11-SA3	VS	1	-	Prepinac 1-0-2, 10A	R	+DT1.11/4. 6	ELTO	
+DT1.11-KM1	RM 232 720+RM 78 705	1	2	Vykonove rele 2Z, 220V	R	+DT1.11/4. 2	SCHR	
+DT1.11-KM3	RM 232 720+RM 78 705	1	-	Vykonove rele 2Z, 220V	R	+DT1.11/4. 6	SCHR	
+DT1.11-HS1		1	1	Svitidlo s lin. zarovkou 230V/30W	R	+DT1.11/5. 1	ELTO	
+DT1.11-S1rozvaděč	T6A	1	1	Tlacičko T6	R	+DT1.11/3. 2	ELTO	
+DT1.11-H-DT1.11	T6E	1	1	Signalka T6, bílá	R	+DT1.11/3. 2	ELTO	
+DT1.11-H1zel.	T6E	1	3	Signalka T6, zel.	R	+DT1.11/4. 3	ELTO	
+DT1.11-H2zel.	T6E	1	-	Signalka T6, zel.	R	+DT1.11/4. 5	ELTO	
+DT1.11-H3zel.	T6E	1	-	Signalka T6, zel.	R	+DT1.11/4. 7	ELTO	
+DT1.11-TC4	TF65, 100MM + TH-08MS	1	5	Ponor.čidlo tepl.s jímkou, -30.+150st.C, 16bar	Z	+DT1.11/7. 1	DOMAT	
+DT1.11-TC4.1	TF65, 100MM + TH-08MS	1	-	Ponor.čidlo tepl.s jímkou, -30.+150st.C, 16bar	Z	+DT1.11/7. 2	DOMAT	
+DT1.11-TTUV	TF65, 100MM + TH-08MS	1	-	Ponor.čidlo tepl.s jímkou, -30.+150st.C, 16bar	Z	+DT1.11/7. 4	DOMAT	
+DT1.11-TTUVV	TF65, 100MM + TH-08MS	1	-	Ponor.čidlo tepl.s jímkou, -30.+150st.C, 16bar	Z	+DT1.11/7. 5	DOMAT	
+DT1.11-TCIR	TF65, 100MM + TH-08MS	1	-	Ponor.čidlo tepl.s jímkou, -30.+150st.C, 16bar	Z	+DT1.11/7. 6	DOMAT	
+DT1.11-T1	TRAFO 220/24VAC, 60 VA	1	1	Trafo 220/24VAC, 60 VA	R	+DT1.11/5. 6	ELKOV	
+DT1.11-Z1	ZASUVKA-DIN 230V/10A	1	1	Zasuvka do rozvadec	R	+DT1.11/5. 2	SCHR	
+DT1.11-DM11, DM11.1	DM-048/1 L DJ	2	2	Kombinovaná přepětová ochrana	R	+DT1.11/6. 0	SALTEK	

DATUM	23.01.2019	<div>ELAZ s. r. o.</div> <div>Pernerova 168</div> <div>531 54 Pardubice</div> <div>Tel.: 466 818 531</div>		<div>Modernizace kotelny v objektu</div> <div>Bulharská č.p.15, 11 a 6</div> <div>Nový Jičín</div>	<div>TOS</div> <div>Rozvaděč DT1.11</div>	<div>ZARÍZENÍ : =</div>	
ZPRACOVAL	Ing. Aleš Adámek					<div>MÍSTO : +DT1.11</div>	
OVĚŘIL	Ing. Aleš Adámek					POČET STRAN:	11
SCHVÁLIL						STRANA:	11