











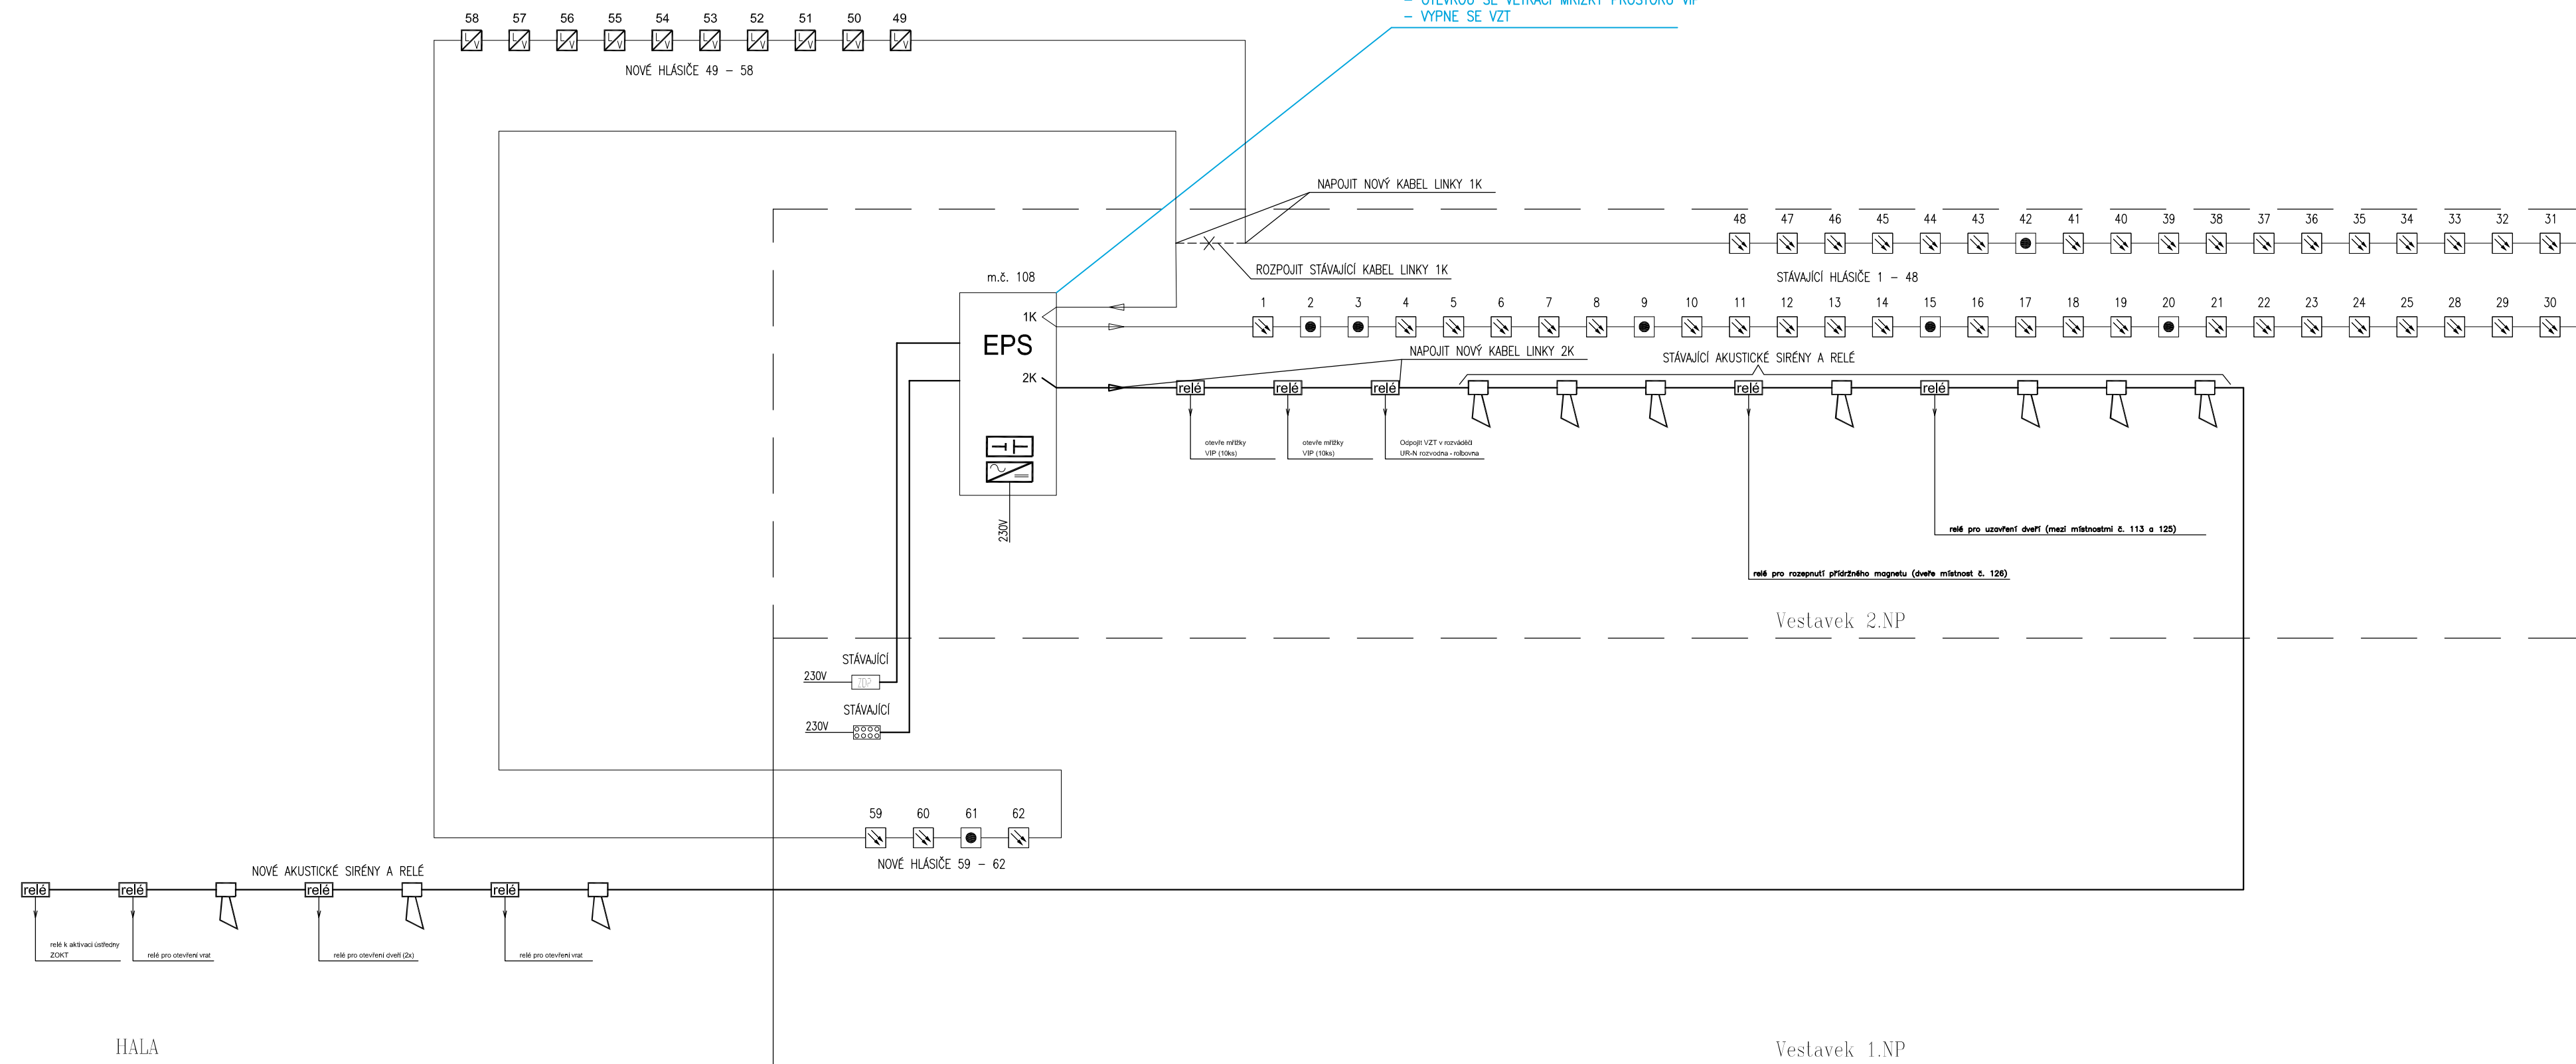


LEGENDA EPS:

- SYSTÉM EPS BUDE OVLÁDAT:
- AKTIVUJE SIRÉNY
  - AKTIVUJE ZDP
  - AKTIVUJ ÚSTŘEDNU ZOTK
  - UVOLNÍ DVEŘE NA ÚNIKOVÝCH CESTÁCH
  - OTEVŘOU SE VĚTRACÍ MRŽÍŽKY PROSTORU VIP
  - VYPNE SE VZT







- |   |                                |   |  |
|---|--------------------------------|---|--|
|  | ÚSTŘEDNA EPS                   |  | ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU                             |
|  | EXTERNÍ TABLO                  |  | AKUSTICKÉ SIGNALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ                        |
|  | TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ S ISOLÁTOREM |  | ZÁLOHOVANÝ NAPÁJECÍ ZDROJ 24V/5A                       |
|  | OPTICKO KOUŘOVÝ HLÁSIČ         |  | KABEL JY(ST)Y 1x2x0,8                                  |
|   |                                |  | KABEL PRAFIaGuard 1x2x0,8                              |
|   |                                |  | KABEL PRAFIaGuard ...x2x0,8                            |
|   |                                |  | POŘADÍ HLÁSIČE/KOPPLERU NA KRUHOVÉ ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY |

ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSADAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZZVZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE. VZHEDEM K TOMU, ŽE BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, U NICHŽ JE V TEXTU POUŽIT I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽŇUJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPADĚ POUŽÍT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.



$\pm 0,000$  = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP



Revize	Druh změny	Objednatel Client  Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín	Generální projektant General designer   <b>TECHNOPROJEKT</b>  Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava	Vypracoval / Elaborated by Hochmann 	Subdodavatel Subcontractor	Vypracoval / Elaborated by	Akce Project  REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ ----	Objekt Object  SO 01 - ZIMNÍ STADION	Profese Specialization  Slaboproud	Formát / Size 4x A4
				Kontroloval / Checked by Ing. Frýza 		Kontroloval / Checked by			Profese Specialization	Datum / Date 28/02/2019
				Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák 		Manažer projektu / Project manager			Název výkresu Title  SCHÉMA ZAPOJENÍ EPS	Stupeň / Phase DPS
									Měřítko / Scale ---	Revize / Revision 00
									Archivní číslo / Archive No. 875-32486-103-03	