
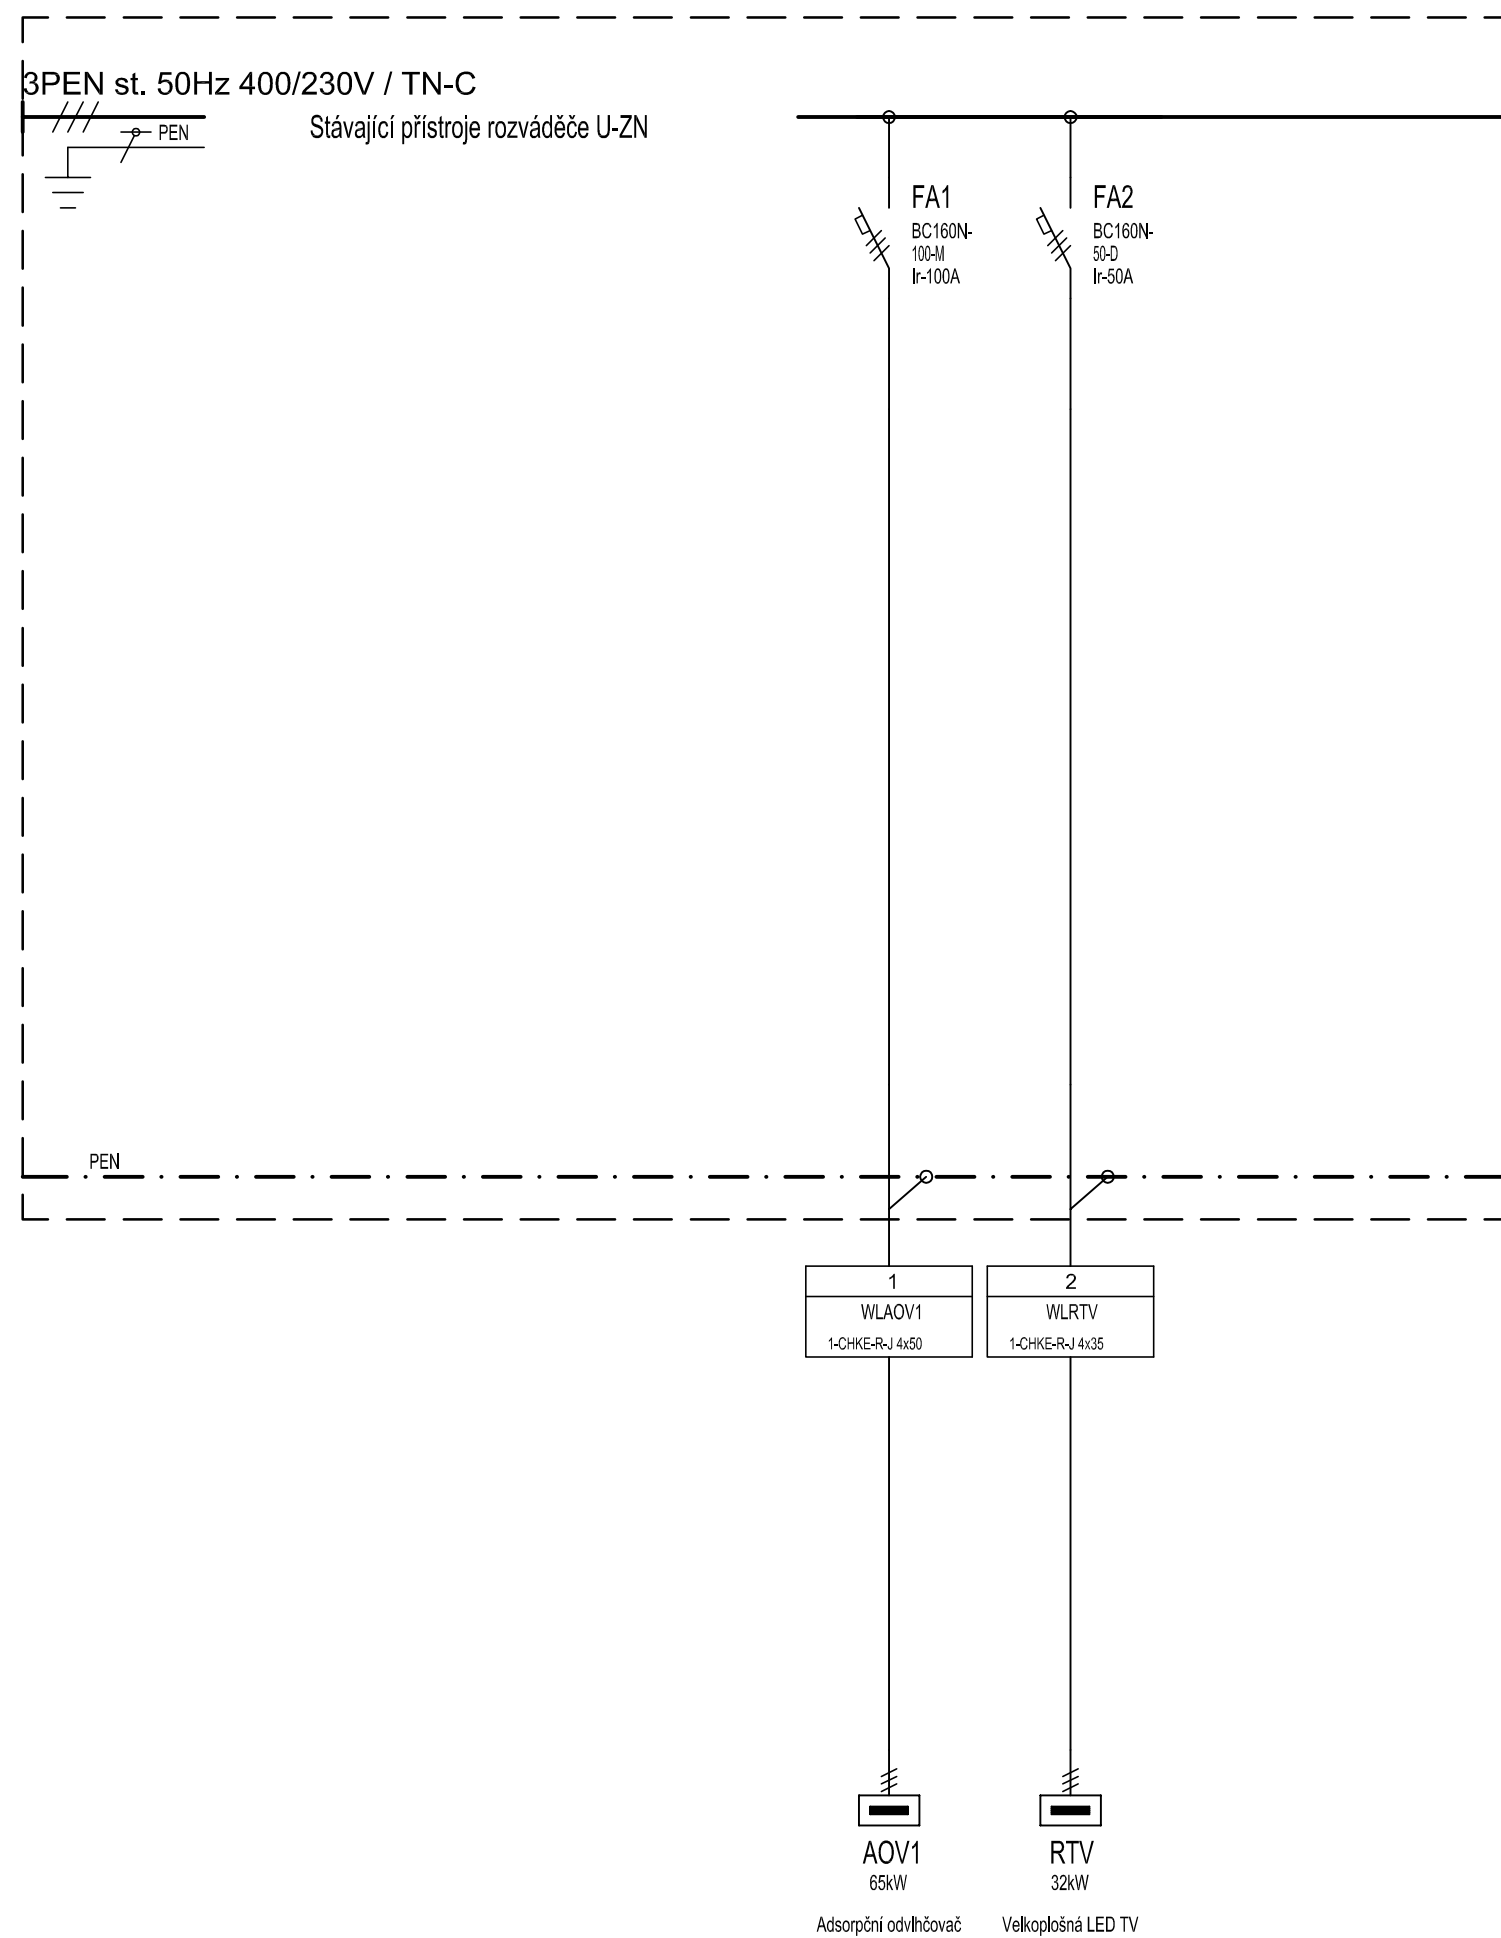
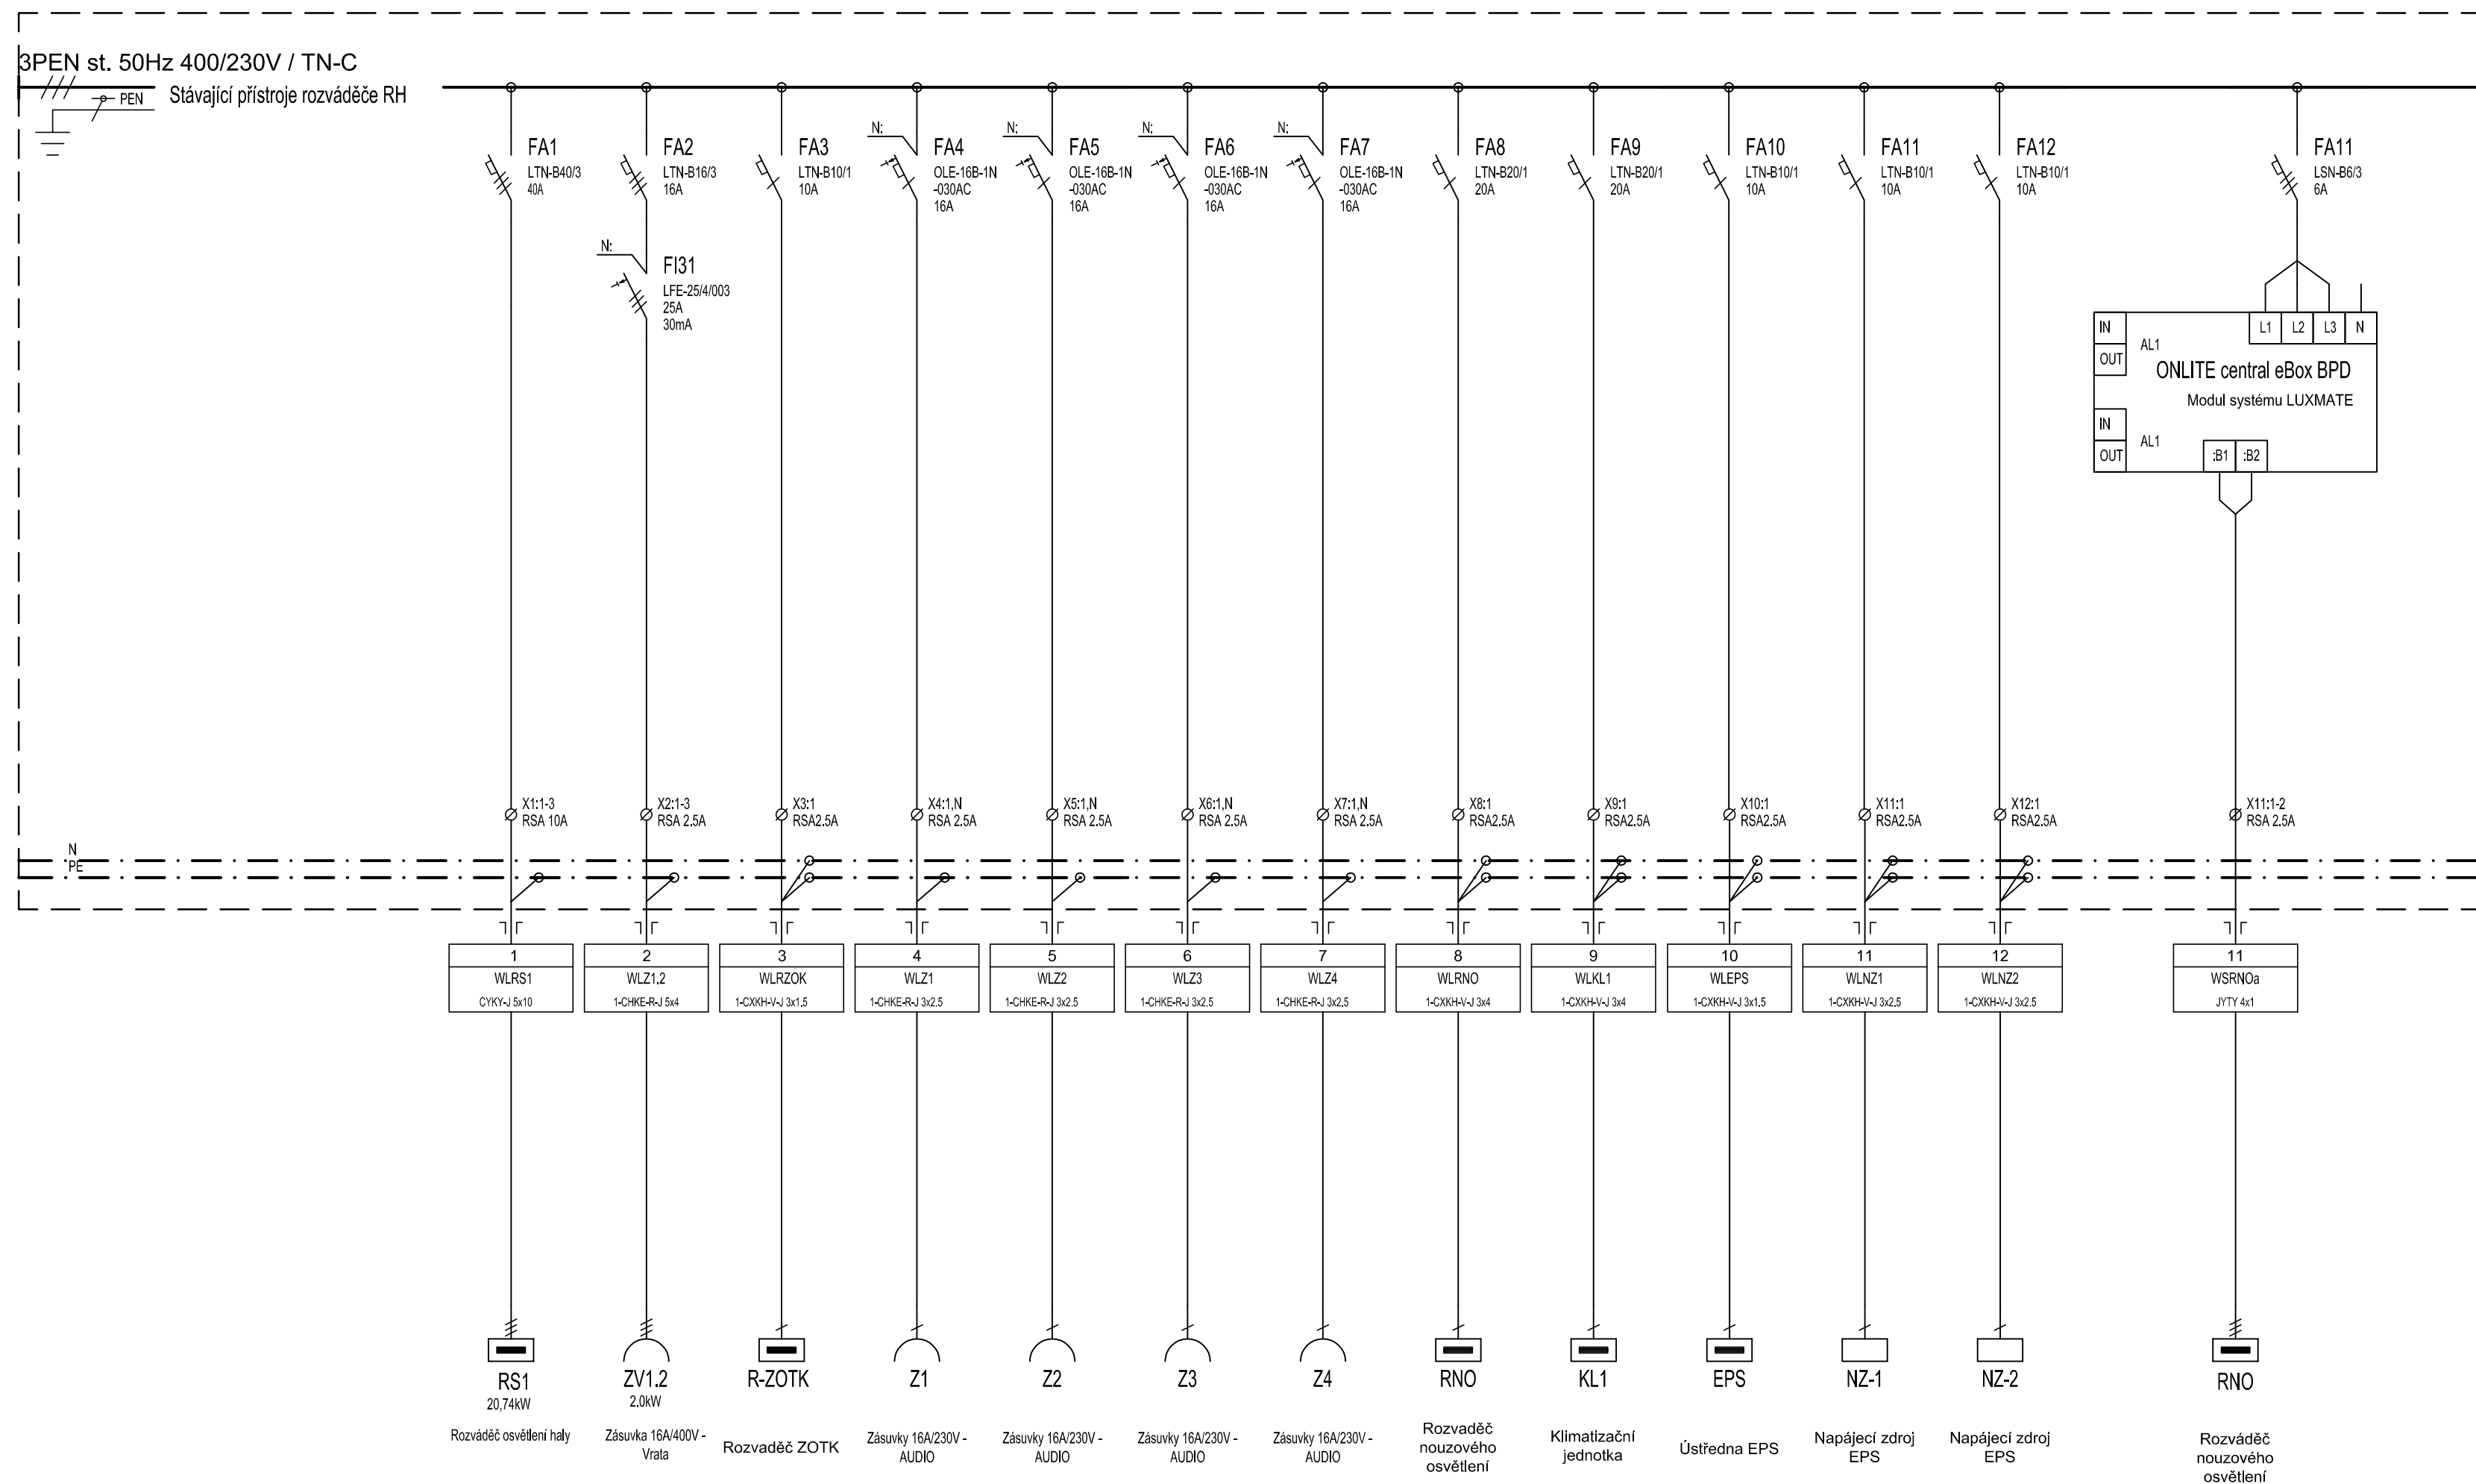



UR-N/pole1

RH1

Napáťová soustava:	3 PEN, 230/400V, 50 Hz, TN-C-S
Základní ochrana:	izolací dle ČSN 33 2000-4-41 krytý a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Ochrana při poruše:	automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2
Doplňková ochrana:	prudovým chráničím dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ochranným pospojováním dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ZADAVATEL PŘI ZPRACOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU VČETNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE POSTUPOVAL V SOULADU SE ZÁKLADNÍMI ZÁSAĐAMI ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ DLE § 6 ZVZ A S MAXIMÁLNÍ SNAHOU NA VYMEZENÍ TECHNICKÝCH STANDARDŮ STAVEBNÍCH PRACÍ, JEJICHŽ SPLNĚNÍ POŽADUJE. VZHLÉDEM K TOMU, ŽE BĚŽNĚ POUŽÍVANÉ CENOVÉ SOUSTAVY MAJÍ VE SVÝCH DATABÁZÍCH DEFINOVÁNY I POLOŽKY, U NICHŽ JE V TEXTU POUŽIT I POPIS A OZNAČENÍ REPREZENTATIVNÍHO MATERIÁLU, UMOŽŇUJE ZADAVATEL V TAKOVÉM PŘÍPÁDE POUŽÍT PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ KAZKÝŽ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNNÝCH ŘEŠENÍ, POKUD ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝSLOVNĚ NESTANOVÍ Z OBJEKTIVNÍCH DŮVODŮ JINAK.

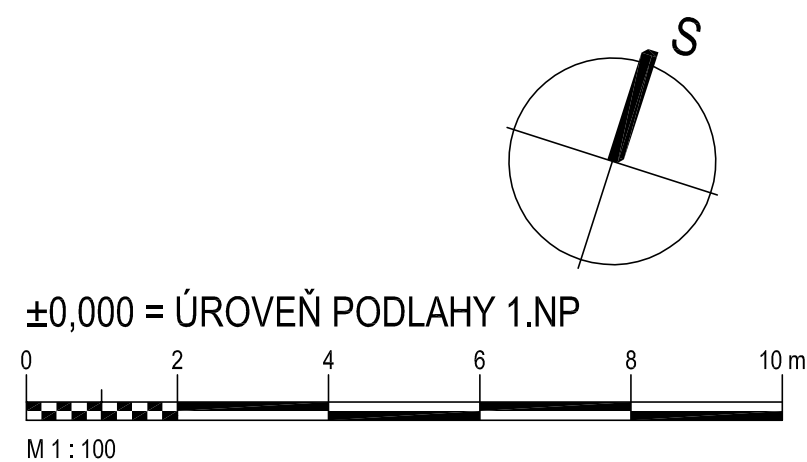

Revize	Druh změny	Objednatel Client	<p>Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1 741 01 Nový Jičín</p>	<p>Generální projektant General designer</p>  <p>TECHNOPROJEKT</p> <p>Technoprojekt, a.s. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava</p>	<p>Vypracoval / Elaborated by Hochmann</p> <p>Kontroloval / Checked by Ing. Frýza</p> <p>Manažer projektu / Project manager Ing. Sedlák</p>	<p>Subdodavatel Subcontractor</p>	<p>Vypracoval / Elaborated by</p> <p>Kontrola Project</p> <p>REKONSTRUKCE STŘECHY ZIMNÍHO STADIONU V NOVÉM JIČÍNĚ</p>	<p>Objekt Object</p> <p>SO 01 - ZIMNÍ STADION</p>	<p>Profese Specialization</p> <p>Elektro</p>	<p>Formát / Size</p> <p>6x A4</p> <p>Datum / Date</p> <p>28/02./2019</p> <p>Název výkresu Title</p> <p>DOPLNĚNÍ ROZVÁDĚČŮ UR-N A RH1</p> <p>Stupeň / Phase</p> <p>DPS</p> <p>Měřítko / Scale</p> <p>---</p> <p>Revize / Revision</p> <p>00</p> <p>Archivní číslo / Archive No.</p> <p>875-32486-102-11</p>
--------	------------	----------------------	---	--	---	---------------------------------------	---	---	--	--