





Rozvaděč R

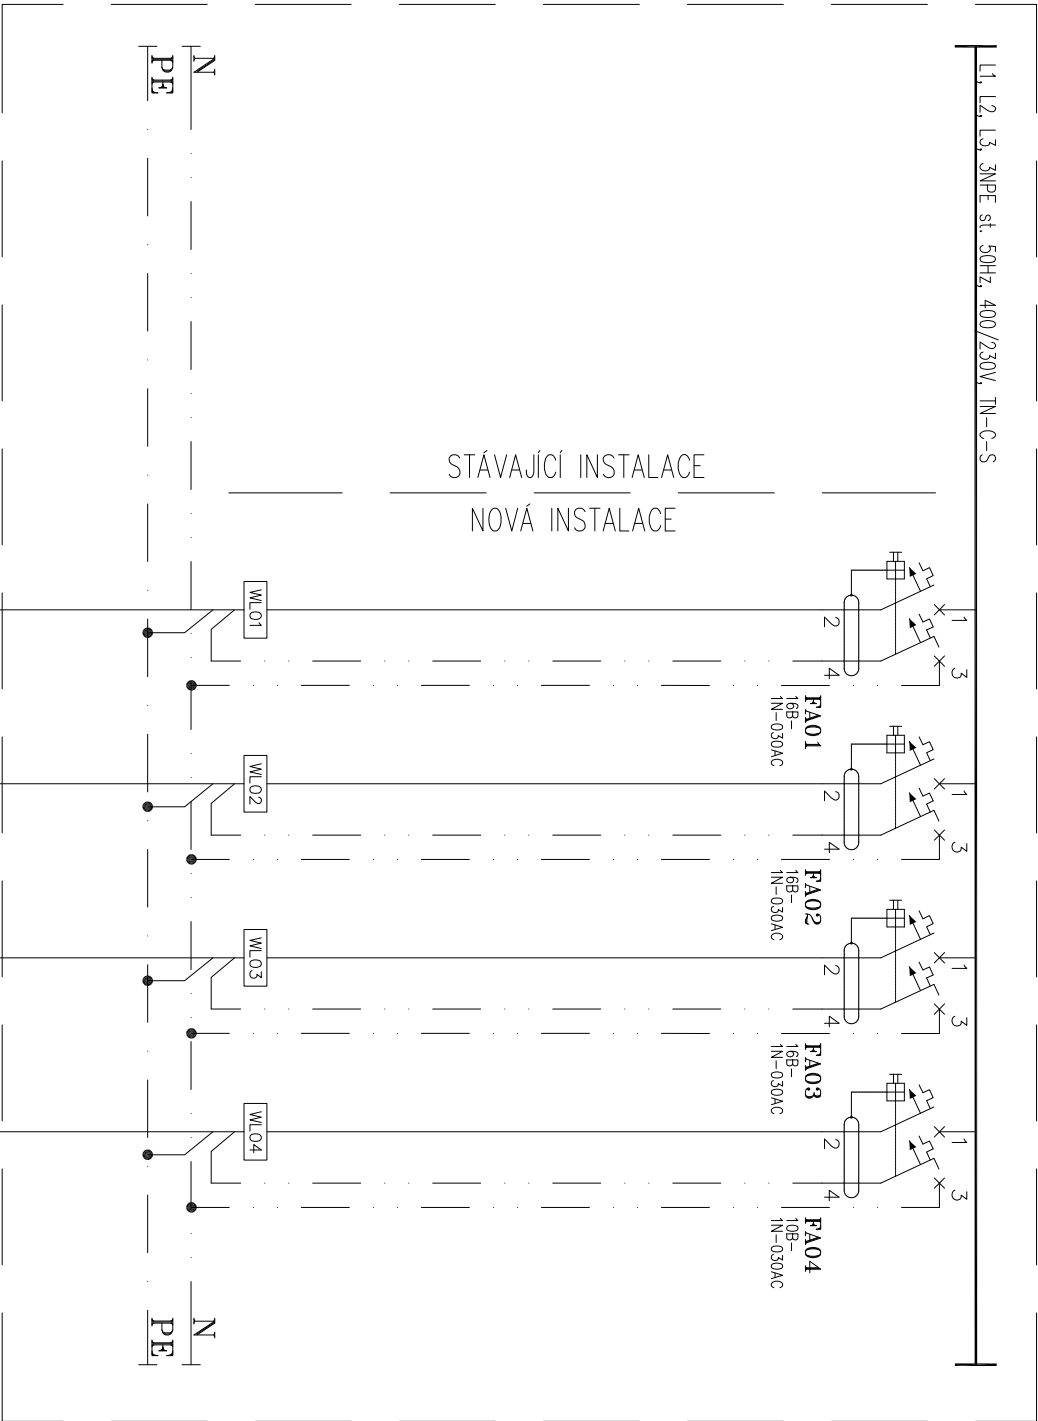

ČKY 30x2,5	ČKY 30x2,5	ČKY 30x2,5	ČKY 30x1,5
ZAS. OKRUH Z1	ZAS. OKRUH Z2	ZAS. OKRUH Z3	SV. OKRUH SI
MST. 1.21	MST. 1.21	MST. 1.23	
EL. TOPNÝ ŽEBŘÍK	EL. OŘIVAC VODY	EL. OŘIVAC VODY	

Vypracoval Pavel Šupík	Zodp. projektant Ing. Jiří Horák	Tech. kontrola Ing. Jiří Horák	
Kreslil Pavel Šupík			
Investor Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín			
Akce			
Stavební úpravy objektu č.p. 26/15 na Masarykově náměstí v Novém Jičíně			
Obsah výkresu			
Schéma zapojení rozv. R			
formát		2xA4	
datum		01/2020	
účel		DPS	
č. zakázky		178019H	
Měřitko		Č. výkresu	
		1	

Rozvaděče nízkého napětí:
ČSN EN 61439-1 ed.2, (2 ed.2, 3, 4, 5, 6)
Výběr a stavba elektrických zařízení ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Prostředí vnitřní normální, venkovní nebezpečné
Základní hlediska,stanovení základních charakteristik,
definice ČSN 33 2000-1 ed.2
Elektroinstalace podle ČSN 33 2130 ed.3
Osvětlení podle ČSN EN 12464-1
Územnění podle ČSN 33 2000-5-54 ed.3
Napětová soustava 3N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3,
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA