


RIS SS300/KVE4P-M (rozměr Š/V/HL ... 410x510x250)

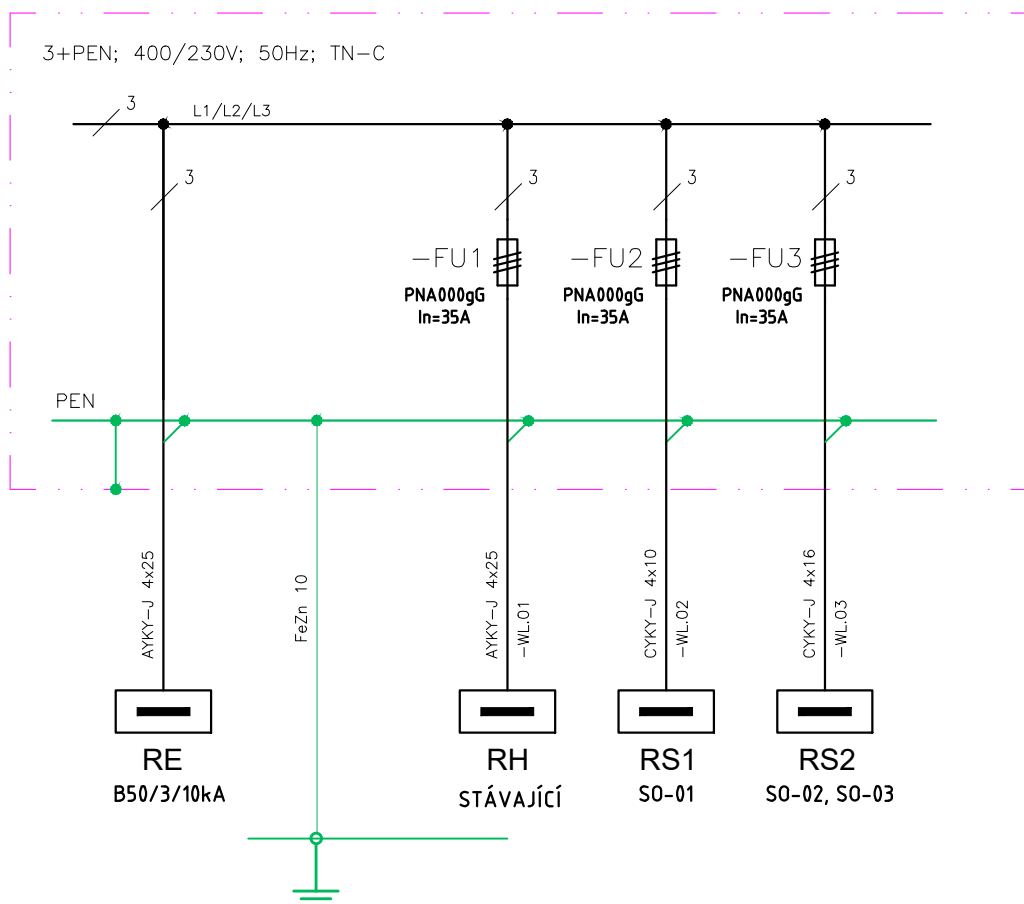

Soustava: 3+PEN; 400/230V; 50Hz; TN-C-S

Ochrana před nebezp. dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- základní izolace
- kryty a přepážky
- automatickým odpojením od zdroje

Vnější vlivy prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou z hlediska nebezpečí úrazu elektr.proudem jako **NEBEZPEČNÉ**

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s. <small>www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín</small>	
Ing. R. Hlaušek	Petr Kubala	Petr Kubala		
Investor	Technické služby města Nového Jičína, p.o. Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín		Formát	A4
Místo stavby	p.č. 589/3, k. ú. Nový Jičín-Horní Předměstí		Datum	04/2021
Akce:	Projektová dokumentace revitalizace střediska Veřejná zeleň na ul. Palackého 29, Nový Jičín		Účel	DPS
Obsah:	Kabelová rozpojovací skříň RIS Přehledové schéma		Měřítko	
			Arch. číslo	BE/2020/06
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.4-E7