

Referenční značení:

RM-CHL1

Technická specifikace:

1) PARAMETRY SÍTĚ V MÍSTĚ PŘIPOJENÍ


Objekt:	PRODEJNA TEXTILU / HOSPODA
Druh sítě:	TN-C
Impedance sítě Zs:	0,16 ohmu
Místo připojení:	RP1 (1.NP)
Zkratový proud Icp:	1,66kA
Přívodní vedení	1-CYKY-J 5X16
Předřadné jištění	Jistič 63A/B/3

2) STANOVENÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

PARAMETR:	ZKRATKA (jednotka)	HODNOTA	POZNÁMKA
Jmenovité napětí	Un (V)	230/400 V	1L/3L
Jmenovité pracovní napětí	Ue (V)	230/400 V	1L/3L
Jmenovité izolační napětí	Ui (V)	500 V	
Jmenovité impulzní výdržné napětí	Uimp (kV)	4 kV	Kat. přepětí III
Jmenovitý proud rozvaděče	Ina (A)	63 A	
Jmenovité proudy obvodů	Inc (A)	10 a 20A	jednot. obvody viz. DPS
Součinitel soudobosti	RDF (-)	0,7	
Jmenovitý kmitočet	Fn (Hz)	50 Hz	
Stupeň znečištění		1	Dle čl. 7.1.3 IEC 61439-1
Max. zkratová odolnost rozvaděče	Ik (kA)	10 kA	Dle nejslabšího prvku

3) OSTATNÍ SPECIFIKACE

PARAMETR	HODNOTA
Skříň	OCELOPLECHOVÁ, NÁSTĚNNÁ, počet modulů 2x18 (36), RAL 9016, OTEVÍRÁNÍ PRAVÉ, NEPRŮHLEDNÁ, DLE ČSN EN 62208, IP65/20
Určeno pro prostředí	Vnitřní / normální dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
Krytí	MIN. IP30/20, IK09
El. mag. kompatibilita	Tř. B
Ochrana před NDN	Izolací, kryty a přepážkami, aut. odpoj. od zdroje (dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3) II.TŘÍDA
Druh vnějších vodičů	Cu - měděné / kabelové

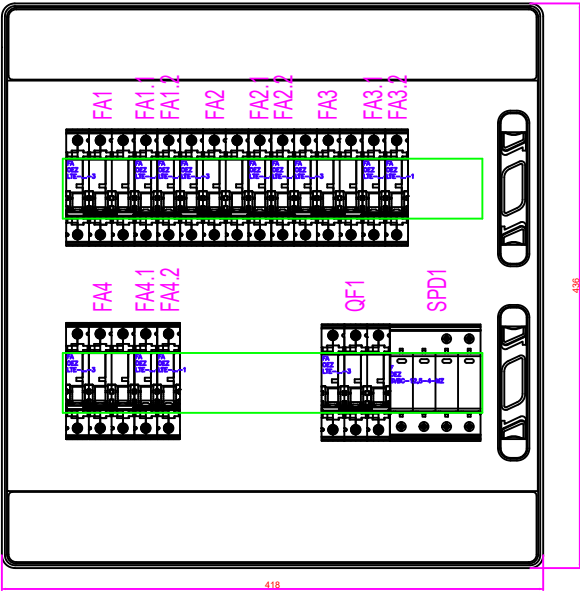

VÝZBROJ:

- QF1\_HLAVNÍ VYPÍNAČ - 63A
- SPD1\_PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1+T2
- 4ks FAXX\_VNĚJŠÍ JEDNOTKY č.1až4 (20A/C/3)
- 8ks FAXX\_VNITŘNÍ JEDNOTKY (10A/C/1)

PARAMETRY:

63A, 3x230/400V AC, 50Hz, TN-S,

SKŘÍŇ:

Nástěnná, II.třída, IP65/20, 2x18M

Razítko a podpis zpracovatele, popř. autorizované osoby:

Vypracoval designer	Jan Doležálek	Vedoucí střediska division leader	Bc. Jan Doležálek	Zpracovatel developed	<b>GB ELEKTROSERVIS</b>
Odpovědný projektant HIP / senior designer	Zakázka: Roman Michoněk, Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín Elektro NN - Jan Doležálek, GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o.				GB ELEKTROSERVIS, spol. s r.o. Rybničky 247/26, 741 01 Nový Jičín www.gbelektroservis.cz / 556 709 532
Investor: Stavebník:	MĚSTO NOVÝ JIČÍN Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín				
Místo stavby / projektu building site	Objekt městského úřadu na ul. Lidická 1413/4, 741 01 Nový Jičín				Datum date 12/2019
Akce project	Klimatizace kanceláří - městský úřad, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 NJ				Zakázka commission 52-2019
Název výkresu drawing title	Silnoporudá elektroinstalace - ROZVÁDĚČ RM-CHL1				Stupeň PD project stage DPS
					Měřítka scale *
					Číslo výkresu annex number D1.4.B / 07