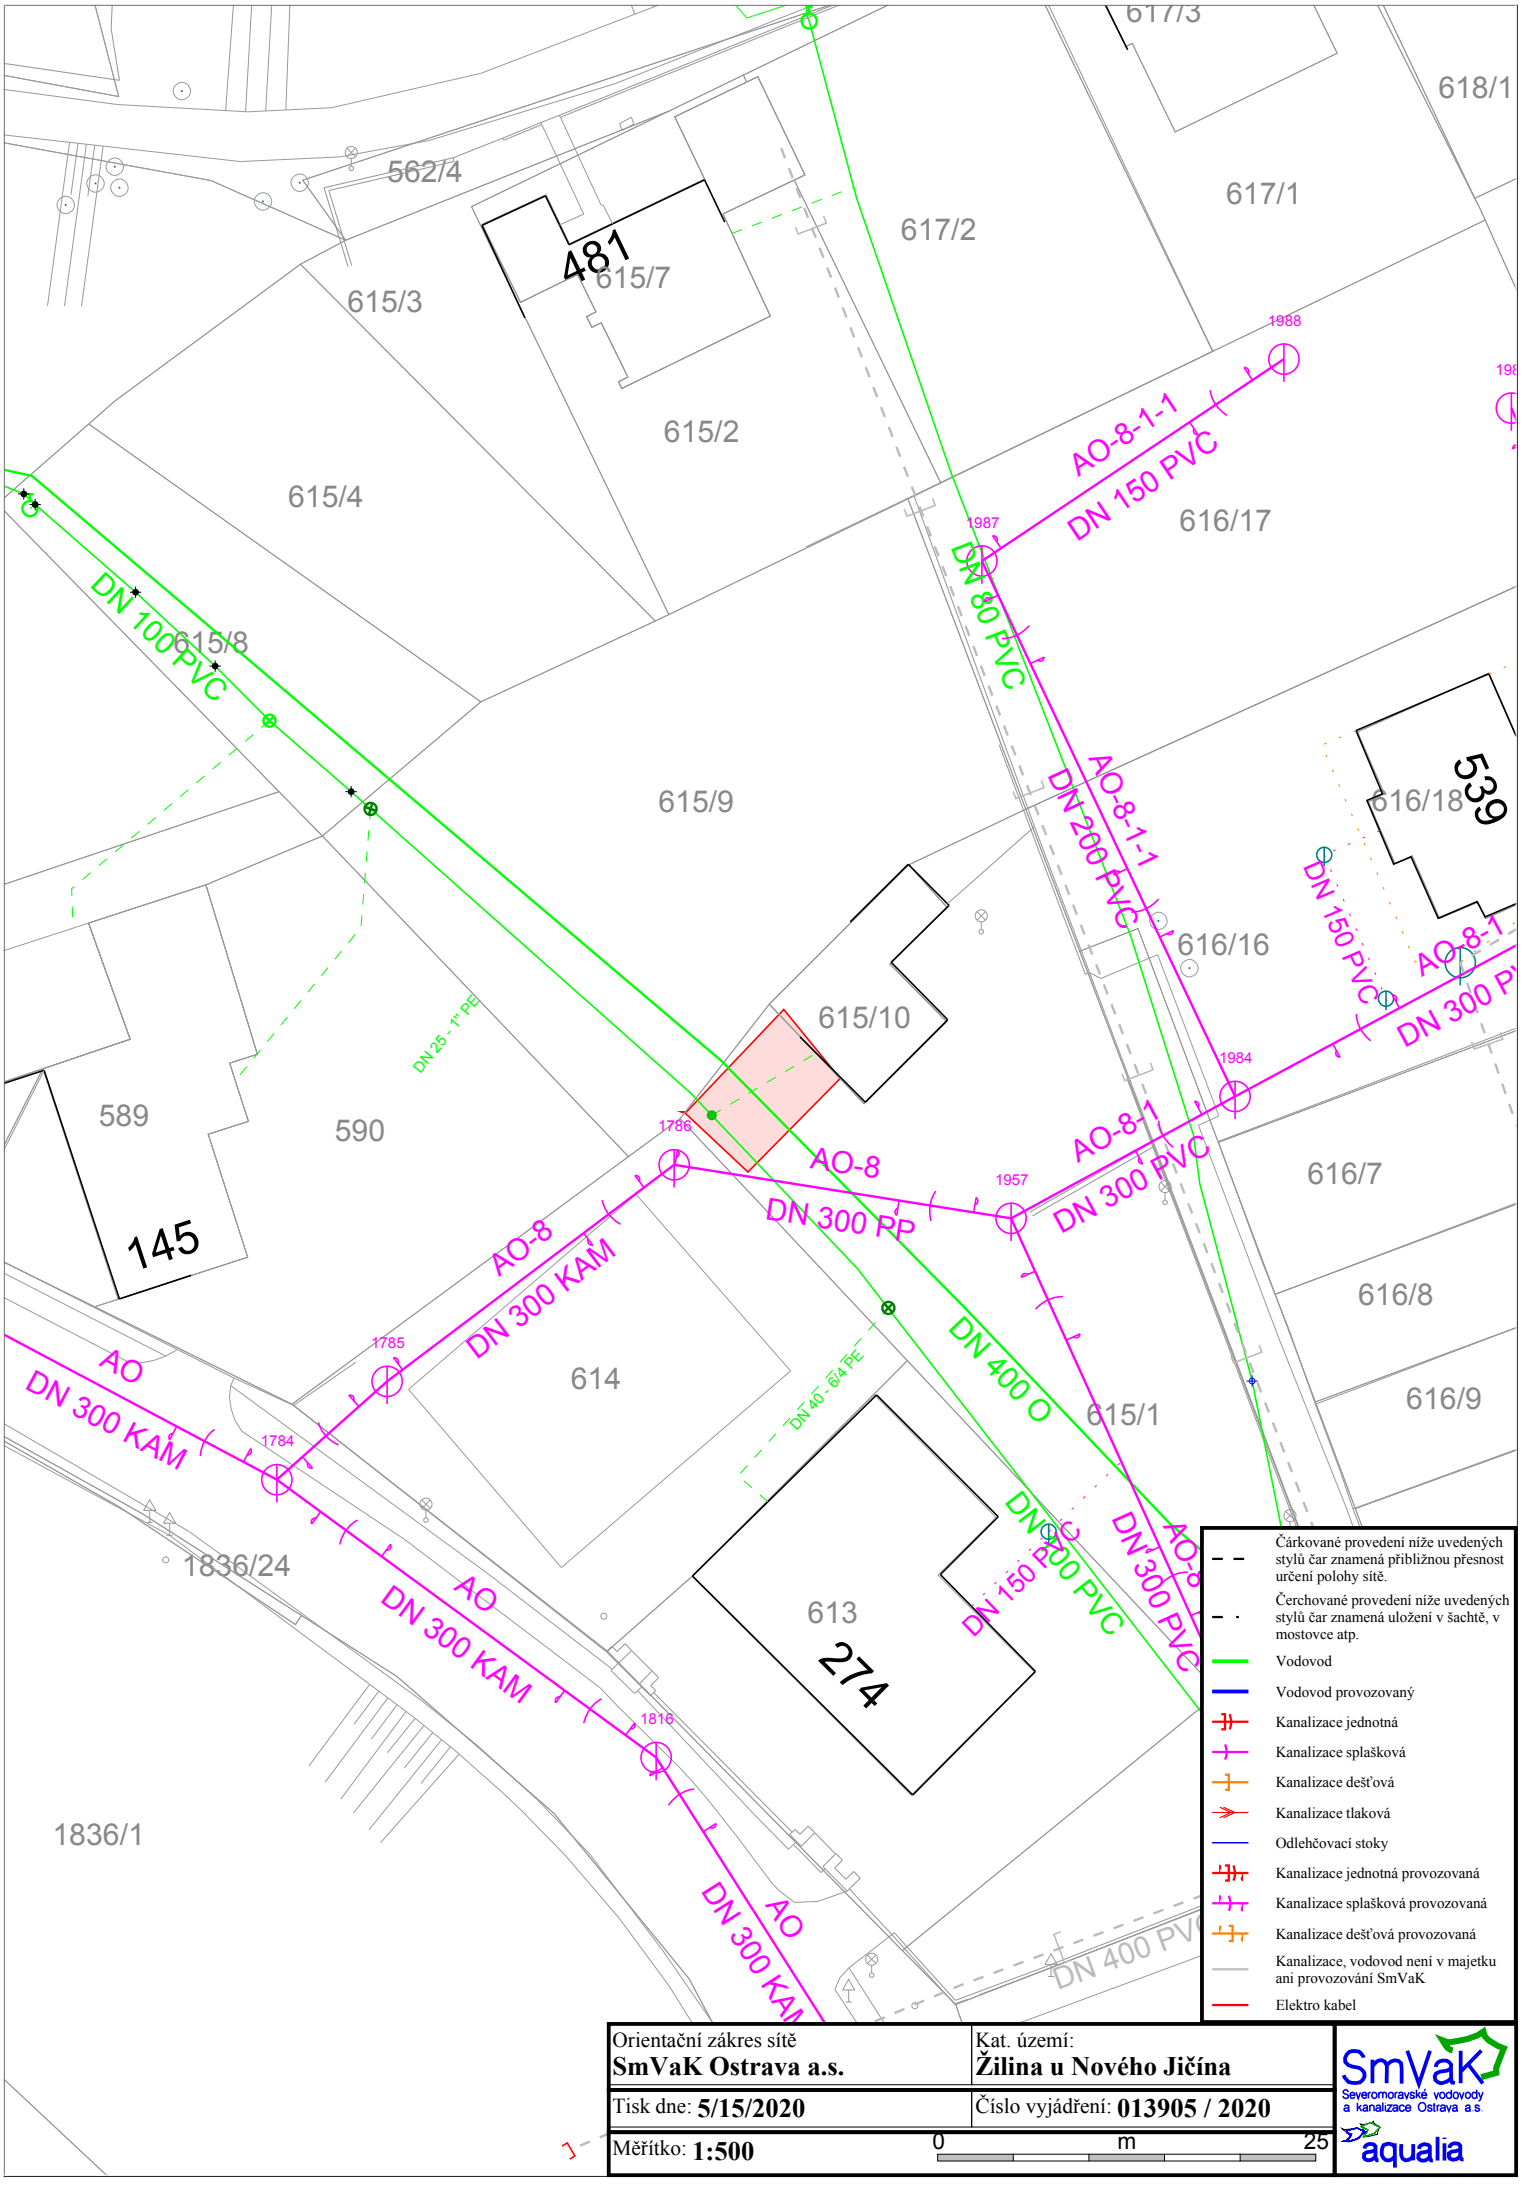
617/3
618/1
562/4
481
615/7
617/2
617/1
615/3
615/2
615/4
616/17
1888
1987
AO-8-1-1
DN 150 PVC
DN 80 PVC
DN 100 PVC
615/8
615/9
616/18
539
AO-8-1-1
DN 200 PVC
DN 150 PVC
AO-8-1
DN 300 P
616/16
615/10
1984
DN 25 - 1" PE
589
590
145
1786
AO-8
DN 300 PP
1957
AO-8-1
DN 300 PVC
616/7
616/8
AO-8
DN 300 KAM
1785
614
DN 400 O
DN 40 - 6/4 PE
615/1
616/9
AO
DN 300 KAM
1784
1836/24
DN 400 PVC
DN 150 PVC
DN 300 PVC
AO-8
AO
DN 300 KAM
613
274
1816
1836/1
AO
DN 300 KAM
DN 400 PVC
Čárkované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
Vodovod
Vodovod provozovaný
Kanalizace jednotná
Kanalizace splašková
Kanalizace dešťová
Kanalizace tlaková
Odlehčovací stoky
Kanalizace jednotná provozovaná
Kanalizace splašková provozovaná
Kanalizace dešťová provozovaná
Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozování SmVaK
Elektro kabel
Orientační zákres sítě
SmVaK Ostrava a.s.
Kat. území:
Žilina u Nového Jičína
Tisk dne: 5/15/2020
Číslo vyjádření: 013905 / 2020
Měřítko: 1:500
0
m
25
SmVaK
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
aqualia