




k. ú. Bludovice u Nového Jičína

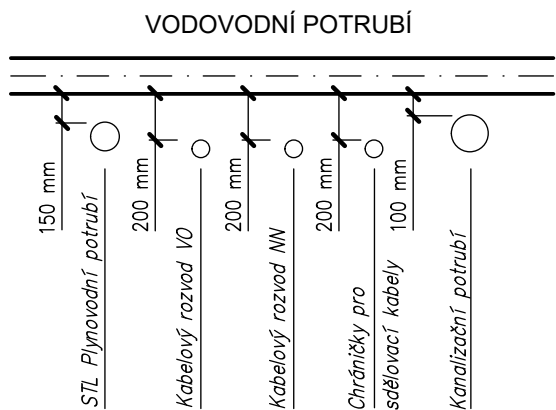

Před začátkem stavby je investor povinný zajistit vytyčení všech podzemních inženýrských sítí. Během výstavby dbát pokynů jejich správců. Toto je povinen zajistit i u sítí neuvedených v dokumentaci, bude-li přítomnost takového zařízení zjevná.

Křížující vedení musí být v rýze řádně zastíženo, aby se zabránilo jejich poškození.

Při provádění zážpytu rýhy je nutno zajistit dostatečné ztuhnutí, aby se zabránilo dodatečného sesazení zážpytu.

Průběh křížení a uložení inženýrských sítí je nutno dodržet ustanovení ČSN 73 6005 a ČSN 33 2000-5-52 a další dotčené předpisy.

**UPOZORNĚNÍ:**  
ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRESY. PŘI ZAČÍNÁNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTITOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ S POUŽITÍM JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJISTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

OCHRANNA PÁSMO ÚSTAV STAVOVENIA § 23 zákon č. 274/2001 Sb.					
KRESLIL	PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	Martin Mašel		VÝRBA Č.
Martin Mašel	Martin Mašel	Radka Rytlová	Harm. tel. 11, fax 68 68 68 68 737 377 200 - masek@seznam.cz 737 377 6868		
MÍSTO STAVBY: parc. č. 151, 152, 29, 6432, 5434, k. ú. Bludovice u Nového Jičína					
INVESTOR: Město Nový Jičín, ÚOJ 00060612 Město Nový Jičín, N. Hro. 250, 741 01					
OBJEKT	Vodovodní řád k.ú. Bludovice u Nového Jičína, záhumenní cesta		Číslo zakázky	000200	
ČÍSLO	D. VYKRESOVÁ DOKUMENTACE		Stupně	11-10/2001	
			Stupně	Bludovice povolení Územní studie	
			Formát	12x A4	
			Měřítko		
MÍSTO STAVBY:			OBJEKT PRŮJEM		
PODÉLNÝ PROFIL			D02		