



LEGENDA

Stávající hranice, stávající vedení, ochranná pásma, komunikace atd.

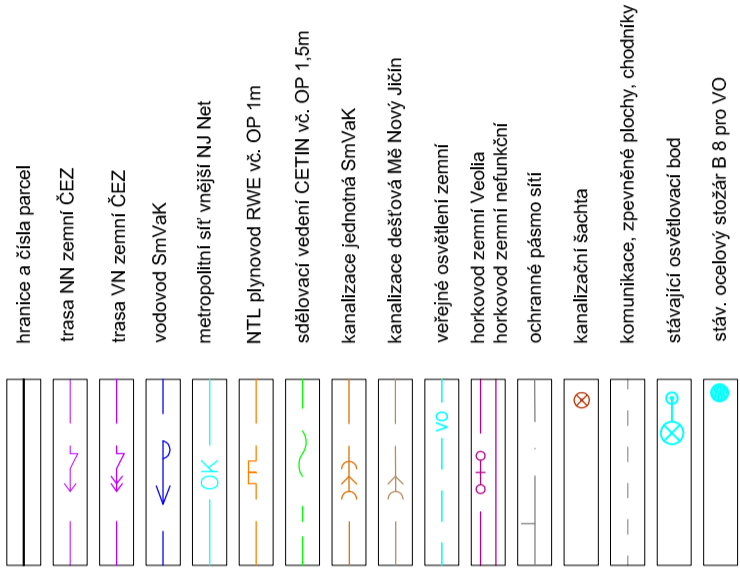

Projektované stavby vedení

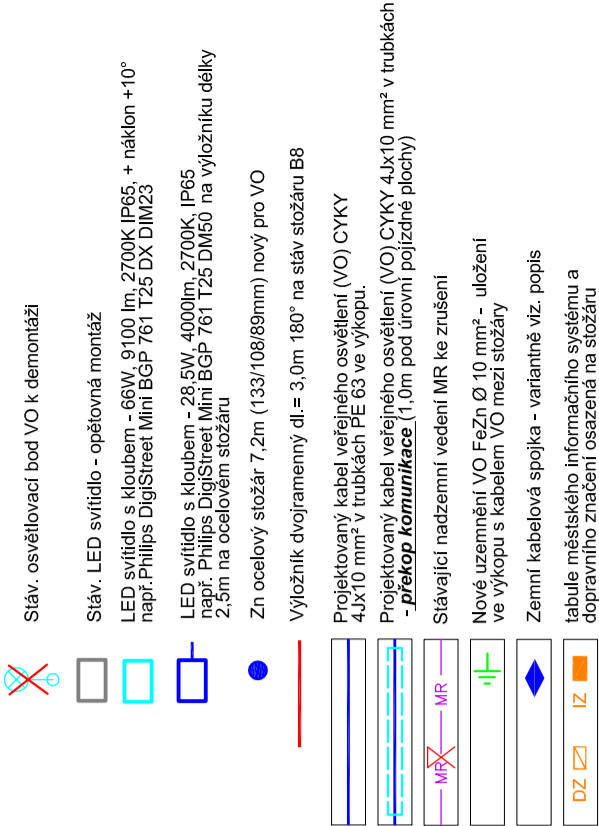

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455

Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

Max.odpor - uzemnění 10Ω


Napětová soustava 3PEN AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41:

Automatickým odpojením od zdroje v sítí TN-C-S

SOUBĚH S PODZEMNÍMI SÍTĚMI

KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ

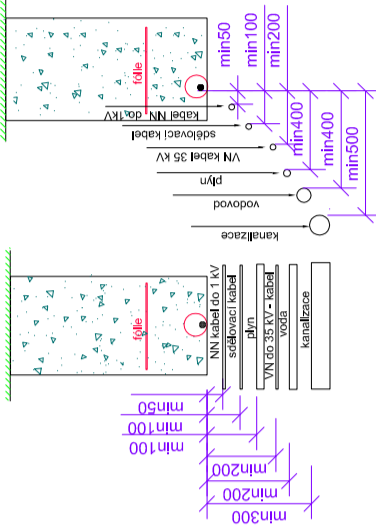

nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

ATELIER GENIUS LOCI, S.R.O.
ST O D O L N Í 17
C Z . 7 0 2 0 0 O S T R A V A
T E L : 5 9 6 1 1 1 8 4 2
w w w : a - g e n i u s l o c i . c z

GENIUS LOCI

REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
NERUDOVA V NOVÉM JIČÍNĚ - I. ETAPA

Autorka:		D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení - D.2.b) Výkresová část	
Autorka:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín	Legenda:	DPS
Redaktor:	Nový Jičín, ul. Nerudova, Revoluční	Legenda:	
Autorka:	Ing. arch. Iva Seitzová, autorizovaná architektka ČKA č. 02637		
Autorka:	Miloš Češík, Severní 625, 742 42 Šenov u N. Jičína ; ČKAIT č.1104159		
Příprava:			
Stavba:	SO 02 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	Číslo:	1 : 250
Plán:	SITUACE KOORDINAČNÍ - MONTÁŽ VO	Číslo:	201

A06/21MČ

