

SOUPIS NAVRŽENÝCH PRACÍ 4. NP – NS

- vyspravení omítek hladkými vápennými omítkami, předpoklad rozsahu 50%, včetně vnitřního ostění oken
- povrch omítek bude kopírovat nerovnosti zdiva (zachování plastičnosti)
- bezbarvá impregnace všech viditelných dřevěných prvků s ochranou proti dřevokazným houbám, plísním a škůdcům, dřevěná podlaha a schodišťové stupně budou také opatřeny bezbarvým voskovým protiskluzovým olejem, výměna poškozených podl. prken v rozsahu 5% z celkové plochy podlah věže
- veškeré viditelné ocelové konstrukce budou očištěny ocelovým kartáčem a dále opatřeny dvojnásobným nátěrem v odstínu kovářské černi
- stávající zábradlí u vnitřního schodiště bude zhotoveno nově, stávající výška zábradlí není vyhovující, budou však použity stávající prvky v maximálním možném rozsahu >> sloupky osazené do nevyhovující výšky mohou být znovu použity s osazením výše (jejich celková výška je odpovídající, jen jsou nevhodně osazeny)
- označení prvního a posledního schodišťového stupně, pouze bodově, dále také označení snížených průchodů
- nový zámek u stávajících oken tak, aby otevření bylo umožněno pouze pověřeným osobám
- nová vnitřní elektroinstalace bude vedena v elektro roštech/žlabech, osvětlovací tělisa budou minimalistická (viz samostatná příloha elektro), stávající drážky po zasekaném kabelovém vedení budou zapraveny vápennou maltou
- repase stávajících hodin (skříně) a oprava strojek hodin
- čistý úklid prostoru věže (ve všech úrovních) vč. mytí oken
- označení sníženého průchodu u schodiště z 3. NP (dřevěný prvek), a dále pak označení sníženého průchodu a horní mezipodestě do 5. NP


VÝPIS PRVKŮ 4. NP

OZN.	SCHEMA	MNOŽSTVÍ (UMÍSTĚNÍ)	POPIS	POZNÁMKA
Z01		Délka celkem v 4. NP: 3,00 m	Dřevěné madlo schodišťové s osazením na stěnu, bez drážky, průřez profilu 45x40 mm, dřevo borovice, kotveno pomocí držáků madel (4 ks) s obdélníkovou kotevní deskou, barva kovářská čern, vzdálenost mezi drážky max. 1,0 m, dodávka a montáž včetně kotevního materiálu	Před objednávkou nutno zaměřit na stavbě, výpis prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutné vzorkování s odborem památkové péče
BZ	-	Celkový počet v 4. NP: 12 ks	Bezpečnostní značení pro první a poslední stupeň schodiště, snížených průchodů a ostrých hran, fotoluminiscenční terčik žluté barvy, průměr 50 mm, samolepící	-
Z02		Celkový počet v 4. NP: 3 ks	Okenní (dyeřní) přezka/petlice, kovová s povrchovou úpravou v barvi kovářské černi, ze dvou kusů, jeden kus kotven vruty k okennímu rámu a druhý kus kotven vruty do rámu křídla, dodávka a montáž včetně kotvení a visacího zámku, včetně dřevěné podložky tl. 20-30 mm pod kus okenního rámu	Před objednávkou nutno zaměřit na stavbě, výpis prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutné vzorkování s odborem památkové péče
T01		Celkem z 4. NP do 5. NP: Sloupek 65x85 mm/celkem 5,8 m Madlo 40x60 mm/celkem 5,0 m Vodorovný prvek 40x60 mm/celkem 5,0 m Svislice 50x20 mm/celkem 11,5 m	Nové dřevěné zábradlí z borovice u stávajícího schodiště, budou použity vhodné prvky ze stávajícího zábradlí (budou ošetřeny), jednotlivé prvky budou obroušeny, opatřeny nátěrem proti dřevokazným škůdcům, houbám a plísním, konečnou úpravou pak bude nátěr tvrdým voskovým olejem, součástí je dodávka i montáž včetně kotevního materiálu, kotvení nového zábradlí bude ke stávajícím bočním schodiště	Před objednávkou nutno zaměřit na stavbě, výpis prvků nenahrazuje dílenskou dokumentaci, nutné vzorkování s odborem památkové péče. Budou použity stávající prvky ze stávajícího zábradlí, pokud budou splňovat požadavky nového zábradlí, nově ošetřeny a vhodné osazené a použity do nové konstrukce zábradlí

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KCE- CIHELNÉ/KAMENNÉ/SMÍŠENÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KCE- DŘEVĚNÁ PRKENNÁ PODLAHA
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KCE- REFLEXNÍ ZNAČENÍ
- REPASE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ

SCHEMA ZÁBRADLÍ Z 4. NP DO 5. NP

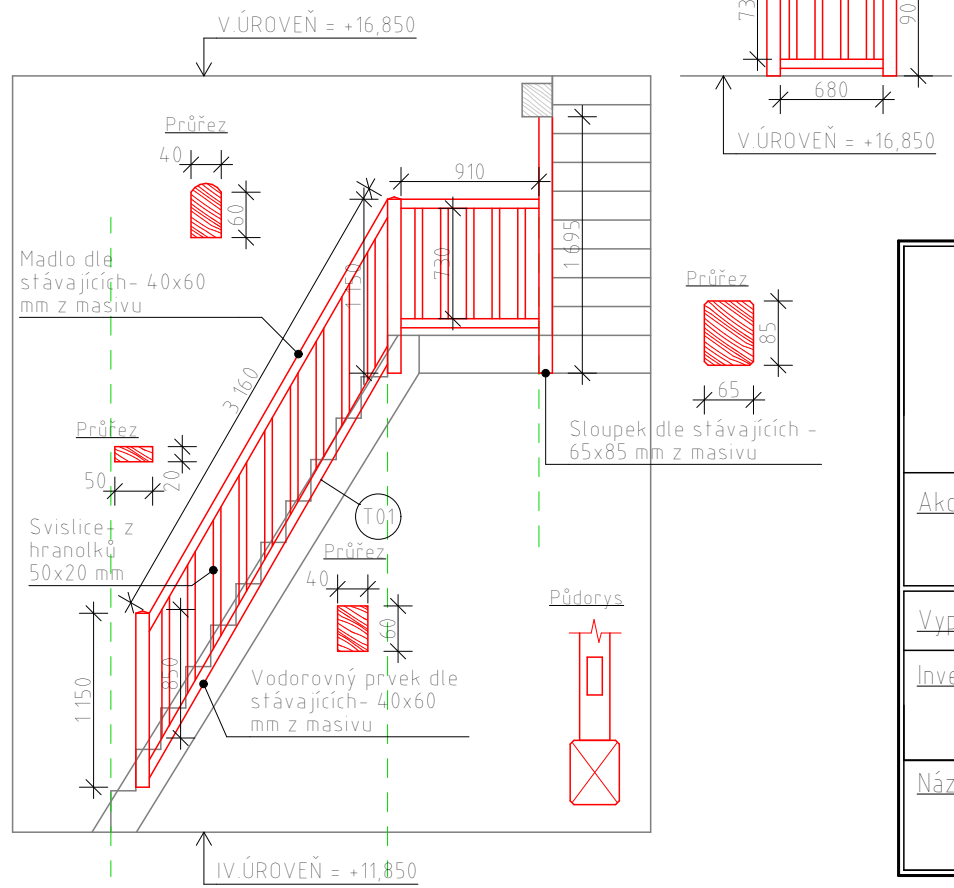

POZNÁMKA

- ROZMĚRY STROPNÍCH TRÁMŮ NEJSOU TOTOŽNÉ, V ROZMĚRECH MŮŽE BÝT DROBNÁ ODCHYLKA
- BOČNICE DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ JE TLOUŠŤKY 80 MM, SLOUPEK ZÁBRADLÍ MÁ DIMENZE V ROZMĚRU 85x65 MM
- VÝŠKA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ JE NEDOSTATEČNÁ A NEVYHOVUJE HODNOTÁM POŽADOVANÝCH NORMOU, NĚKTERÉ STÁVAJÍCÍ SLOUPKY BUDE MOŽNO ZACHOVAT, POUZE JE PŘESUNOUT A OSADIT VÝŠE

	Zodpovědný projektant: ING. BOHDAN MRÁZEK		Číslo paré:	
Akce: Zpřístupnění kostelní věže Nanebevzetí P.M., NJ	Stupeň PD:			
	Datum:		01/2025	
Vypracoval:	ING. VENDULA ZIKMUNDOVÁ		Měřítko:	
Investor:	Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		1:50	
Název výkresu: NS- PŮDORYS 4.NP	Formát:		3xA4	
	Číslo výkresu:		D.1.1- 011	