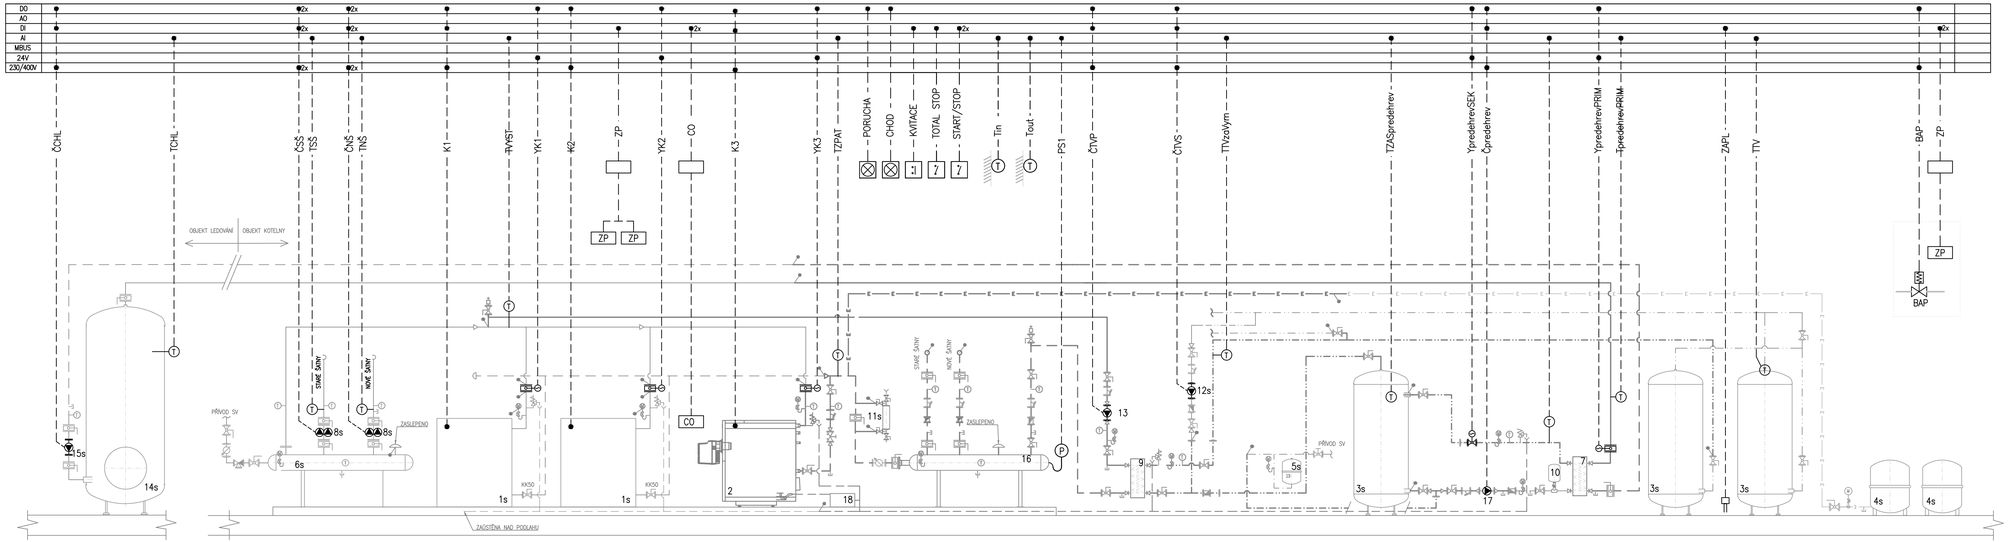

LEGENDA POZIC:

Č.POZ.	POPIS POZICE	KS	STAV
1s	STACIONÁRNÍ PLYNOVÝ KOTEL RAPIDO GA 220-119 O VÝKONU 74,8-119 kW	2	STÁVAJÍCÍ
2	STACIONÁRNÍ KONDENZAČNÍ KOTEL O MAXIMÁLNÍM JMENOVITÉM VÝKONU 105,7 kW PŘI TEP. SPÁDU 80/60 °C TECHNICKÉ A FYZIKÁLNÍ PARAMETRY VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA	1	NOVÝ
3s	NEREZOVÉ AKUMULAČNÍ NÁDOBA TEPLÉ VODY OBJEM 400 L, MAX PRAC. PŘETLAK 0,6 MPa	3	STÁVAJÍCÍ
4s	TALÍŘOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX N 250/6 OBJEM 250 L, MAX 6 bar	2	STÁVAJÍCÍ
5s	TALÍŘOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA REFLEX REFIX DE 33/10 OBJEM 33 L, MAX 10 bar	1	STÁVAJÍCÍ
6s	ROZDĚLOVAČ TOPNÉ VODY, DN250, 3 VĚTVE	1	STÁVAJÍCÍ
7	NEREZOVÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 50 kW	1	NOVÝ
8s	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPSD 65-120/ F	2	STÁVAJÍCÍ
9	NEREZOVÝ DESKOVÝ VÝMĚNÍK PRO TV VÝKON 75 kW	1	NOVÝ
10	TALÍŘOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PITNOU VODU OBJEM 8 L, MAX 10 bar	1	NOVÝ
11s	DÁVKOVACÍ NÁDOBA NA CHEMIKÁLIE TYP DN100	1	STÁVAJÍCÍ
12s	OBĚHOVÉ ČERPADLO WILO STAR Z 20/1	1	STÁVAJÍCÍ
13	OBĚHOVÉ ČERPADLO SE SNÍMAČEM DIFERENČNÍHO TLAKU A TEPLOTY S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU ZÁVITOVÉ DN40, PN10, Qnom=3,5 m3/h PŘI H=5 m	1	NOVÝ
14s	AKUMULAČNÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY Z TEPELNÉHO ČERPADLA OBJEM 10.000 L, VÝKONNÁ PLOCHA 6,3m2	1	STÁVAJÍCÍ
15s	OBĚHOVÉ ČERPADLO GRUNDFOS UPS 40-120 F	1	STÁVAJÍCÍ
16	SBĚRAČ TOPNÉ VODY, DN150, l=1,4m, 4 TOPNÉ VĚTVE	1	NOVÝ
17	OBĚHOVÉ ČERPADLO S AUTOMATICKÝM PŘIZPŮSOBENÍM VÝKONU Z KOROZIZDORNÉ OCELI DN32, PŘÍPOJENÍ VNĚJŠÍ ZÁVIT G2", PN10, Qnom=4,0 m3/h PŘI H=5 m	1	NOVÝ
18	NEUTRALIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ KONDENZÁTU PRO VÝKON MAX. 200 kW	1	NOVÝ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI:
PC energo s.r.o.
ÚDOLNÍ 47, 602 00 BRNO

VYPRACOVAL
JAROMÍR ŠŤAVA
KONTROLOVAL
MARTIN DVOŘÁK
HLAVNÍ PROJEKTANT
RADIM DOŠEK

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR: Město Nový Jičín, Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín

AKCE : MODERNIZACE PLYNOVÉ KOTELNY ZIMNÍ STADION V NOVÉM JIČÍNĚ

DATUM	06/2019
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	5xA4
Č.ZAKÁZKY	219003-03

OBSAH : D.1.4.f – MĚŘENÍ A REGULACE TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA

MĚŘÍTKO: –

Č.VÝKRESU: D.1.4.f-03

Copyright UCHYTIL s.r.o.