



Technické služby města Nového Jičína,

příspěvková organizace

Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, CZ

tel.: 556764830, fax.: 556764840, e-mail: sekretariat@ts.novyjicin-town.cz

Vaše č. j. 21.11.2016

Naše č.j. 81189/16/ Pa

Věc: **VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI PODZEMNÍCH VEDENÍ – ZAŘÍZENÍ**

AKCE : (místo staveniště – trasy):

„Veřejné osvětlení na ul. Hřbitovní v Novém Jičíně.“

Při realizaci výše uvedené stavby ~~n-e-d-o-j-d-e~~ - d o j d e ke styku (souběhu-křížování) s podzemním zařízením V.O.

Provádět jakékoliv práce v okolí našeho podzemního zařízení je bez našeho souhlasu nepřípustné.

Ochranné pásmo : 1 m

V ochranném pásmu je zakázáno:

- zřizovat stavbu (i provizorní), nebo jiná zařízení, skládky
- provádět jinou činnost, která by znemožnila nebo podstatně znesnadňovala přístup k zařízení a tím plynulost a bezpečnost provozu (např. prosakováním působit korozivně na zařízení)
- provádět bez souhlasu provozovatele zemní práce, které by mohly ohrozit zařízení a tím plynulost a bezpečnost jeho provozu, (např. výkopy, odklizení nebo navážení zeminy, sondy, zpevněné plochy).

Provádění zemních prací v blízkosti našeho podzemního zařízení se povoluje s tím, že Vaše organizace bude respektovat následující podmínky:

- požádá o vytýčení trasy příslušnou provozovnu veřejného osvětlení TS města Nového Jičína, příspěvková organizace
- vytýčí kabelovou trasu viditelně ve stanovišti – trase
- započítí práce v blízkosti podzemního zařízení oznámí provozu předem se žádostí o dozor
- seznámí (prokazatelně) patřičné pracovníky s polohou vedení
- v případě nepředpokládaných prací v blízkosti ochranného pásma trasy zajistí vykopání ručních sond k ověření přesné polohy
- upozorní své pracovníky na možnou odchylku uloženého zařízení od výkresové dokumentace
- průkazně zakáže provádění jakýchkoliv zemních prací s mechanismy v ochranném pásmu zařízení
- vyzve příslušnou provozovnu ke kontrole stavu a uložení kabelu dle ČSN 736005, 736006, 34150. Osoba pověřená dozorem dá souhlas k zasypání výkopu.
- ohlásí neprodleně každé poškození podzemního zařízení
- poškození, případně přemístění stávajících zařízení VO uhradí žadatel – investor

Platnost tohoto vyjádření platí dva roky ode dne vydání

Převzal: zasláno –e mailem

Miloš Češík

Severní 625

742 42 Šenov u Nového Jičína


Technické služby města Nového Jičína,
příspěvková organizace
Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín
IČ: 00417688 DIČ: CZ00417688

V Novém Jičíně dne: 21.11.2016

Papák Milan
vedoucí stř. VO

■ Tisk Mapy

GIS MěÚ Nový Jičín MAPY spol. s r.o. Brádec Králové, 2015

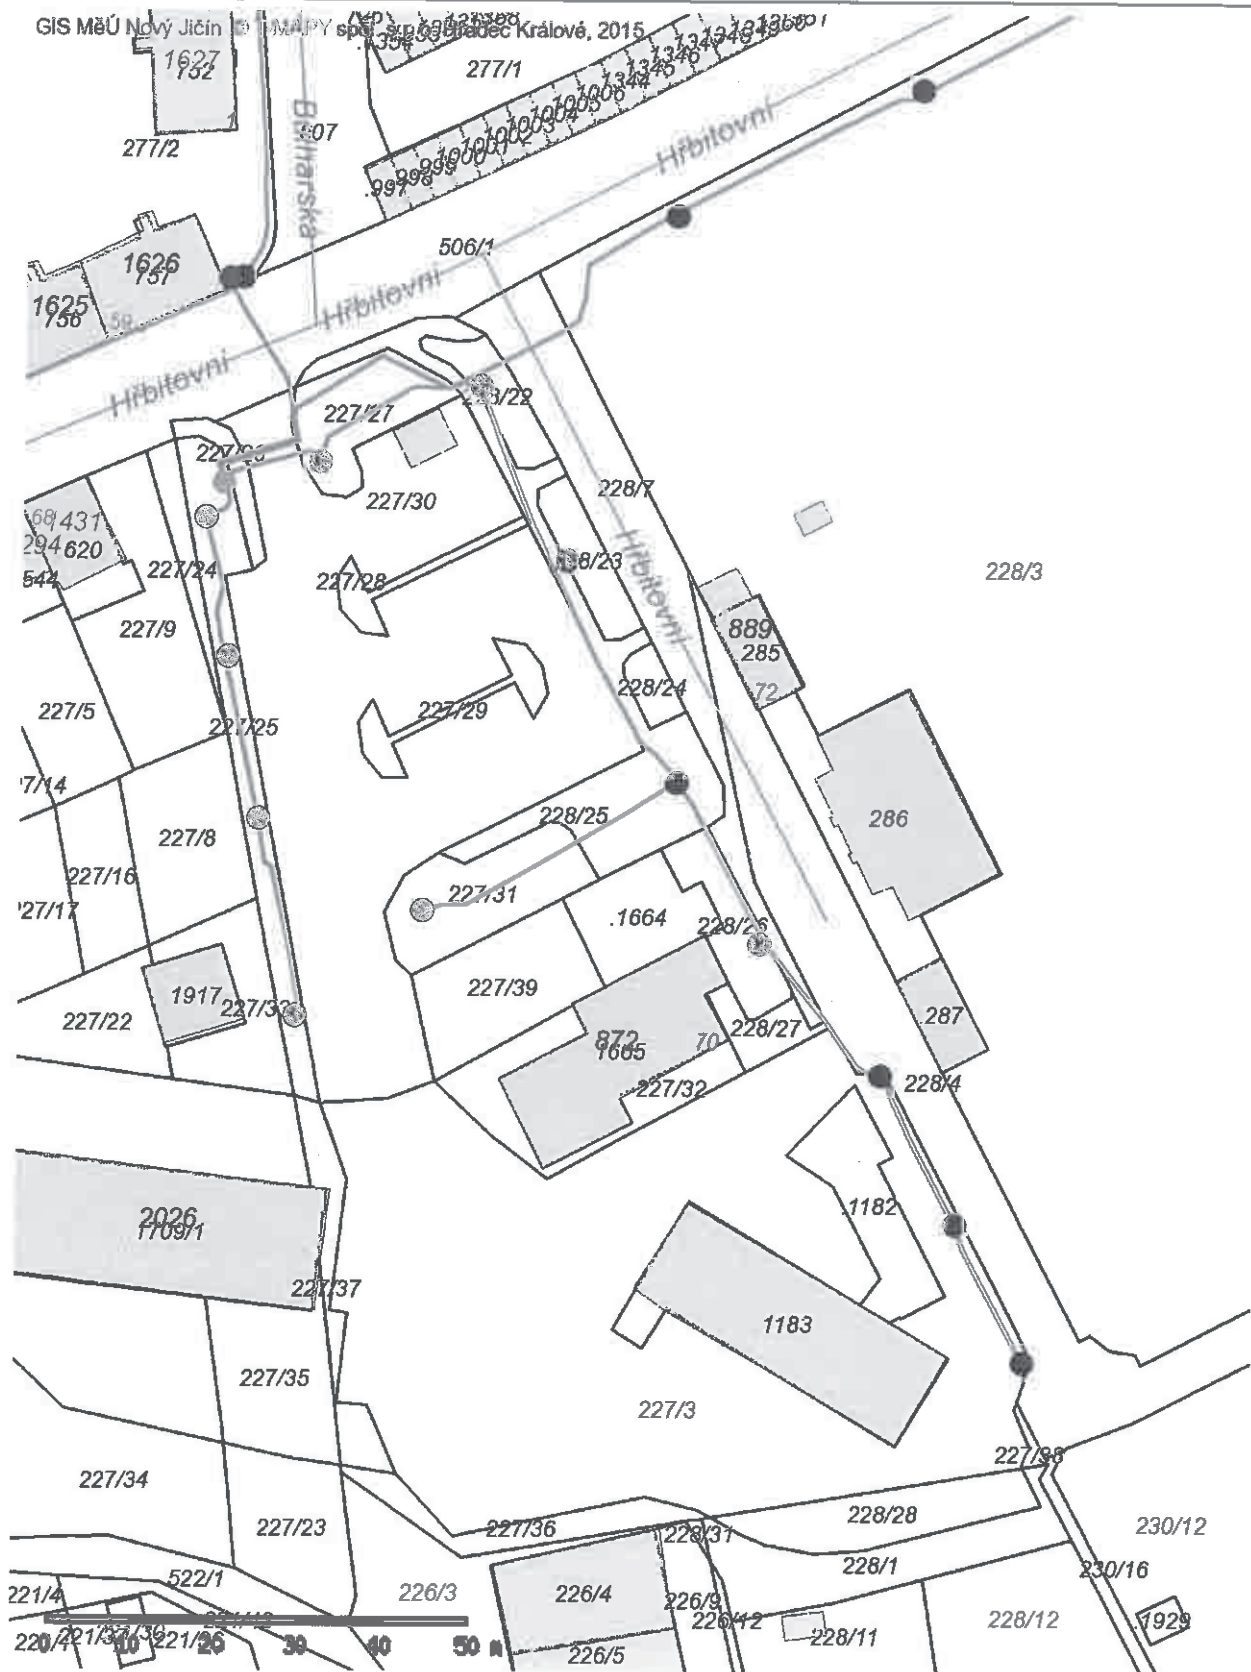

1:908