


ROZVADĚČ PR-RS

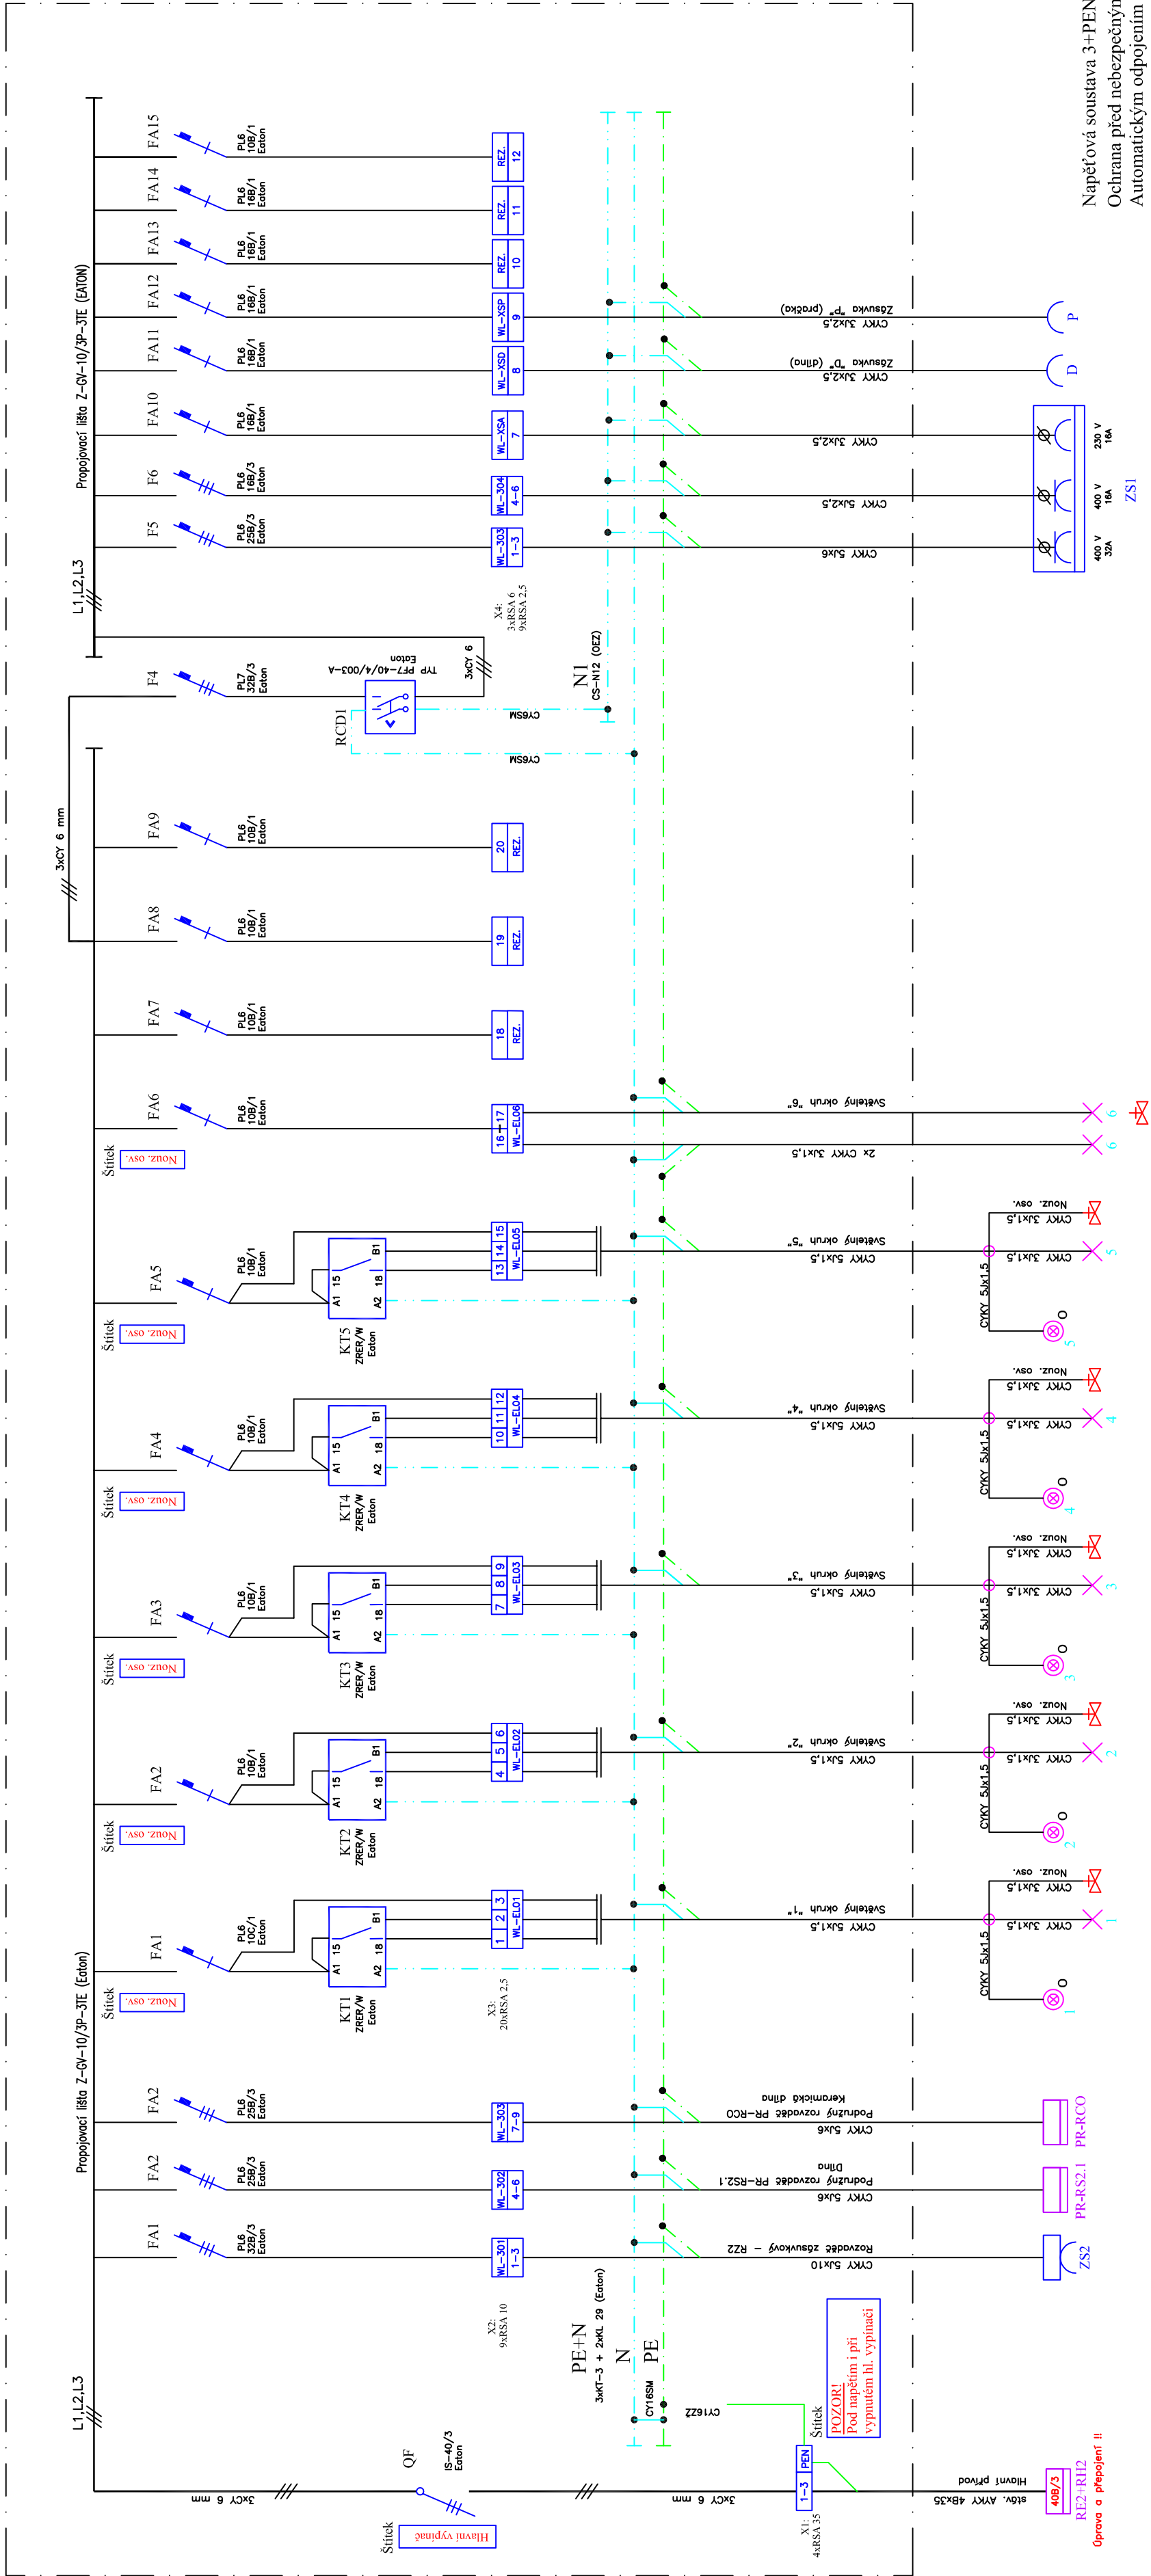

Napětíová soustava 3+PEN/3+N+PE AC 50Hz 400/230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.2:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S

Milos ČEŠÍK Severní 623 742 43 Senov u Nového Jičína IČ: 71445480, DIČ: CZ7402165254 Tel.: 724 051 989 Email: milos.cekik@gmisa.cz			
Kreslil		Milos ČEŠÍK	
Vyraboval		Milos ČEŠÍK	
Zodpovědný projektant		Milos ČEŠÍK	
Autorizace			
Investor			
Základní škola Nový Jičín, Týřsova 1, p.o.			
Týřsova 1, 741 01 Nový Jičín; IČ: 62330136			
Stupeň PD			
DPS (ZDS)			
AKCE:			
Sanace a sřazební úpravy 1.PP			
v objektu ZŠ Týřsova 1 v Novém Jičíně			
SO 02 - Elektroinstalace			
D.1.4 Sinoproudá elektrotechnika			
b) Výkresová část			
Název výkresu		Rozváděč podružný - PR-RS	
Měřítko		-	
Číslo výkresu		PR-RS	