



ROZVADĚČ PR-RS2.1

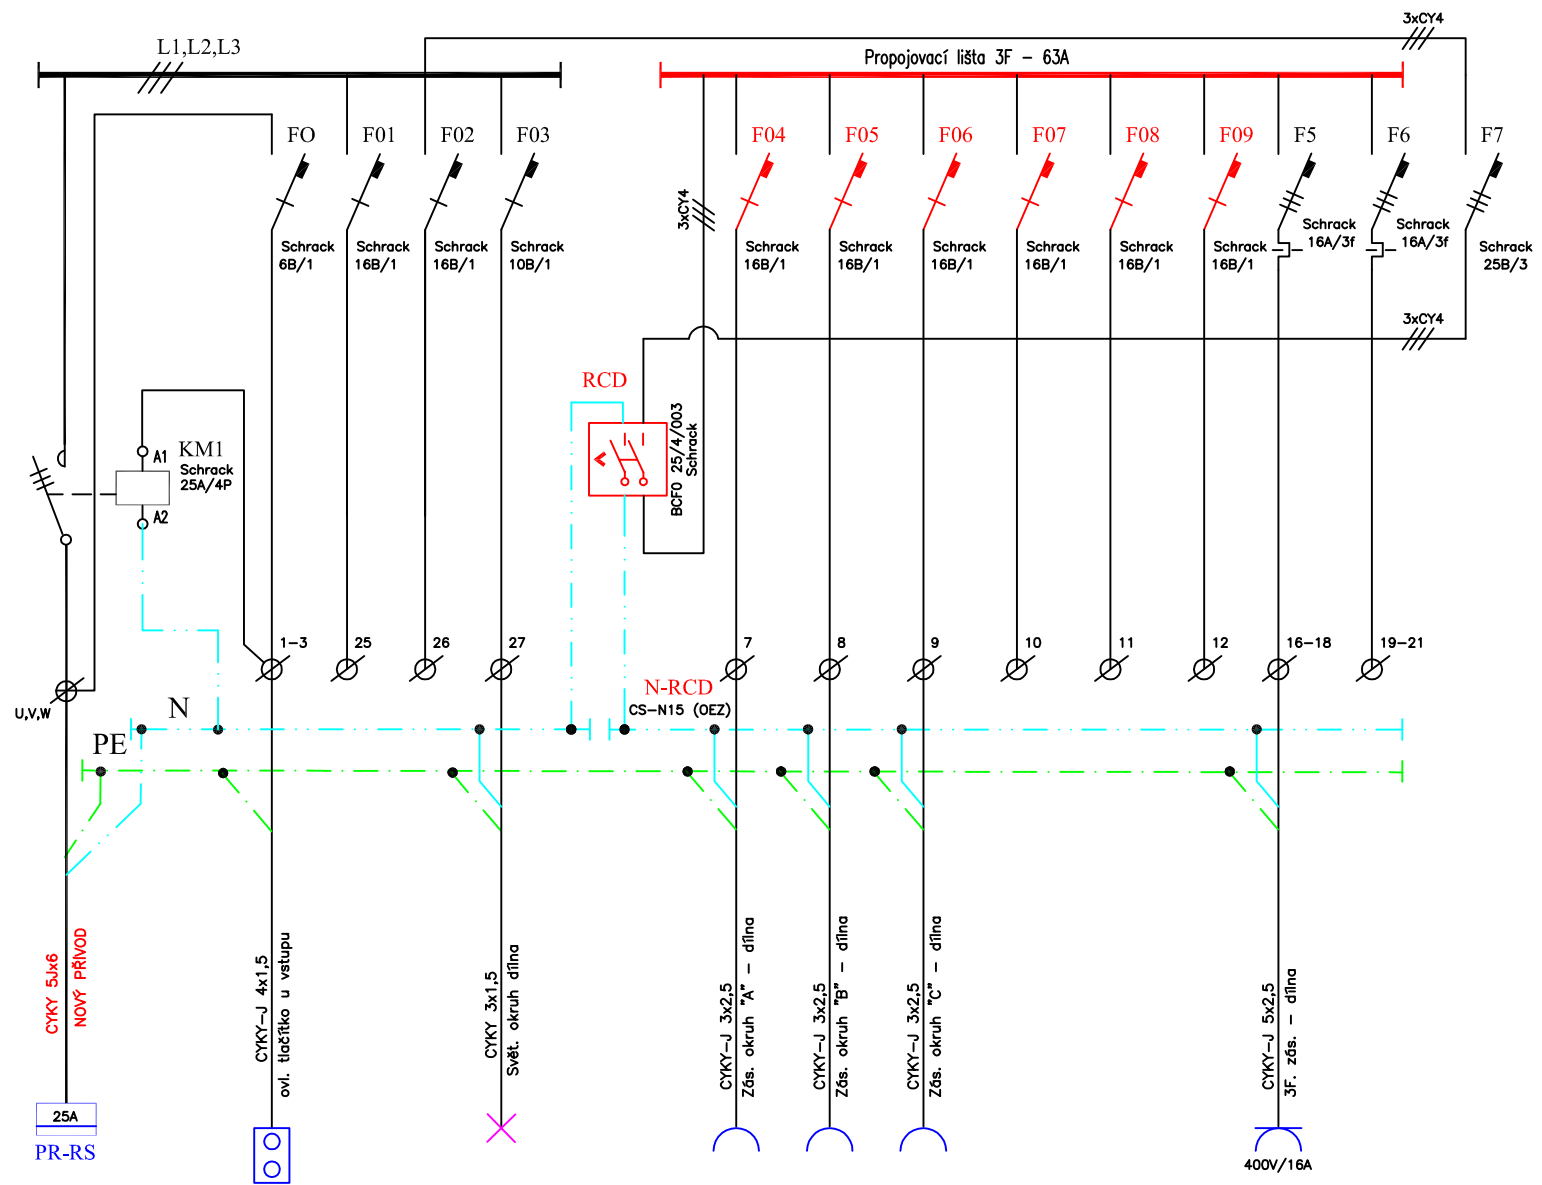

Demontáž. stáv. jističů F1 - F4 -na jejich pozicích doplnění nových přístrojů F04 - F09



Změny (úpravy) zakresleny červeně

PROVEDENÍ:	Plast. rozv.-stávající
	zapuštěný do zdi
	Schrack
POČET MODULŮ:	4x12
ROZMĚRY:	350x670x85
	IP 30/20
	KUSŮ: 1
PŘÍVOD:	HOREM
VÝVODY:	HOREM

Napěťová soustava 3+N+PE AC 50Hz 400/230V
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:
Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

Autorizace		Zodpovědný projektant		Vypracoval		Kreslil		<div>Miloš ČEŠÍK</div> <div>Severní 625</div> <div>742 42 Šenov u Nového Jičína</div> <div>IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254</div> <div>Tel.: 724 051 989</div> <div>Email: milos.cesik@misa.cz</div>					
		Miloš Češík		Miloš Češík		Miloš Češík							
Investor		Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o. Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín; IČ: 62330136											
Stupeň PD		DPS (ZDS)							Č. autorizace			Číslo kople:	
AKCE:		Sanace a stavební úpravy 1.PP v objektu ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně SO 02 - Elektroinstalace D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika b) Výkresová část							Číslo zakázky		1519		
									Datum		12/2019		
									Formát		1x A4		
Název výkresu:		Rozváděč podružný - PR-RS2.1 - úprava							Měřítko		-	Číslo výkresu	PR-RS2.1/Z