
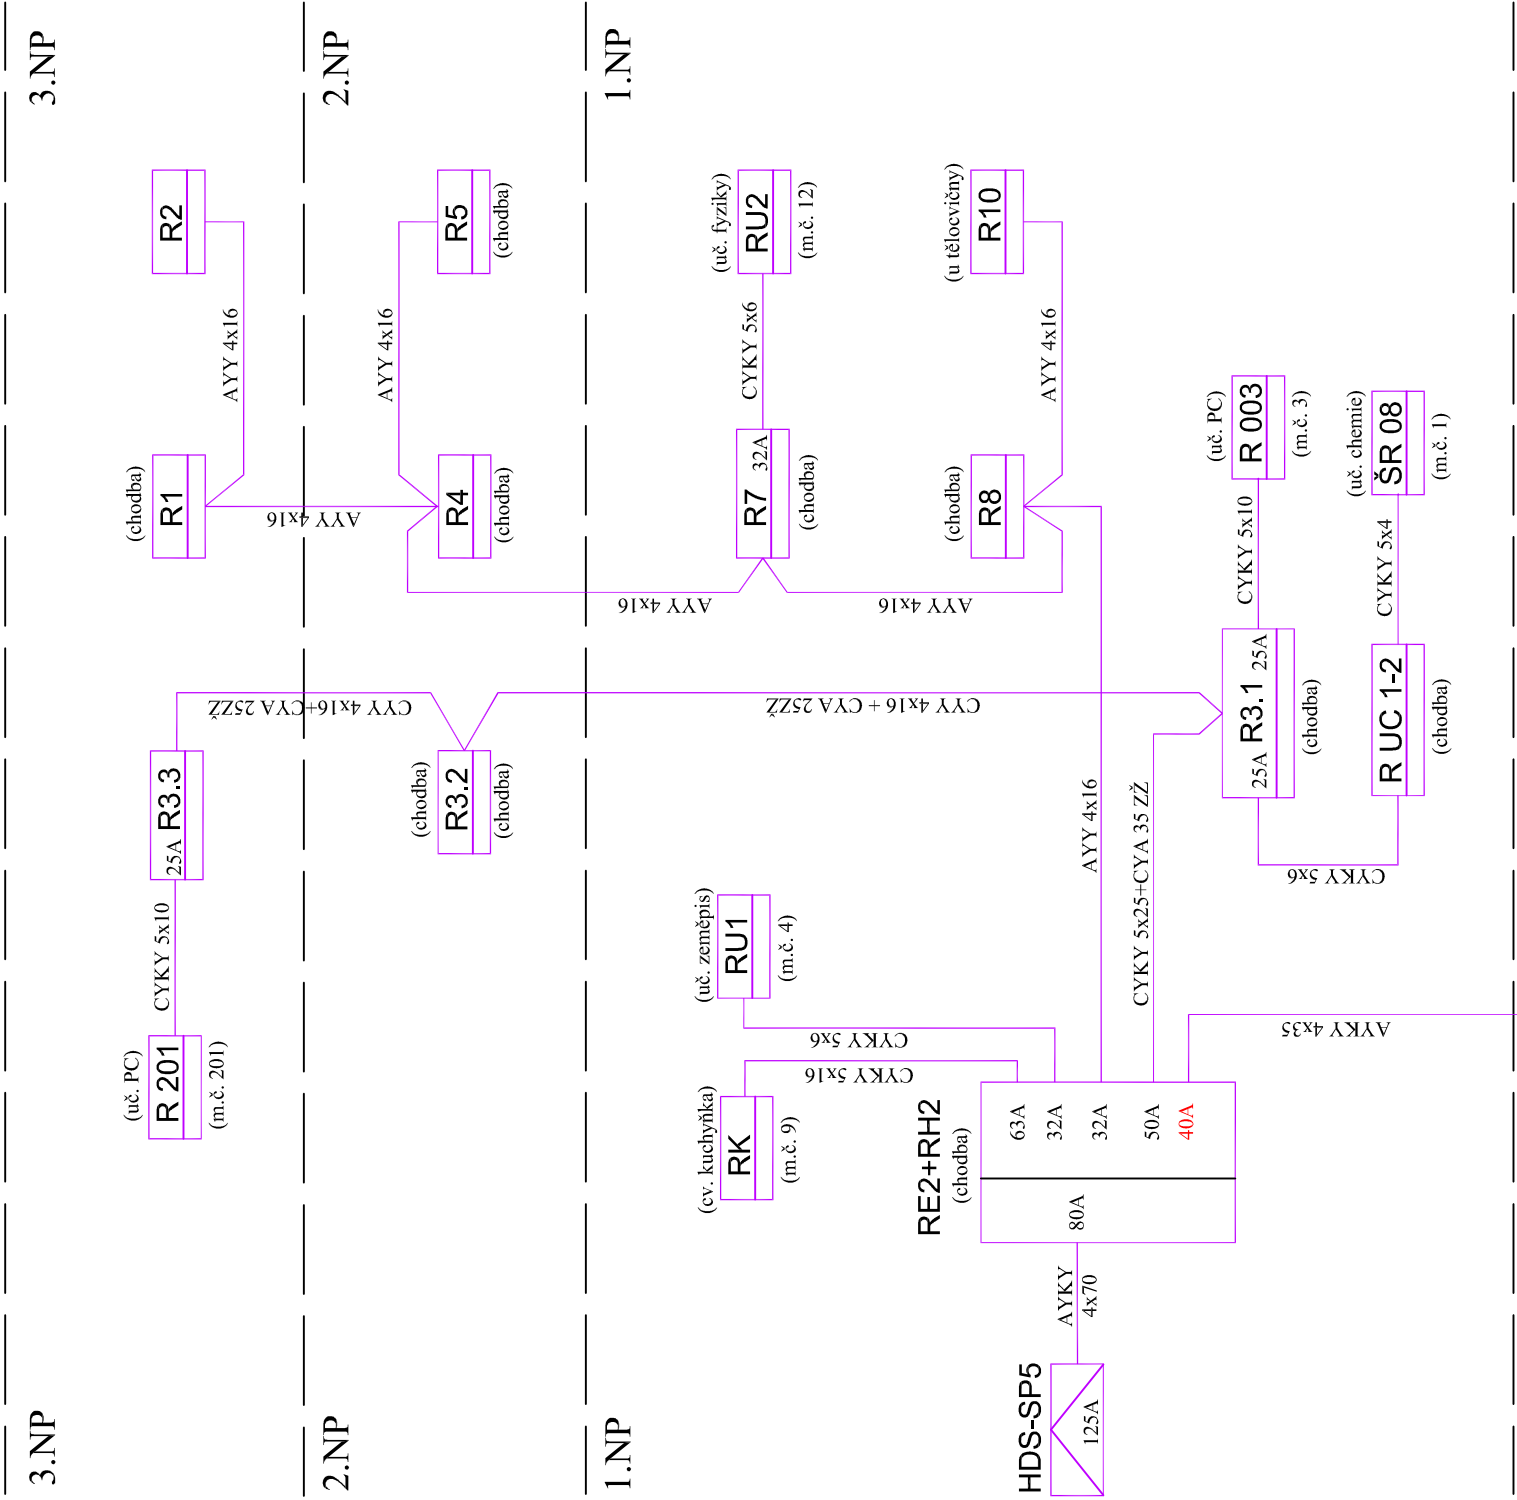


# Starý objekt - "Budova A"

[illegible]

## Přístavba - "BudovaB"

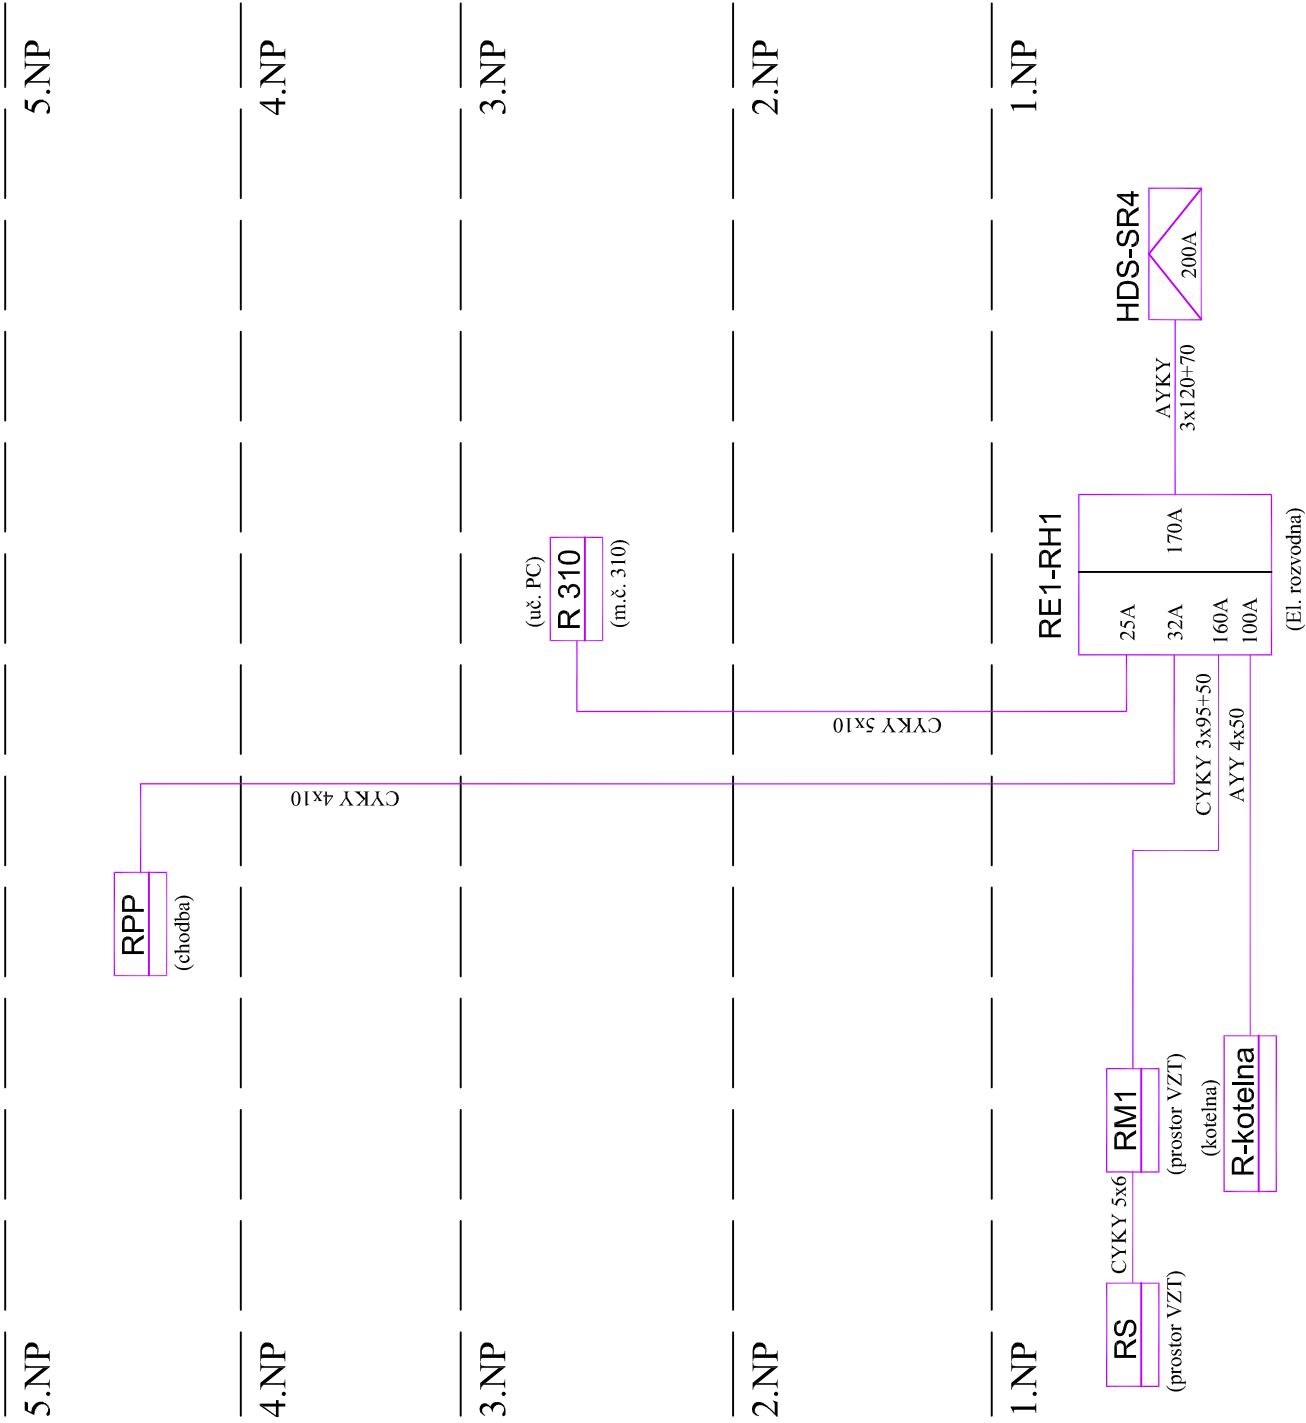

Napěťová soustava 3+PEN a 3+N+PE AC 50Hz 400/230V  
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 34 10 10 a ČSN 332000-4-41:  
Nulováním v síti TN-C a automatickým odpojením od zdroje v síti TN-S

<p><b>Miloš ČEŠÍK</b> Severní 625 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254 Tel.: 724 051 989 Email: milos.cesik@misa.cz</p>		<p>Číslo kopie:</p>	
Č. autorizace	1519		
Číslo zakázky			
Datum	12/2019		
Formát	2x A4		
Měřítka			
<p>Číslo výkresu <b>BLSCH/3</b></p>			

Autorizace	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
	Miloš Češík	Miloš Češík	Miloš Češík
Investor	Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, p.o.		
Stupeň PD	Tyršova 1, 741 01 Nový Jičín; IČ: 62330136		
AKCE:	<p><b>DPS (ZDS)</b>  <b>Sanace a stavební úpravy 1.PP</b>  v objektu ZŠ Tyršova 1 v Novém Jičíně  SO 02 - Elektroinstalace</p>		
D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		b) Výkresová část	
<p>Název výkresu:  <b>Blokové schéma rozvodu napájení - změna</b></p>			