


např. BAXI NUVOLA PLATINUM+24

P = 2,7–16kW

Q = 2,0m³/h

KK20

"C"-TPG70401 (100/60 nad střechu)

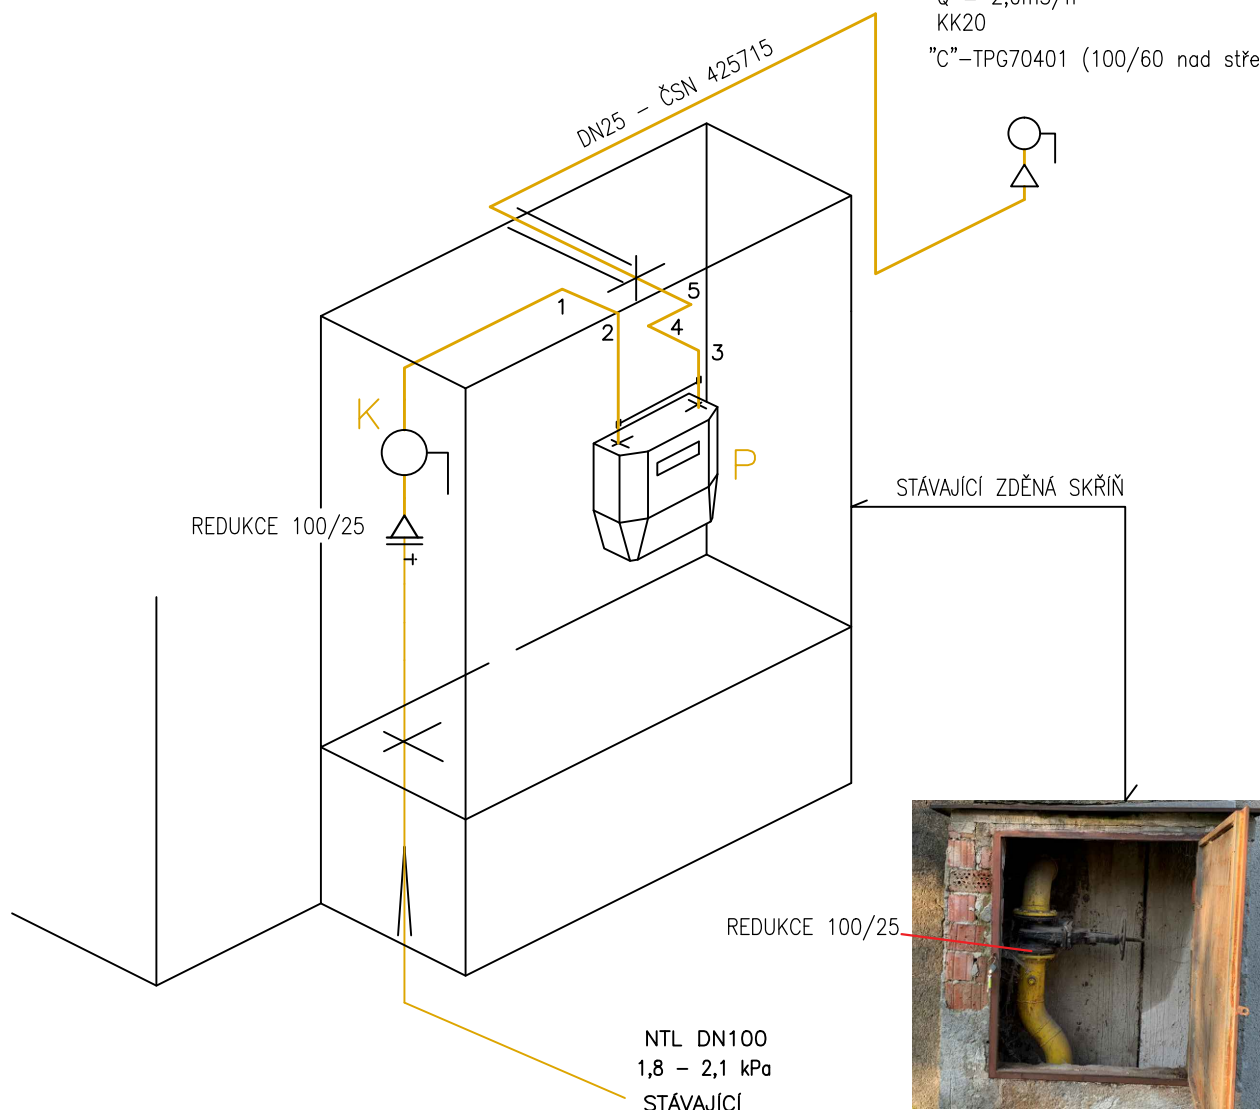

K HUP – kul. kohout DN 25, PN 6

P plynoměr 4m³/h

1–5 5 kolen

Kontroloval	Vypracoval	Kreslil	BENEPRO, a.s.	
Ing. R. Hlaušek	Ing. L. Strakoš	Ing. L. Strakoš		
			www.benepro.cz - info@benepro.cz tel. : 595 172 428, fax : 595 172 429 Tovární 1707/33, 737 01 Český Těšín	
Investor	MĚSTO NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín		Formát	A4
Místo stavby	p.č.st. 1710, k.ú. Nový Jičín – H. Předměstí		Datum	11/2019
Akce: Stavební úpravy objektu bývalé kotelny na sklady nářadí a zahradní techniky, na st. p.č. 1710 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí			Účel	DSP
			Měřítka	–
Obsah: VYTÁPĚNÍ – SCHÉMA DOM. PLYNOVODU			Arch. číslo	BE/2019/05
			Číslo kopie	Číslo výkresu D 1.4.04