



Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 17.10.2019
Naše značka: RSTM/20191017-005/SR
Jedn. číslo předchozího vyjádření: RSTM/20191014-004/ES
Vyřizuje: Ing. Petr Holub
Telefon: 724 439 565
E-mail: petr.holub@veolia.com
Datum: 17.10.2019

BENEPRO, a.s.

Tovární 1707/33
73701 Český Těšín

Stanovisko
provozovaných společností
Veolia Energie ČR, a.s.
pro účely stavebního řízení

Název akce:	Revitalizace bytového domu Na Lani 212, Nový Jičín	
Stručný popis akce:	Zateplení fasády, stěchy, soklu a stropu 1.PP, výměna vchodových dveří, sklepních oken a dveří ve strojovně výtahu	
Lokalizační údaje:	Okres:	Nový Jičín
	Obec:	Nový Jičín
	Název k.ú.:	Loučka u Nového Jičína
Kontaktní osoba:	Monika Burková	
Kontaktní údaje: tel., e-mail	606747437, info@benepro.cz	
Platnost vyjádření:	1 rok ode dne vyhotovení 17.10.2019	

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

dojde k dotčení

za řízení ve správě Veolia Energie ČR, a.s., Region Střední Morava, závod ZDS

Jedná se o:

Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí

Souhlasíme s realizací stavby dle předložené dokumentace.

Stavebník zajistí ochranu teplotního režimu zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teplotního režimu zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení teplotního režimu společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teplotního režimu zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen



1. Písemně uvědomit vydavatele vyjádření o zahájení prací nejméně 5 pracovních dnů před zahájením stavby.
2. Zajistit vytýčení rozvodného tepelného zaízení a prokazatelně seznámit s provedeným vytýčením pracovníky, kteří budou práce vykonávat.
3. Při zjištění rozvodného tepelného zaízení pracovat ve vzdálenosti 1m po každé straně zaízení se zvýšenou opatrností a práce provádět ručně.
4. V případě odkrytí nebo poškození rozvodného tepelného zaízení okamžitě tuto skutečnost oznámit na tel. 800 800 860 a to i v případě, že zaízení je bez viditelného úniku média nebo nedošlo k přerušení dodávek tepelné energie.
5. V případě změny stavby je stavebník povinen tuto změnu projednat s vydavatelem vyjádření anebo jím pověřeným technikem před zahájením prací.
6. Změny v uložení, případně položky nebo provedení doplňujících opatření (chránky, roznášecí zátěžové desky, atd.) na rozvodném tepelném zaízení, které jsou vyvolané stavbou hradí investor stavby.
7. Pokud v průběhu činností vykonávaných stavebníkem vzniknou na rozvodném tepelném zaízení nebo těmto osobám škody na zdraví a majetku, odpovídá za tyto škody stavebník.
8. Místa, kde dojde k souběhu nebo k ížení s ostatními inženýrskými sítěmi s rozvodným tepelným zaízením, požadujeme před zakrytím převzetí uvedených úseků technikem, určeným vydavatelem vyjádření. Toto převzetí se uskuteční na základě podané žádosti vydavateli vyjádření a to písemně, telefonicky nebo emailem nejméně 1 pracovní den předem.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zaměřeno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Vytýčení rozvodu tepelné energie bude provedeno na základě zaslání písemného, telefonického, nebo emailového požadavku, podaného nejméně 5 pracovních dnů předem. V žádosti o vytýčení uvádíte naši značku předemtného vyjádření.

Sítě v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník


Nový Jiřín - Lukáš Dostál, tel. 724811149, lukas.dostal@veolia.com

Nedodržením podmínek obsažených v tomto vyjádření bude stavební činnost, úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu sítě rozvodu tepelné energie považováno podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. Informace o rozvodném tepelném zaízení nebo zdroji tepelné energie smí být použita pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty těmto osobám ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.
Platnost vyjádření je 1 rok.

Ing. Jiří Leták

Náměstek Distribuce a služeb
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510
E-mail: jiri.letak@veolia.com

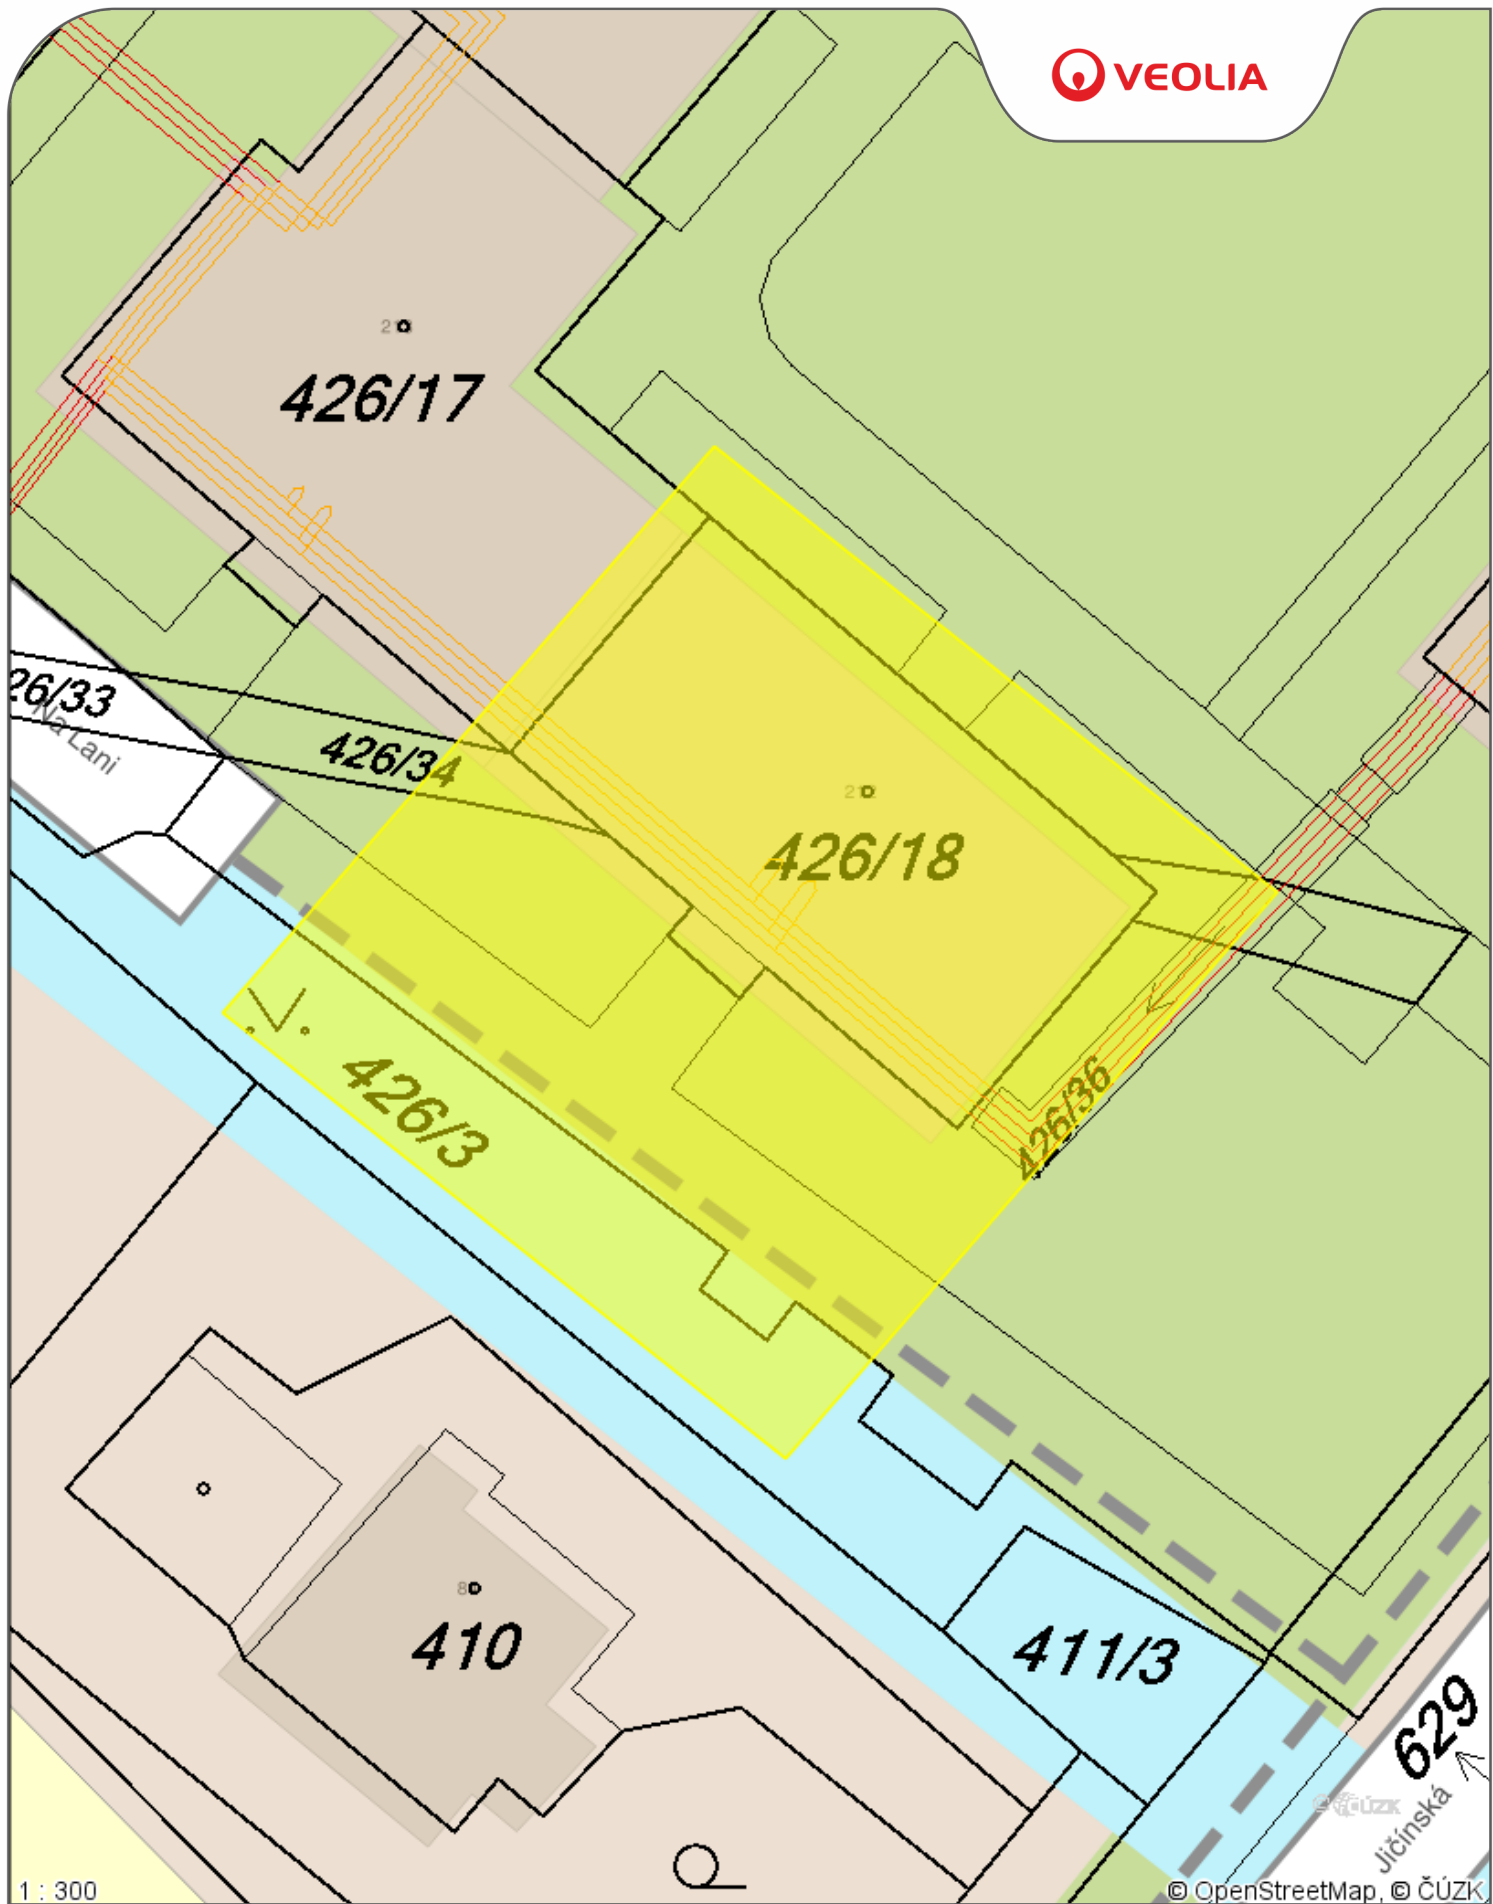






Příloha .1

Datum: **17.10.2019**

Vyřizuje: **Ing. Petr Holub**

Legenda:

-  Tepelné podzemní rozvody
-  Tepelné nadzemní rozvody
-  Ostatní podzemní rozvody
-  Ostatní nadzemní rozvody
-  Stavební objekty