

LEGENDA k "400 SO-02":

- Nová pojisková skříň na stáv. podpěrném bodě ČEZ ve v. 3.0m. Typ: SP 182/PSP-IP (DCK Holubkov)
- Projektovaný kabel veřejného osvětlení (VO) CYKY 3Jx2.5 v tr. PE 40 ve výkopu hl. 0,8 m (pod komunikací hl. min. 1,0m, v chodníku hl. min. 0,45m)
- LED přechodové svítidlo MARUT S ZP 6k0 750 - pravé (54W/5762 lm ), IP 66, Al odlietek, na ocel Zn stožáru (PA6... třístupňový, bezpatkový, profilí dířku kruhový ) s výložníkem PD 1 (1,5m) s úhlem odklonu 4°
- Projektovaný protlak Ø110mm, hl. 1,2m
- uzemnění FeZn Ø 10 mm² + 2x ZT - uložení ve výkopu s kabelem VO (viz. výkr. schéma rozvodu a jistění)


LEGENDA stávající zařízení sítě:

- podzemní vedení NN ČEZ
- nadzemní vedení NN ČEZ
- betonový stožár (DS NN/VN ČEZ)
- sdrůžená trasa nadzemních vedení NN ČEZ a VO (na podpěrných bodech ČEZ)
- stávající osvětlovací bod (na beton. sloupu ČEZ)
- zemní SDL vedení CETIN - metalický kabel
- vodovodní řád SmVak
- kanalizace SmVak
- parcely KN


LEGENDA k "100 SO-01":

- zpev.plochy
- oplocení
- návrh - chodníkové těleso
- návrh - kanalizace
- návrh - uliční vpust UV
- návrh - barevná, hmatná dlažba s výstupky (slepecká dlažba)
- návrh - dvojřádek

Souběh s podzemními sítěmi  
Křížení podzemních sítí

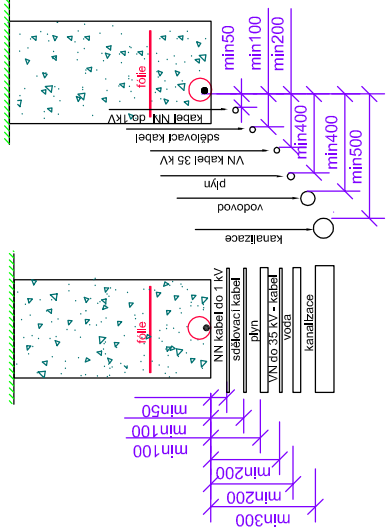

ŘEZY kabelovou trasou



nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005  
nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v mm - dle ČSN 73 6005

UPOZORNĚNÍ:

ZÁKRESY PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTÝČOVACÍ VÝKRES - PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ INVEŠTOR ZAJISTIT JEJICH VYTÝČENÍ SPRÁVCEM SÍTÍ A JEJICH OZNAČENÍ NA MÍSTĚ, PŘÍP. ZAJIŠTĚNÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.

Pro VO	navýšení
Instalovaný příkon	- 0,11 kW
Soudobý příkon	- 0,11 kW

Veřejné osvětlení ČSN 36 0455


Uzemnění podle ČSN 33 2000-5-54

Max.odpor - uzemnění 10Ω

Napětová soustava 1+PEN/ 1+N+PE AC 50Hz 230V

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4-41 ed.3:

Automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S



<div>Miloš Češík</div> <div>Severní 625</div> <div>742 42 Šenov u Nového Jičína</div> <div>IČ: 71445480; DIČ: CZ7402165254</div> <div>Tel.: 724 051 989</div> <div>Email: milos.cesik@misa.cz</div>				Číslo kopie:	
Č. autorizace		1618			
Číslo zakázky		07/2020			
Datum		2x A4			
Formát		Měřítko			
1 : 250		Číslo výkresu			
201					

Autorizace	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil
	Miloš Češík	Miloš Češík	Miloš Češík
Investor	Město Nový Jičín		
Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín			
Stupeň PD	Dokumentace pro provádění stavby DPS		
AKCE:	Autobusová zastávka "u partyzána" v Žilině u N.J.		
400 SO-02 Elektroinstalace osvětlení přechodu pro chodce			
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení			
D.2.b) Výkresová část			
Název výkresu:			
Situace koordinační - montáž VO			