

Rozvaděč bude celoplastová rozvodnice pro montáž do zdi
Minimální krytí IP40, vnitřní krytí IP20

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA
3 NPE AC 50Hz, 400/230V/TN-C-S

PROSTŘEDKY ZÁKLADNÍ OCHRANY (OCHRANA PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ)
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :

- KRYTY DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PŘÍLOHA A, ČL.A.2
- IZOLACÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PŘÍLOHA A, ČL.A.1

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :

- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČL.411.3.2
- PROUDOVÝM CHRÁNIČEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3, ČL.415.1

Investor

Město Nový Jičín
Masarykovo náměstí 1
741 01 Nový Jičín

Autor projektu

Zodpovědný projektant:
Vypracoval:
Kontroloval:

Bc. Dana Hauerlandová
Ing. Martin Stacho
Ing. Patrik Pavlorek

Ing. Milada Vlčková

Luční 1784/5 IČ 06351409
741 01 Nový Jičín +420 775 711 416
miladavlcikova@gmail.com

název projektu

**Stavební úpravy stavby technického vybavení parc. č.
615/10 v k. ú. Žilina u Nového Jičína na spolkový dům**

DSP

část projektu

ELEKTROINSTALACE

číslo části

D

název dokumentu

SCHÉMA ROZVADĚČE RB

číslo výkresu

204

Dokumentace pro
stavební povol.



datum

03/2020

měřítko výkresu


číslo zakázky

0220



RB

3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S

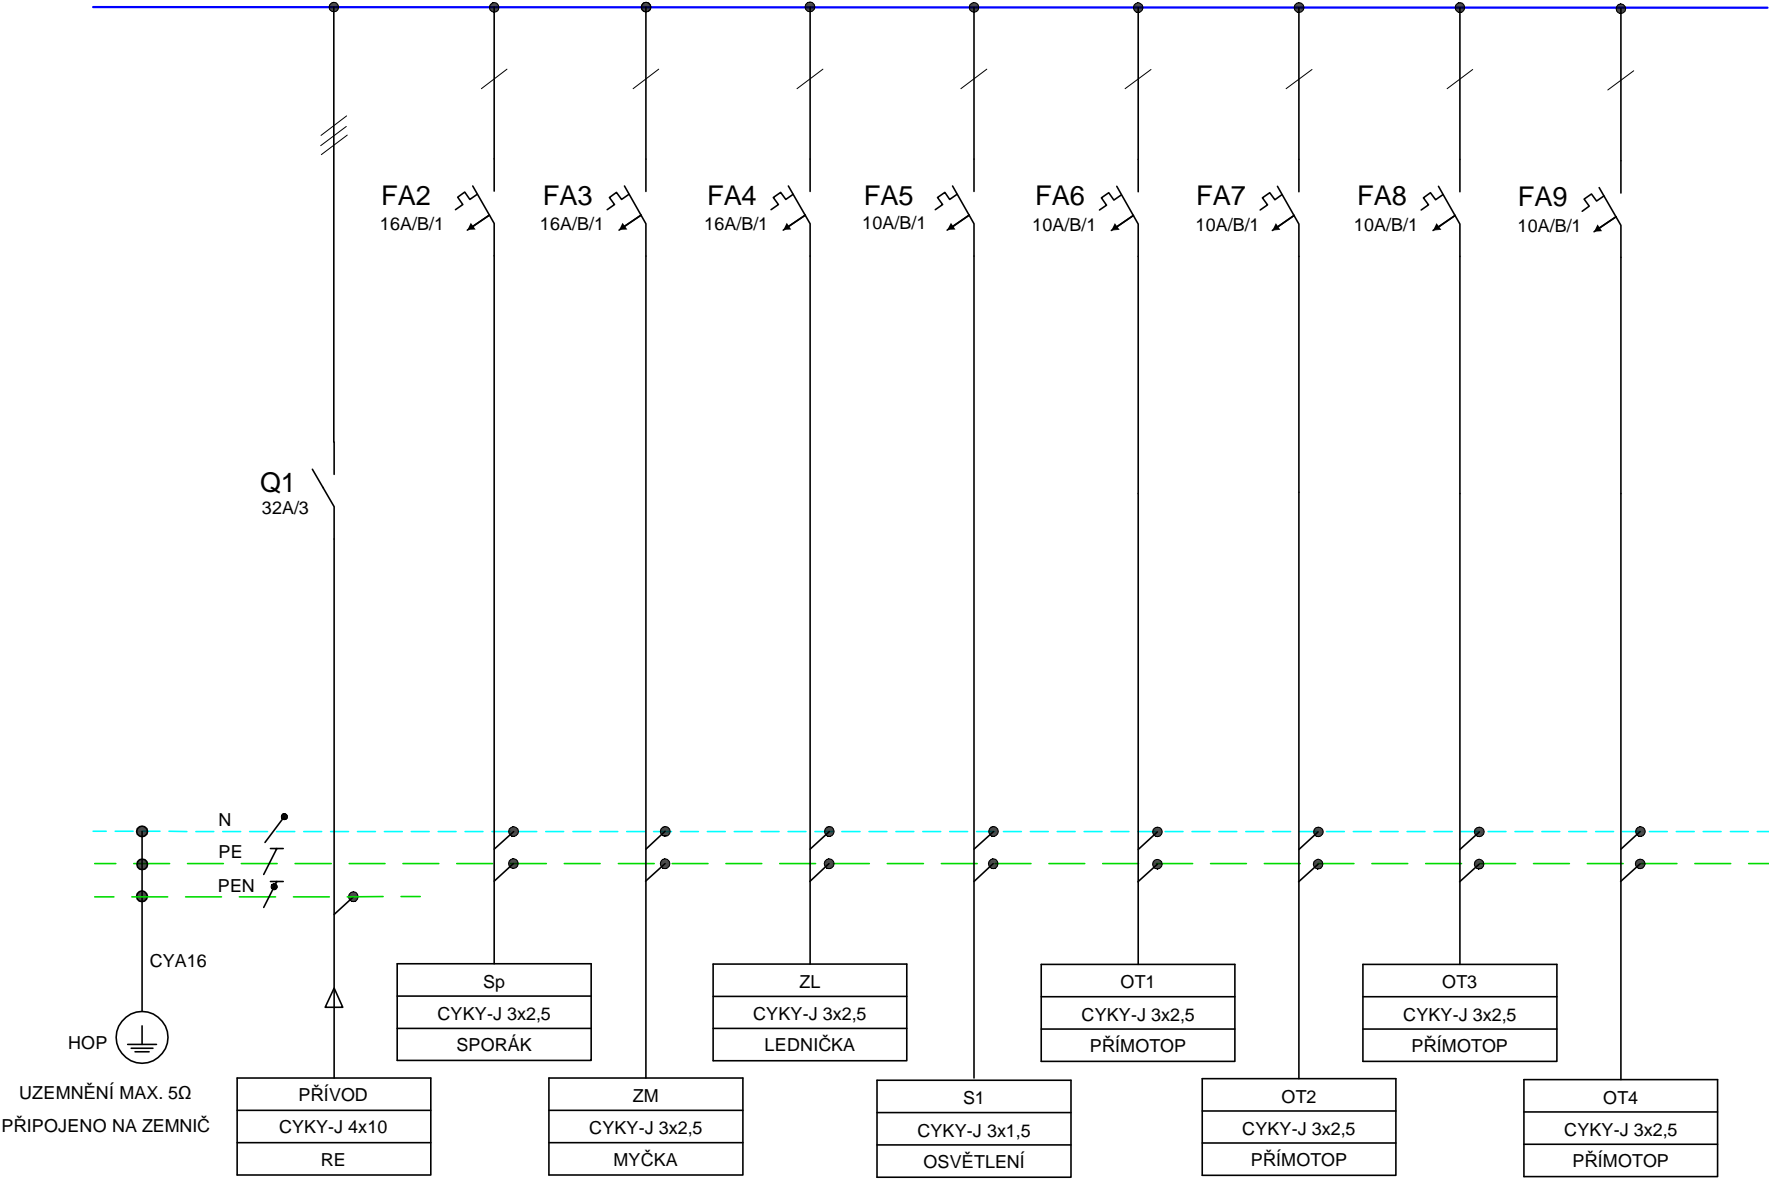

RB

3NPE AC 50Hz 400/230V TN-C-S

