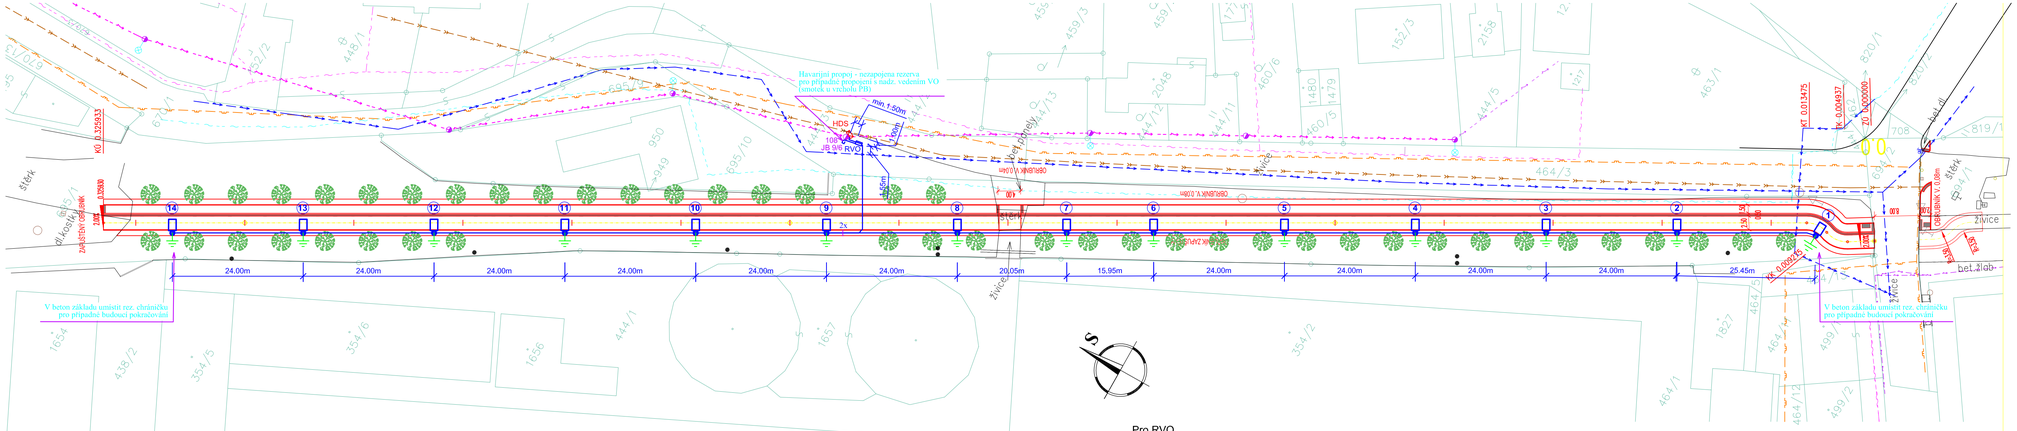
Havarijní propoj - nezapojena rezerva pro případné propojení s nadz. vedením VO (stožár u vrchního PB)
min 1,50m
HDS
100
RVO
min 1,50m
24.00m
24.00m
24.00m
24.00m
24.00m
24.00m
20.05m
15.95m
24.00m
24.00m
24.00m
24.00m
25.45m
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
V beton základu umístit rez. chráničku pro případné budoucí pokrývání
V beton základu umístit rez. chráničku pro případné budoucí pokrývání
KZ 0,325933
KZ 0,013475
K 0,004937
ZÚ 0,000000
K 0,000475
ZÁSLEPNÝ VODOMĚR
OBELISK V 0,0m
OBELISK V 0,0m