



| | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|--|--------------------|
| Vypracoval: Ing. Vojtěch Babič | | HIP: Ing. Lukáš Bukovský | | Generální projektant: MIOT, s.r.o. Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava tel. 730 156 723 | |
| Kontroloval: Ing. Tomáš Husník | | Zodpovědný projektant: Ing. Tomáš Husník | | | |
| Projekt | Modernizace kotelen Luční 1828/2, Luční 1799/3 a Luční 1825/4 v Novém Jičíně | | | | |
| Projektant profese | MIOT, s.r.o., Zelená 3062/30, 702 00 Ostrava | | Zákazkové číslo 21-21 | | |
| Investor | Město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín | | Stupeň PD | DPS | Paré |
| Místo stavby | ul. Luční, 741 01 Nový Jičín | | Datum | 06/2021 | |
| Provozní soubor | PS2 – kotelna Luční 1799/3 | | Formát | A4 | |
| Díl projektu | DPS 2.3 Elektroinstalace + MaR | | Měřítko | 1:- | |
| Název dokumentu | Schéma regulace | | Číslo výkresu 21-21-7P23-04 | | Revize 0 |
| © TATO DOKUMENTACE JE NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. KOPIROVÁNÍ A JINÉ ROZŠÍŘOVÁNÍ BEZ SOUHLASU MIOT, s.r.o. JE PROTIPRÁVNÍ. | | | | | |

LEGENDA MaR



DVOUCESTNÝ VENTIL



TROJCESTNÝ VENTIL



SNÍMAČ TLAKU



SNÍMAČ ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO



SNÍMAČ ÚNKU ZEMNÍHO PLYNU



TEPLOTNÍ SPÍNAČ



SNÍMAČ TEPLOTY



HLADINOVÝ SPÍNAČ



NEARETOVANÝ SPÍNAČ




VODOMĚR, MĚŘIČ TEPLA, PRŮTOKOMĚR




ČERPADLO



VENTILÁTOR



SIGNALIZAČNÍ SLOUPEK



PŘÍVODNÍ, ODTAHOVÁ KLAPKA



DIFERENČNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ



POŽÁRNÍ KLAPKA



SIGNÁL Z EPS



SNÍMAČ CO2



SNÍMAČ RELATIVNÍ VLHKOSTI



REGULÁTOR PRŮTOKU



ELEKTRICKÝ TOPNÝ KABEL



PROTIMRAZOVÁ OCHRANA

LEGENDA



TOPNÁ VODA



VRATNÁ VODA



VAZBA NA MaR



ZEMNÍ PLYN



ODFUK/ODVĚTRÁNÍ

ZPŮSOB ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ V PROJEKTU MaR

= 100 + DMR1 - BT1


ZAŘÍZENÍ

MÍSTO INSTALACE

OKRUH

- =10x - MĚŘENÍ SPOTŘEBY
- =20x - VYTÁPĚNÍ
- =30x - CHLAZENÍ
- =40x - VĚTRÁNÍ
- =70x - TECHNOLOGICKÉ CELKY
- x - ČÍSLO ZAŘÍZENÍ

REGULAČNÍ OKRUH = 200 - KOTLE

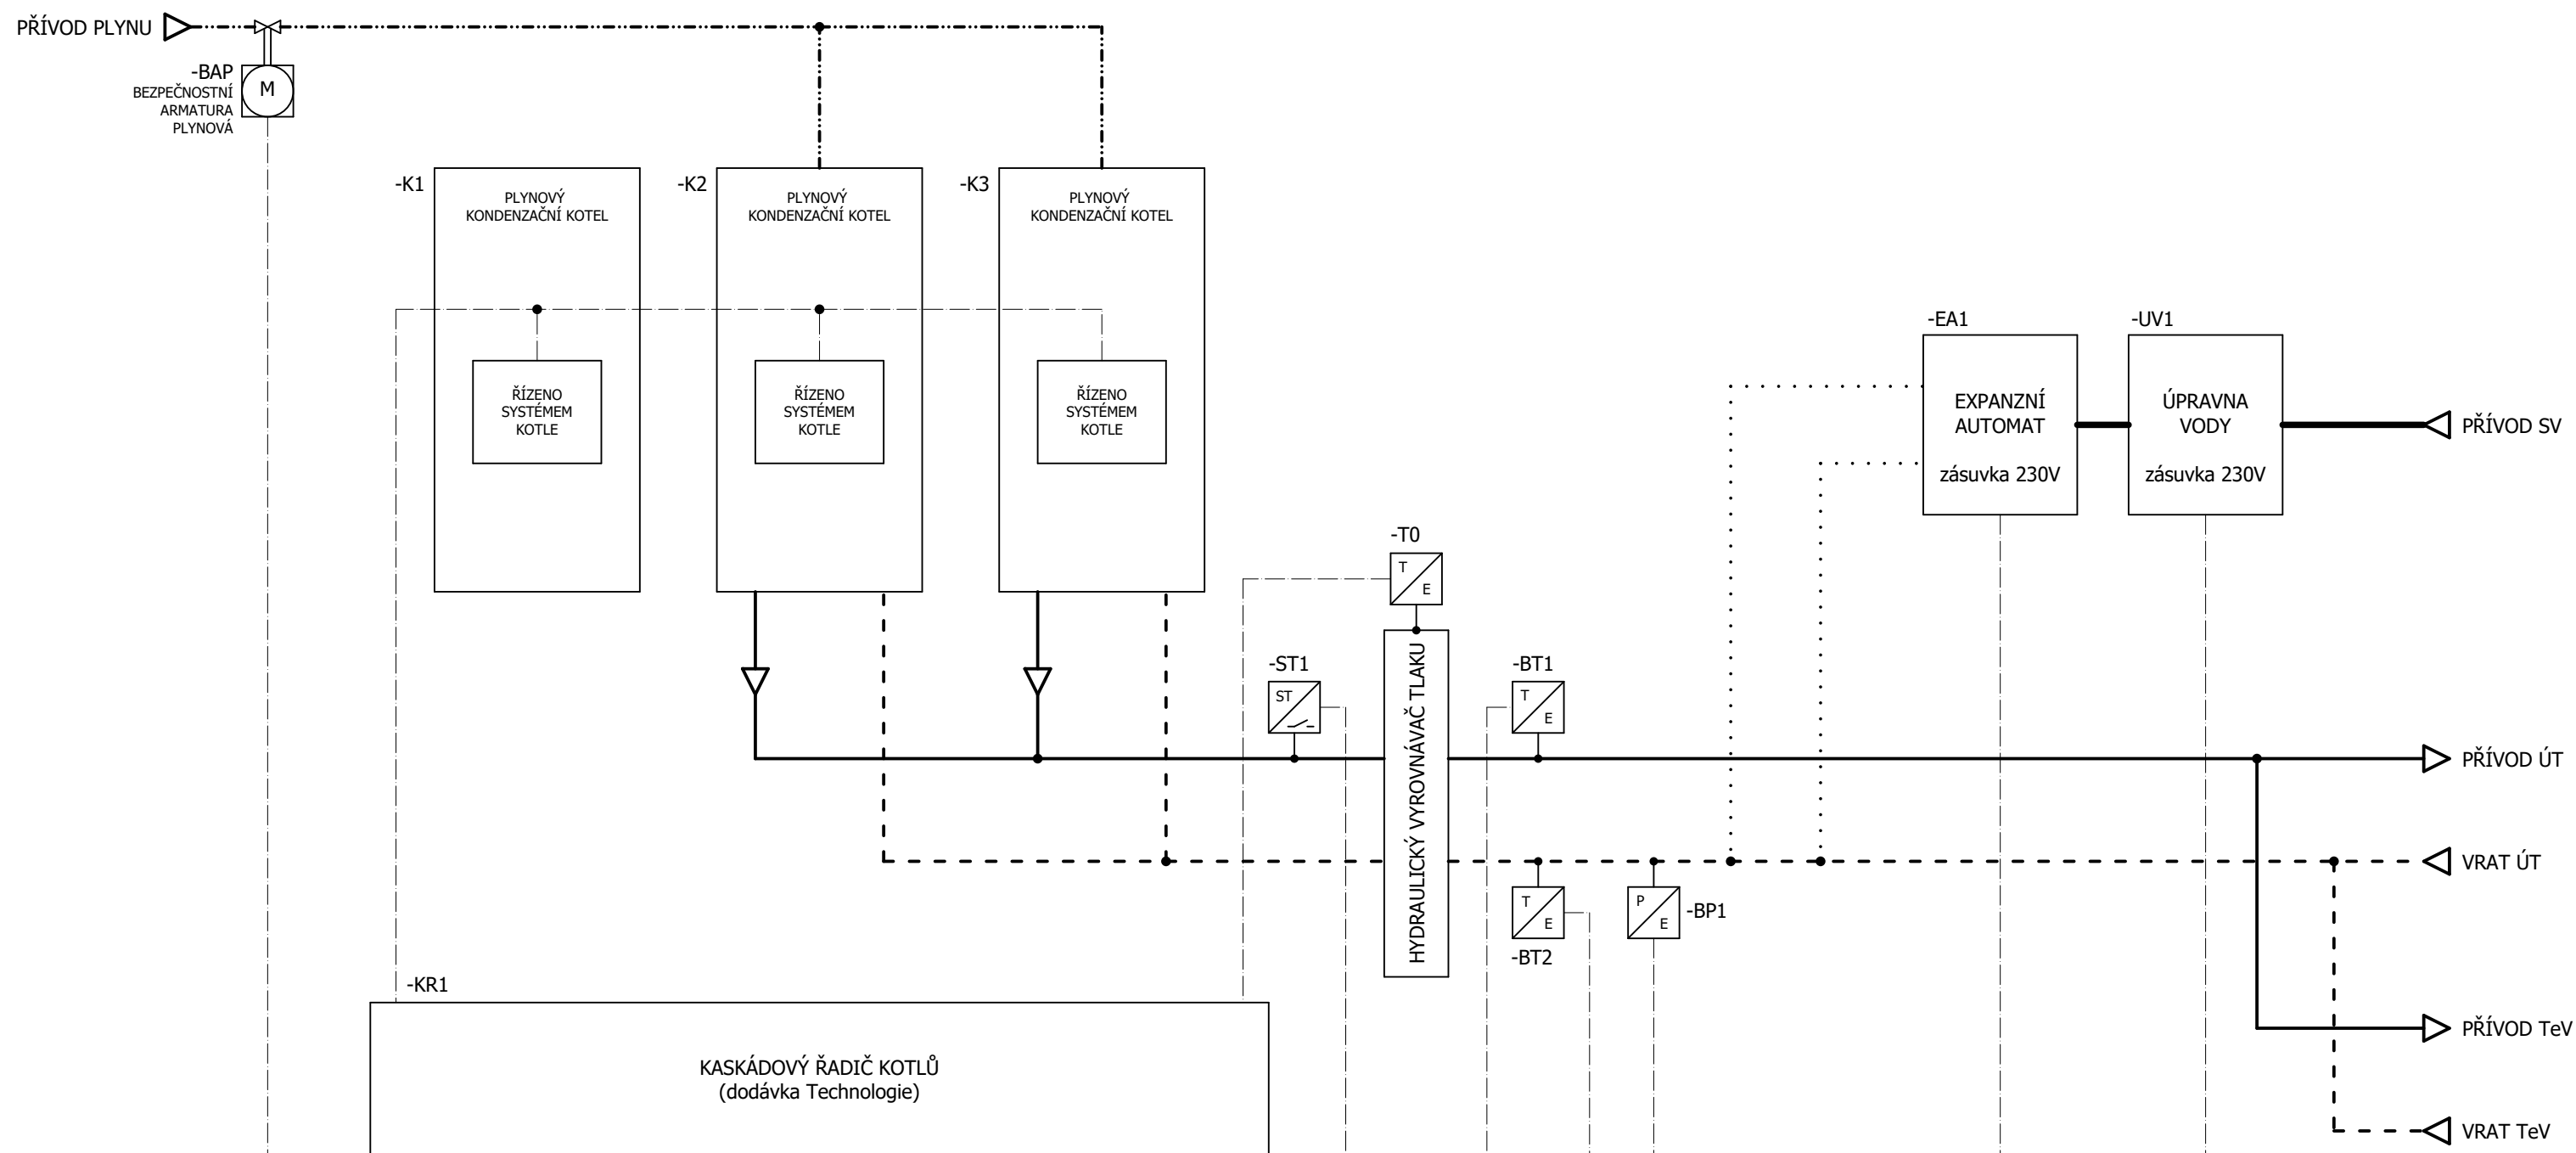[illegible]

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|----------|--------------------|--|--|--|-------|--------|--------|--|--|
| | | | Datum | 25.08.2021 | | | | KOTLE | | | | |
| | | | Zprac.. | Ing. Vojtěch Babič | | | | | | | | |
| | | | Zkontr. | Ing. Tomáš Husník | | | | | | | | |
| Změna | Datum | Název | Schválil | Ing. Tomáš Husník | | | | = 200 | + DMR2 | List 2 | | |
| | | | | | | | | | | List 5 | | |

