



Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 10.01.2022  
Naše značka: RSTM/20220110-003/ES

**Ateliér Genius loci, s.r.o.**

Stodolní 835/17  
70200 Ostrava

Vyřizuje: Ing. Petr Holub  
Telefon: 724 439 565  
E-mail: petr.holub@veolia.com  
Datum: 10.01.2022

**Vyjádření k existenci sítí  
provozovaných společností  
Veolia Energie R, a.s.**

|                               |   |                            |
|-------------------------------|---|----------------------------|
| Název akce:                   | Regenerace panelového sídliště Nerudova v Novém Jičín – II. etapa |                            |
| Lokalizační údaje:            | Okres:  | Nový Jičín                 |
|                               | Obec:   | Nový Jičín                 |
|                               | Název k.ú.:   | Nový Jičín-Horní Předměstí |
| Zájmové území:                | Vymezeno v situaci uvedené v příloze                              |                            |
| Kontaktní osoba:              | Markéta Hajduková   |                            |
| Kontaktní údaje: tel., e-mail | 596111842, hajdukova@a-geniusloci.eu                              |                            |
| Platnost vyjádření:           | 1 rok ode dne vyhotovení 10.01.2022                               |                            |

Ve Vámi vyznačeném zájmovém území

**dojde k dotčení**

zařízení ve správě Veolia Energie R, a.s., Region Střední Morava, závod ZDS

Jedná se o:

**Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí**

**Stanovisko NELZE použít pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít například pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeném územním řízení, ohlášení, stavebním řízení, společném územním a stavebním řízení, ve veřejnoprávní smlouvě o provedení stavby nebo pro oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.**

Stavebník zajistí ochranu teploty tepelného zařízení v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb. § 87 v platném znění, SN 736005 - Prostorová úprava vedení technického vybavení a v souladu s ostatními platnými předpisy je povinen učinit veškerá opatření, aby během stavební činnosti nedošlo k poškození teploty tepelného zařízení. V této souvislosti odpovídá, jak za škody způsobené na zařízení teploty tepelné společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu teploty tepelného zařízení během stavby a po jejím dokončení je povinen zajistit splněním následujících podmínek:



- Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolie a požádat jej o odsouhlasení provedených prací. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, nebo obnažení vedení, k posouzení vzniklé situace. Požádat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotního zařízení zodpovědným pracovníkem závodu Závod Distribuce a služby, t.j. pracovníkem příslušného provozu, viz. níže. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotního zařízení provádět.
- Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotního zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- Na vytýčenou trasu teplotního zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál ani zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotního zařízení.
- Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolie Energie k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.
- Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. 800 800 860.

U podmínky dodržení SN 736005 upozorujeme na skutečnost, že tepelné vedení v podkladech Veolie není zamýšleno, ale pouze zakresleno. Přesnou polohu lze určit pouze sondážními výkopy s jejich následným zaměřením.

Sít v terénu vám vytýčí odpovědný pracovník


Nový Jičín - Lukáš Dostál, tel. 724811149, [lukas.dostal@veolia.com](mailto:lukas.dostal@veolia.com)

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu teplotního zařízení považována podle § 87 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu. Informace o teplotním zařízení smí být použity pouze pro uvedený účel, nesmí být poskytnuty třetí osobě ani dále jakýmkoliv způsobem šířeny nebo využívány.

Platnost vyjádření je 1 rok.

**Ing. Jiří Leták**  
Náměstek Distribuce a služeb  
Region Střední Morava

Tel.: + 420 581 809 510  
E-mail: [jiri.letak@veolia.com](mailto:jiri.letak@veolia.com)

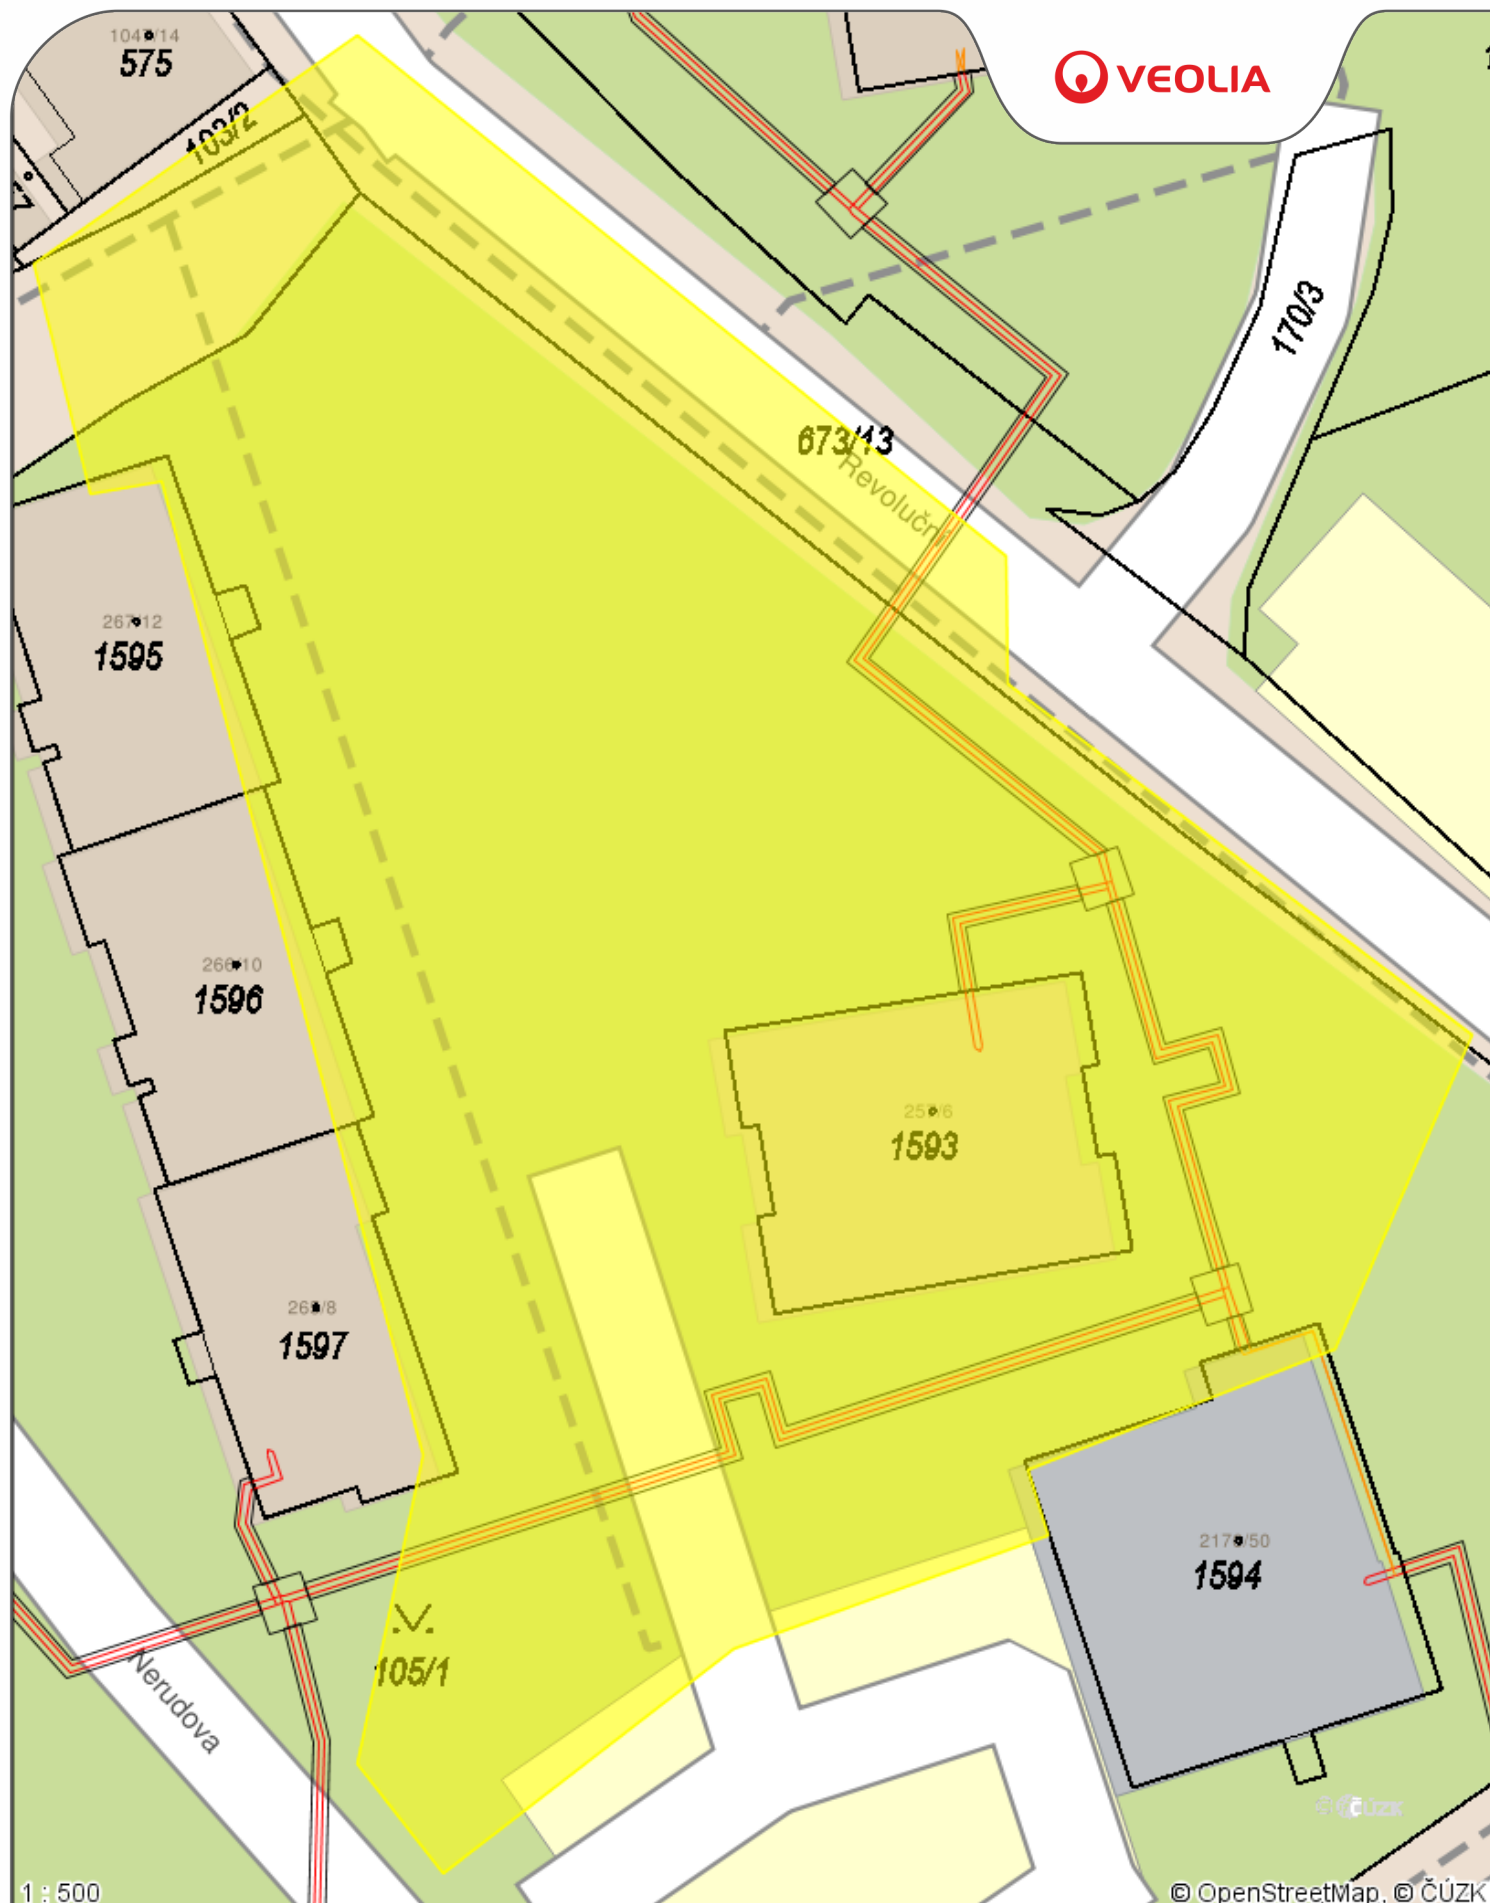

**Příloha .1**

Datum: **10.01.2022**

Vyřizuje: **Ing. Petr Holub**

**Legenda:**

- Tepelné podzemní rozvody
- Tepelné nadzemní rozvody
- Ostatní podzemní rozvody
- Ostatní nadzemní rozvody
- Stavební objekty