




VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VOZOVKOU
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250

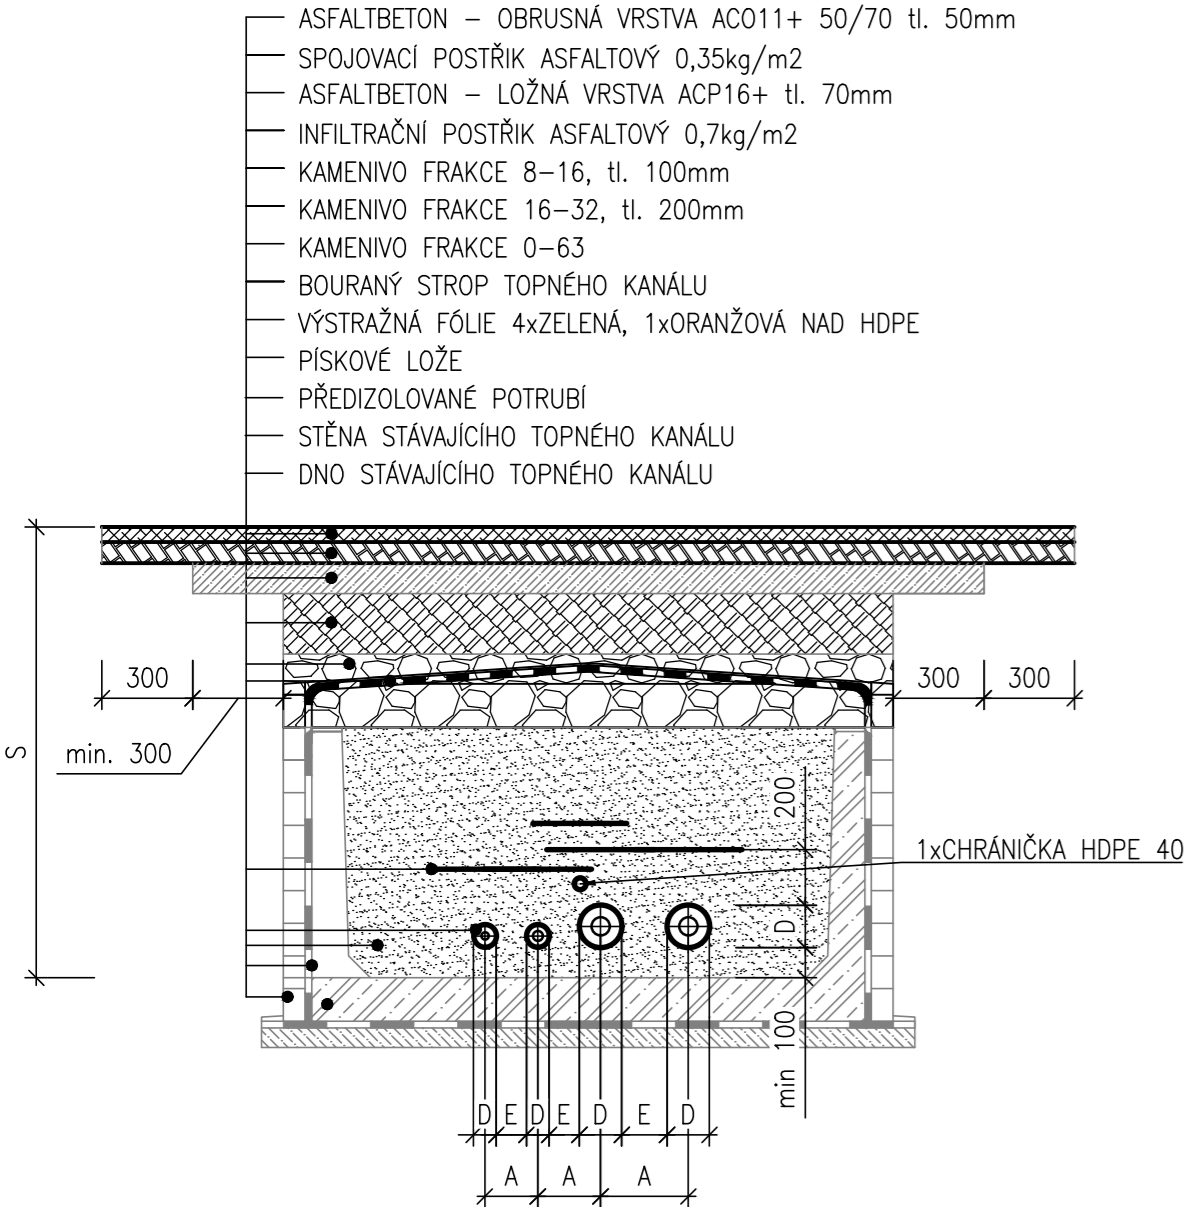

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ NEZPEVNĚNOU PLOCHOU
MLATOVÝ KRYT Z KAMENIVA
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250

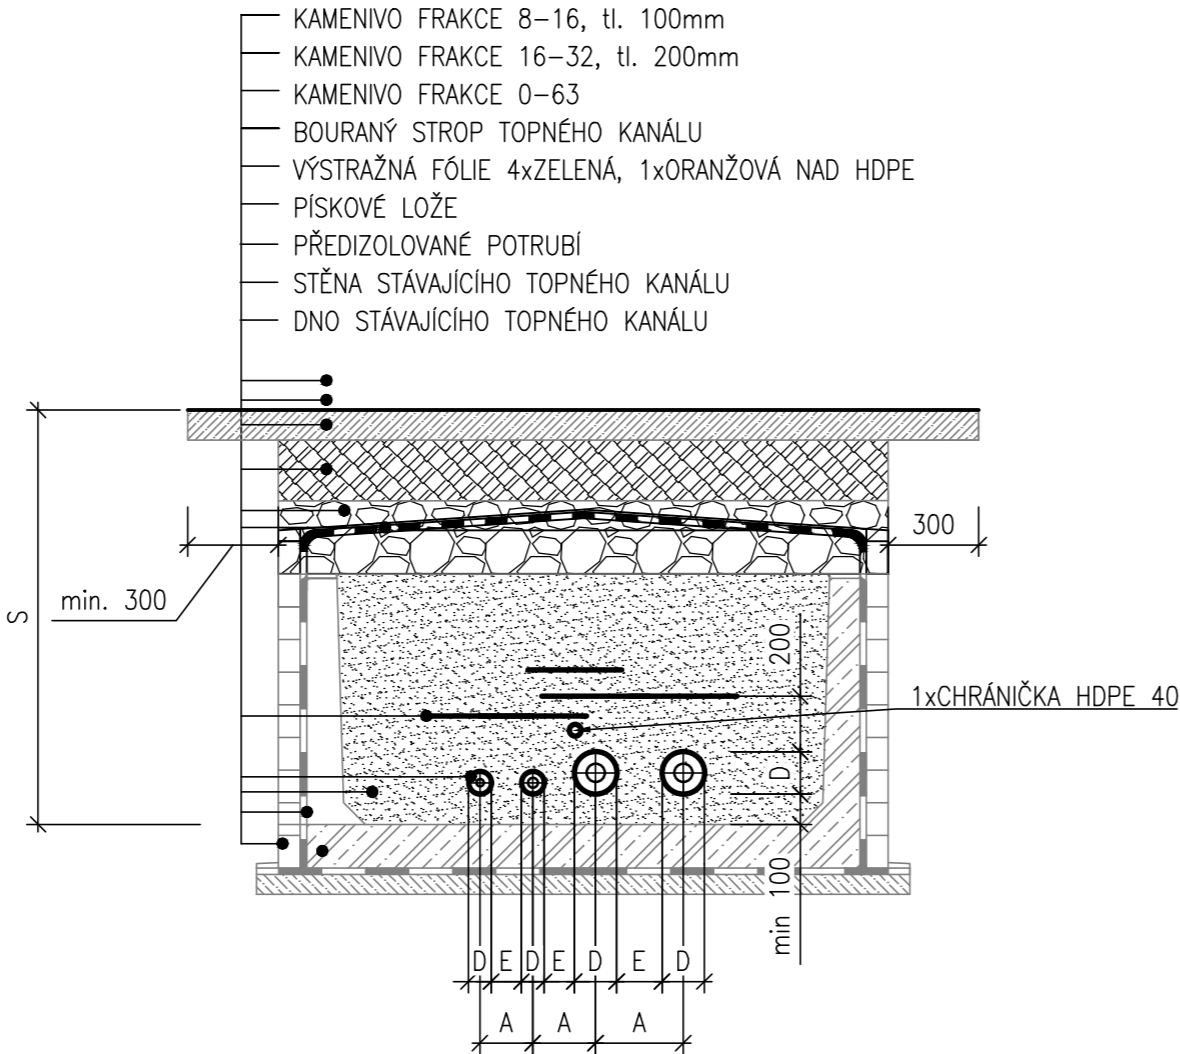

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ZELENÍ
BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ DN25–DN250

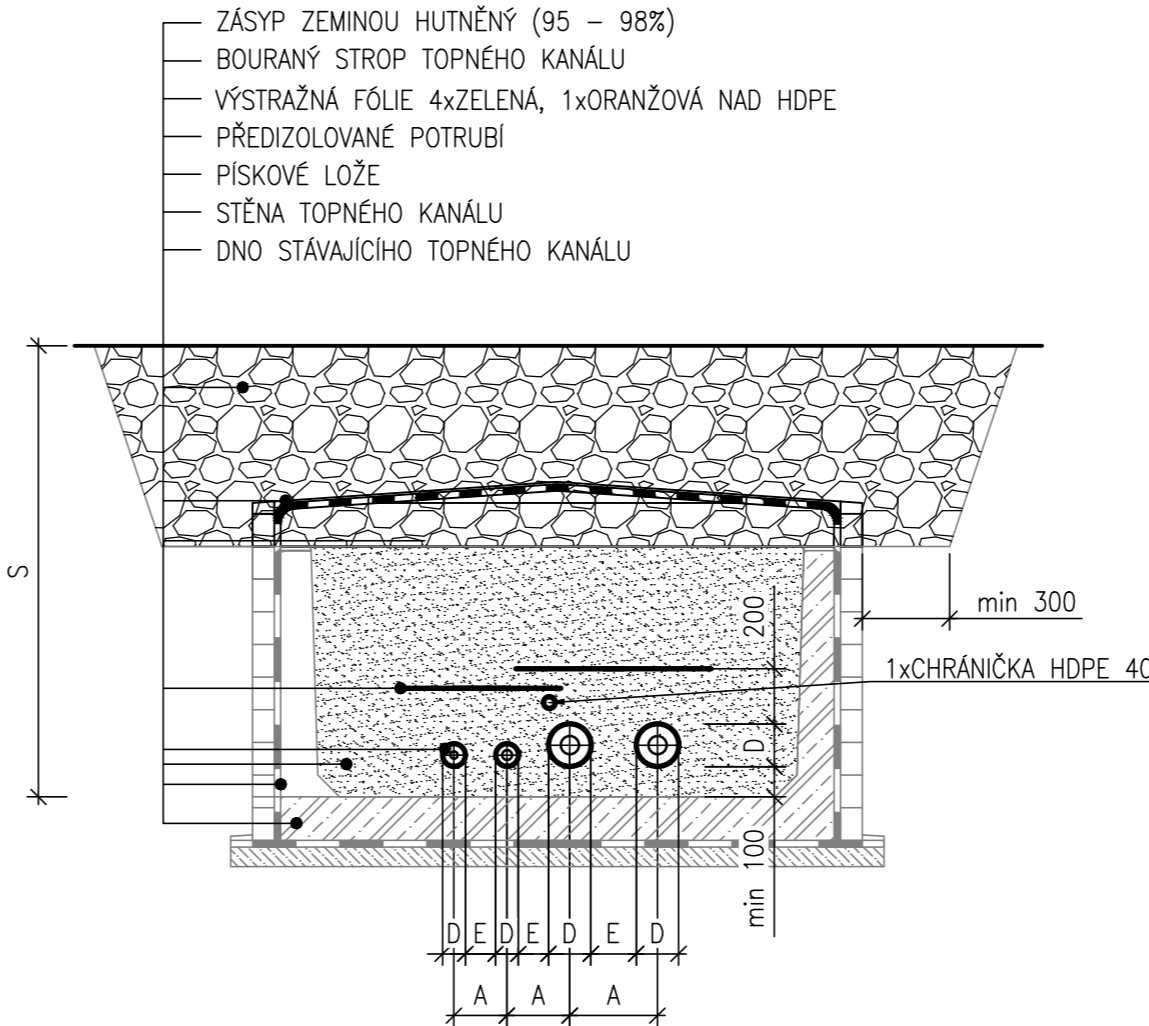


MINIMÁLNÍ ROZMĚRY VÝKOPU														
∅ pláštové trubky D [mm]	90	110	125	140	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450
Minimální A [mm]	240	260	275	290	360	380	400	425	450	580	615	655	800	850
Minimální B [mm]	145	205	212	220	280	290	300	312	325	440	457	477	600	625
Minimální E [mm]	150	150	150	150	200	200	200	200	200	300	300	300	400	400
Minimální S [mm]	990	1010	1030	1040	1060	1080	1100	1130	1150	1180	1220	1260	1300	1350

----- BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- NOVÉ PI POTRUBÍ BUDE VEDENO VE STÁVAJÍCÍ TRASE TOPNÉHO KANÁLU.
- POVRCHY CHODNÍKŮ BUDOU OPRÁVENY V CELÉ ŠÍŘCE.
- ZELENÉ PLOCHY BUDOU OHUMUSOVÁNY VRSTVOU TL. 10 cm, VYROVNÁNY A OSETY PARKOVOU TRAVNÍ SMĚSÍ A ZAVÁLCOVÁNY.
- PŘI PODÉLNÝCH VÝKOPECH JE NUTNÉ OPRAVIT 1/2 ŠÍŘE VOZOVKY, VČETNĚ VYROVNÁNÍ SILNIČNÍCH OBRUB. PŘI KOLMÝCH PŘEKOPECH BUDOU POVRCHY OPRÁVENY min. 30 cm, NA KAŽDOU STRANU OD HRANY VÝKOPU.
- OBNOVA KOMUNIKACÍ BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ SPRÁVCE KOMUNIKACE.
- VÝKOPY BUDOU PROVEDENY DLE (756114) ČSN EN 1610.
- VÝKOPY BUDOU PAŽENY PŘÍLOŽNÝM PAŽENÍM

INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	 město Nový Jičín
---	---

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			
PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o., K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211			
INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN			
AKCE : MODERNIZACE TEPLOVODU LOUČKA 7 NOVÝ JIČÍN	DATUM		11/2021
	STUPEŇ		DPS
	FORMÁT		A4
	Č.ZAKÁZKY		221011-18
OBSAH : 1001 – TECHNOLOGIE VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	MĚŘÍTKO:		Č.VÝKRESU:
	—		D.2-09