

### LEGENDA :


Z– VODIČE PROPOJIT A ZAIZOLOVAT ZA KONCOVKOU.


K– VODIČE UKONČIT V KRABICI PRO PŘIPOJENÍ TESTOVACÍHO PŘÍSTROJE.


— POCÍNOVANÝ MĚDĚNÝ VODIČ–CuSn

— HOLÝ MĚDĚNÝ VODIČ–Cu

HODNOTA EL. ODPORU VODIČE VŮČI OCEL. TRUBCE MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 20 M.Ω

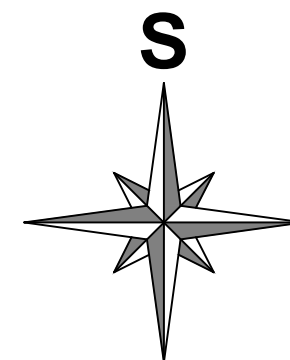

INVESTOR STAVBY: MĚSTO NOVÝ JIČÍN MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN	 město <b>Nový Jičín</b>
---	--

VYPRACOVAL			
DAN MYŠKA			
KONTROLOVAL			
ING. PAVEL ÚRADNÍČEK			
HLAVNÍ PROJEKTANT			
RADIM DOŠEK			

PROJEKTANT: UCHYTIL s.r.o. K TERMINÁLU 7, 619 00 BRNO, Tel. 545 423 211

INVESTOR : MĚSTO NOVÝ JIČÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 1/1, 741 01 NOVÝ JIČÍN

AKCE : <b>MODERNIZACE TEPELOVODU LOUČKA 7 NOVÝ JIČÍN</b>	DATUM	11/2021
	STUPEŇ	DPS
	FORMÁT	A4
	Č.ZAKÁZKY	221011-18

OBSAH : <b>1001 – TECHNOLOGIE PROPOJENÍ VODIČŮ ALARM SYSTÉMU</b>	MĚŘÍTKO:	Č.VÝKRESU:
	<b>1:500</b>	<b>D.2-04</b>