


# BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY


## ZAJIŠTĚNÍ PATKOVÉHO KOLENA

PRO KOLENA S PATKOU


$V$  – objem  $\text{m}^3$

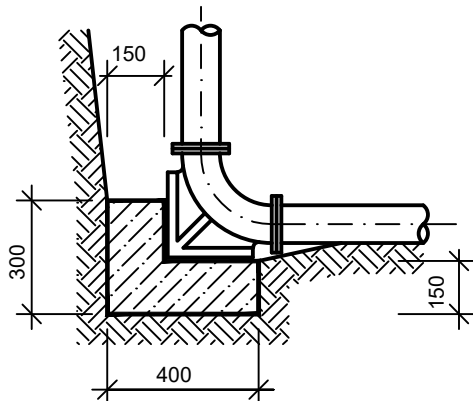

$V$
0,05 – 0,08



## ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH ŠOUPÁTEK





dle vzdálenosti přírub

DN	$V$	H
mm	$\text{m}^3$	m
do 100	0,02	0,2
do 150	0,03	0,3
do 300	0,06	0,6

## BETON C16/20

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	TECH. KONTROLA		
J.HÁJEK	ING. J. LINDNER	ING. P. ŠEVČÍK		
				
INVESTOR: Město Nový Jičín, Odb. majetku, rozvoje a inestic IČ: 00298212			DATUM	09/2021
<b>AKCE:</b> <b>PRODLOUŽENÍ VODOVODU ŽILINA U NOVÉHO JIČÍNA,</b> <b>ÚSEK PSTRUŽÍ POTOK - ŽIVOTICE U NJ</b>			FORMÁT	A4
			STUPEŇ	PDPS
			MĚŘITKO:	
<b>NÁZEV PŘÍLOHY:</b> <b>BETONOVÉ ZAJIŠŤOVACÍ BLOKY</b>			ČÍSLO PŘÍLOHY:	ČÍSLO KOPIE:
			D.1.1.b.10	