
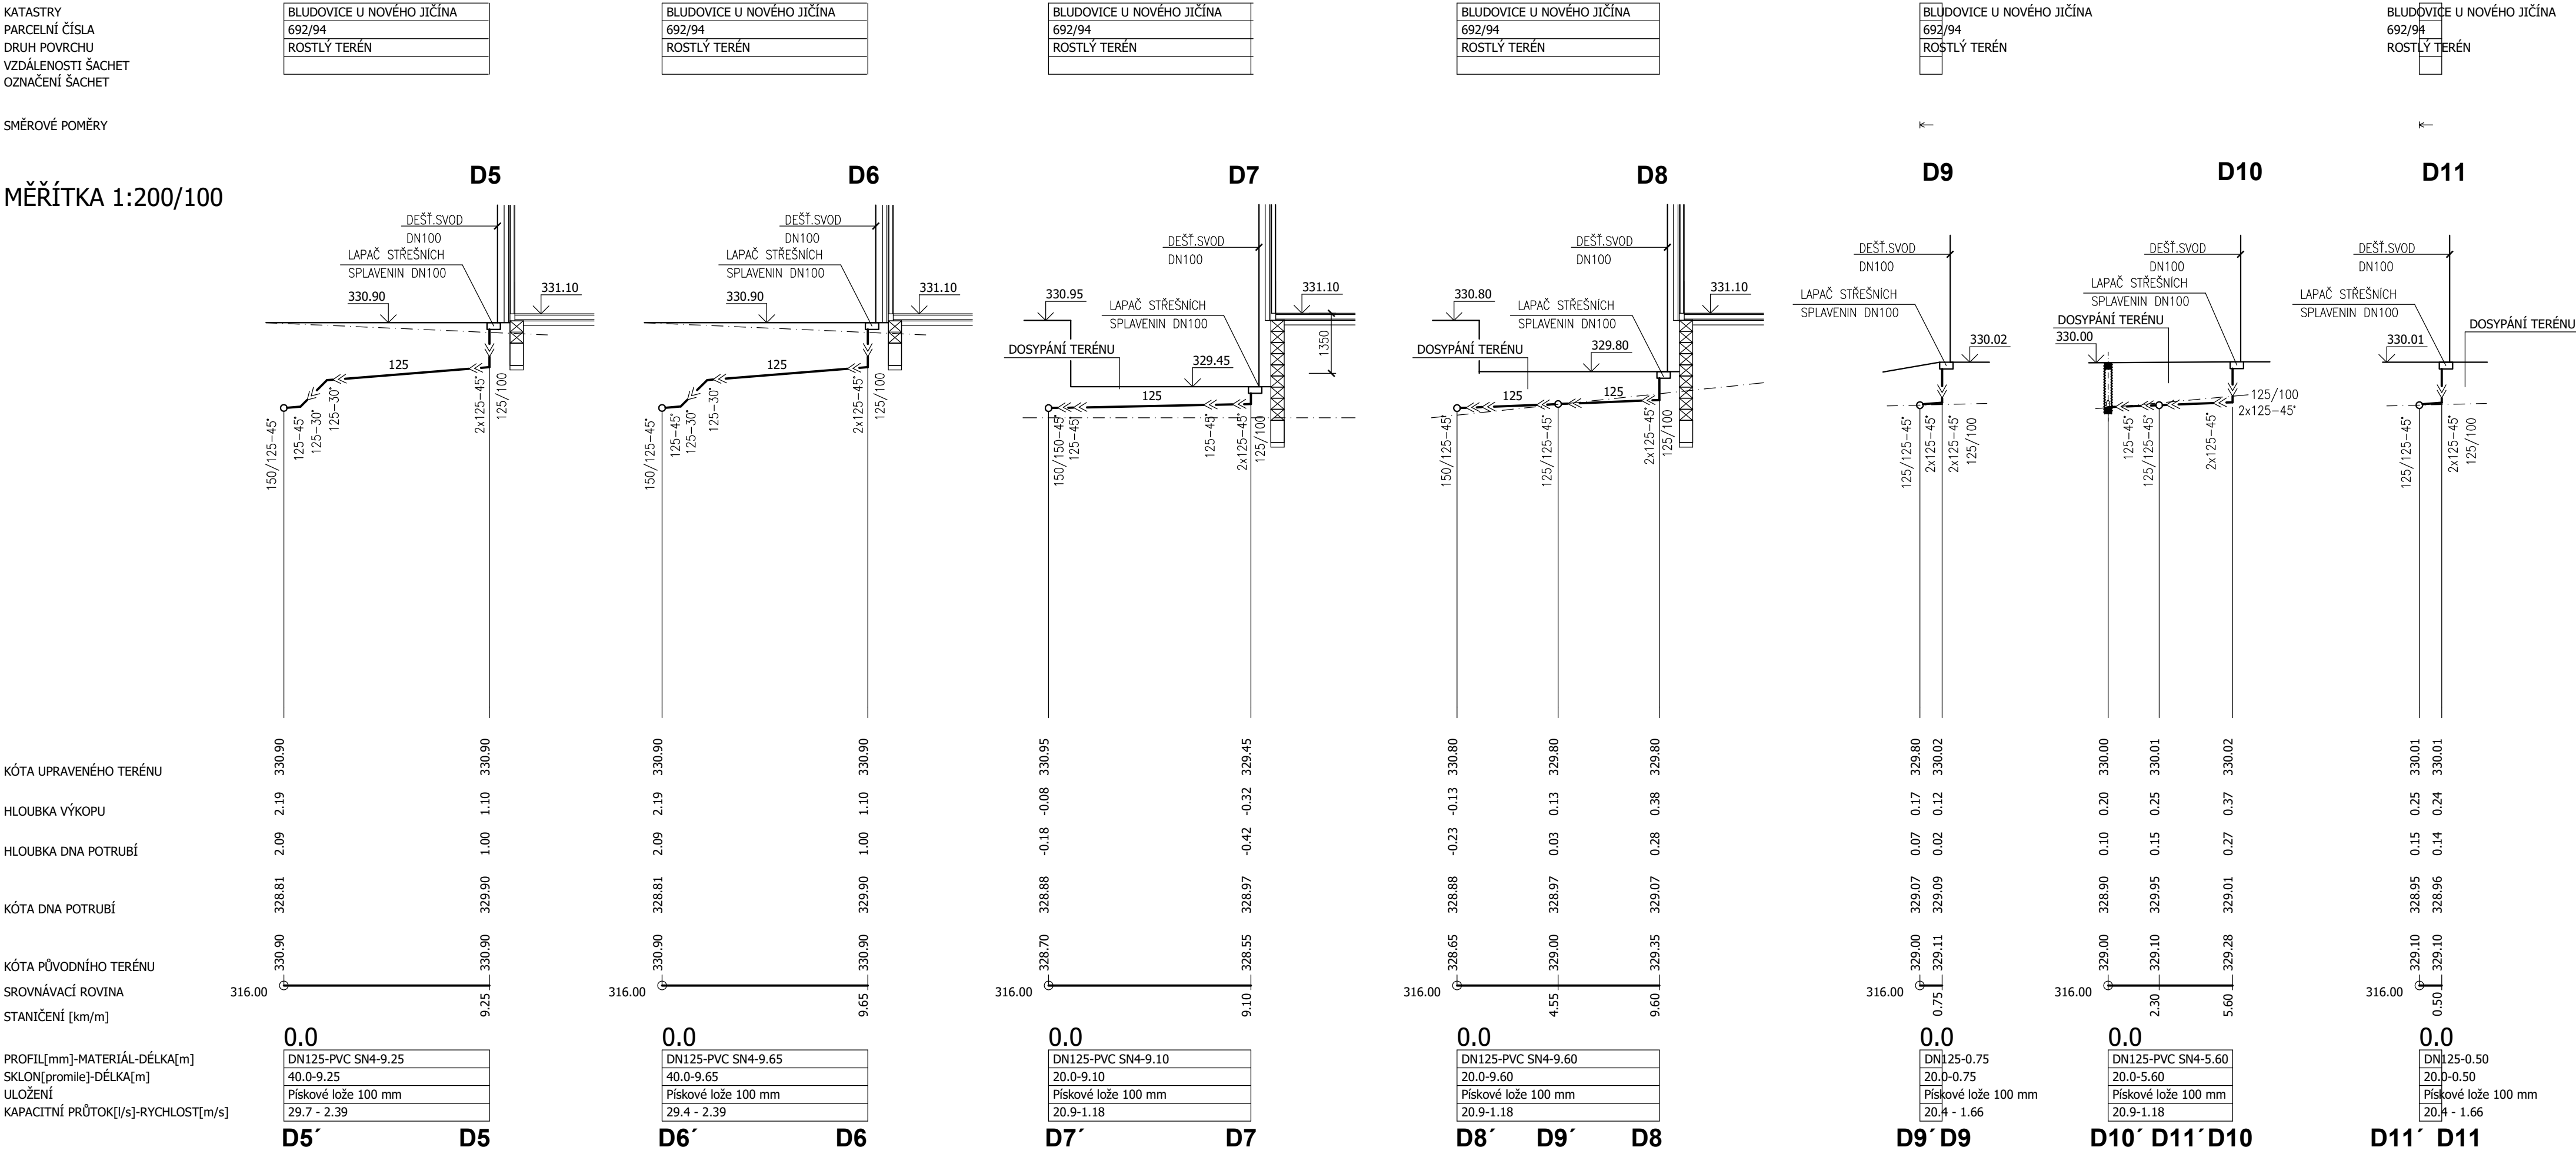
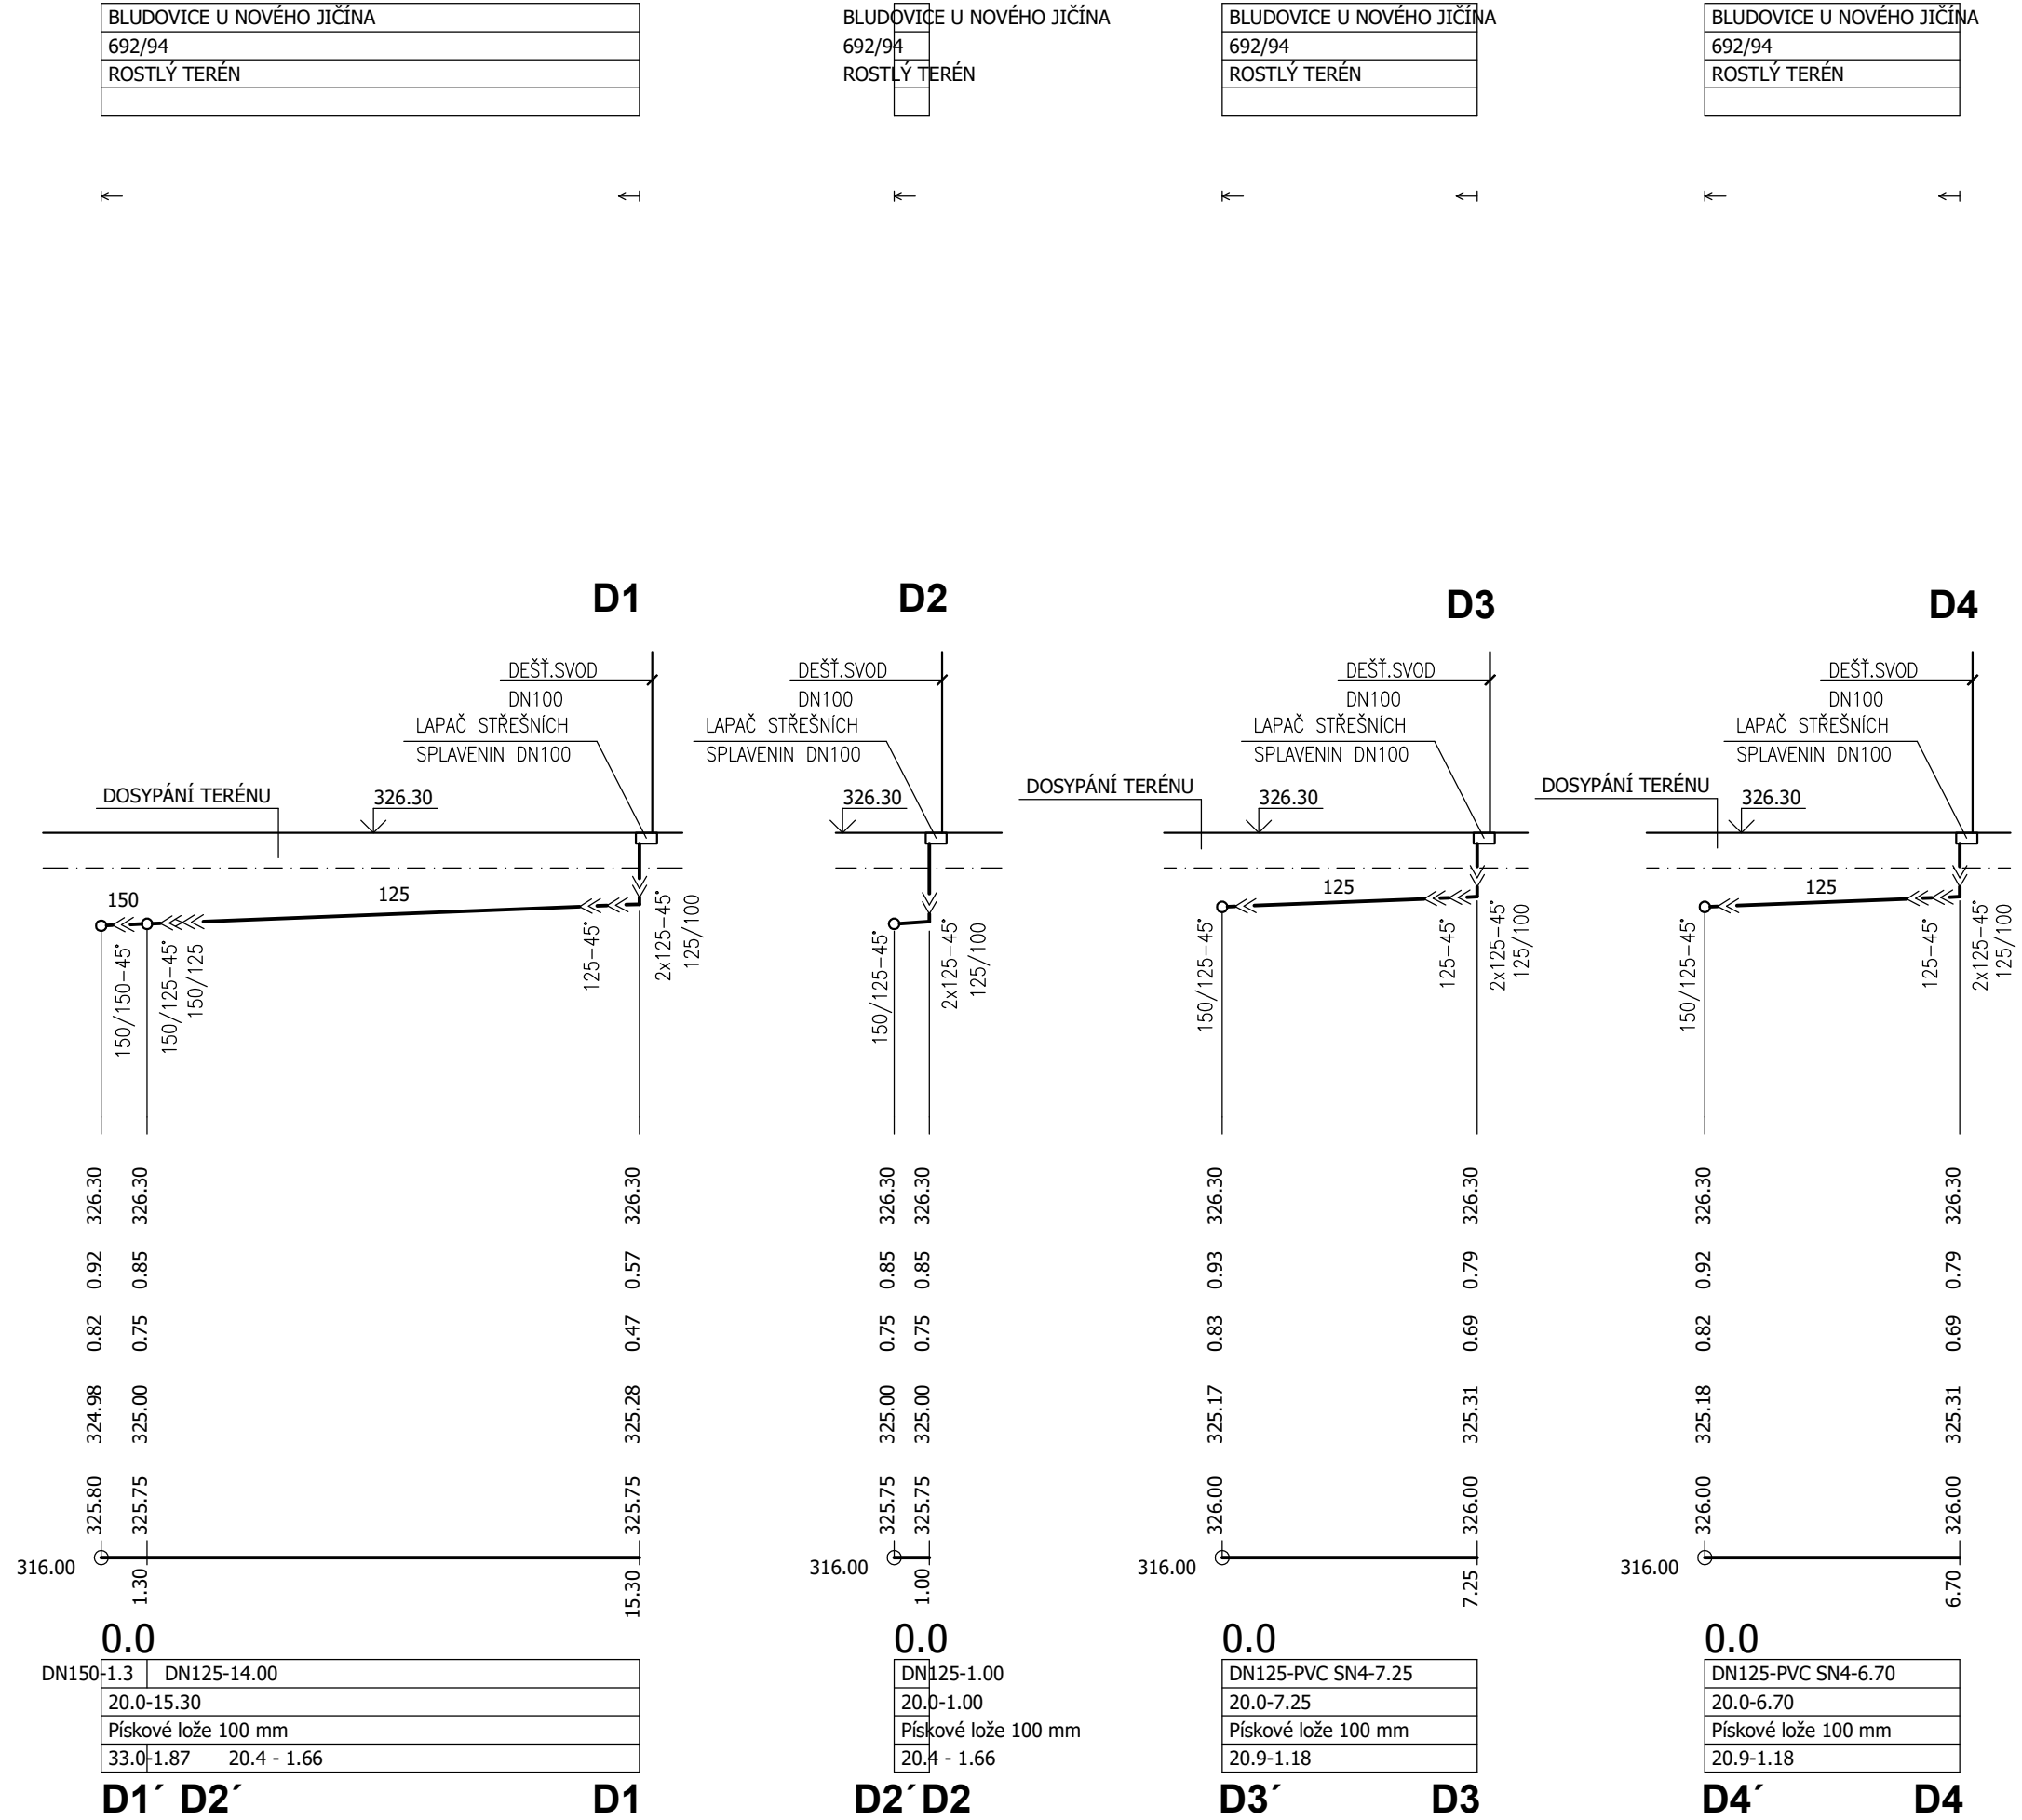


PODÉLNÝ PROFIL M 1:100

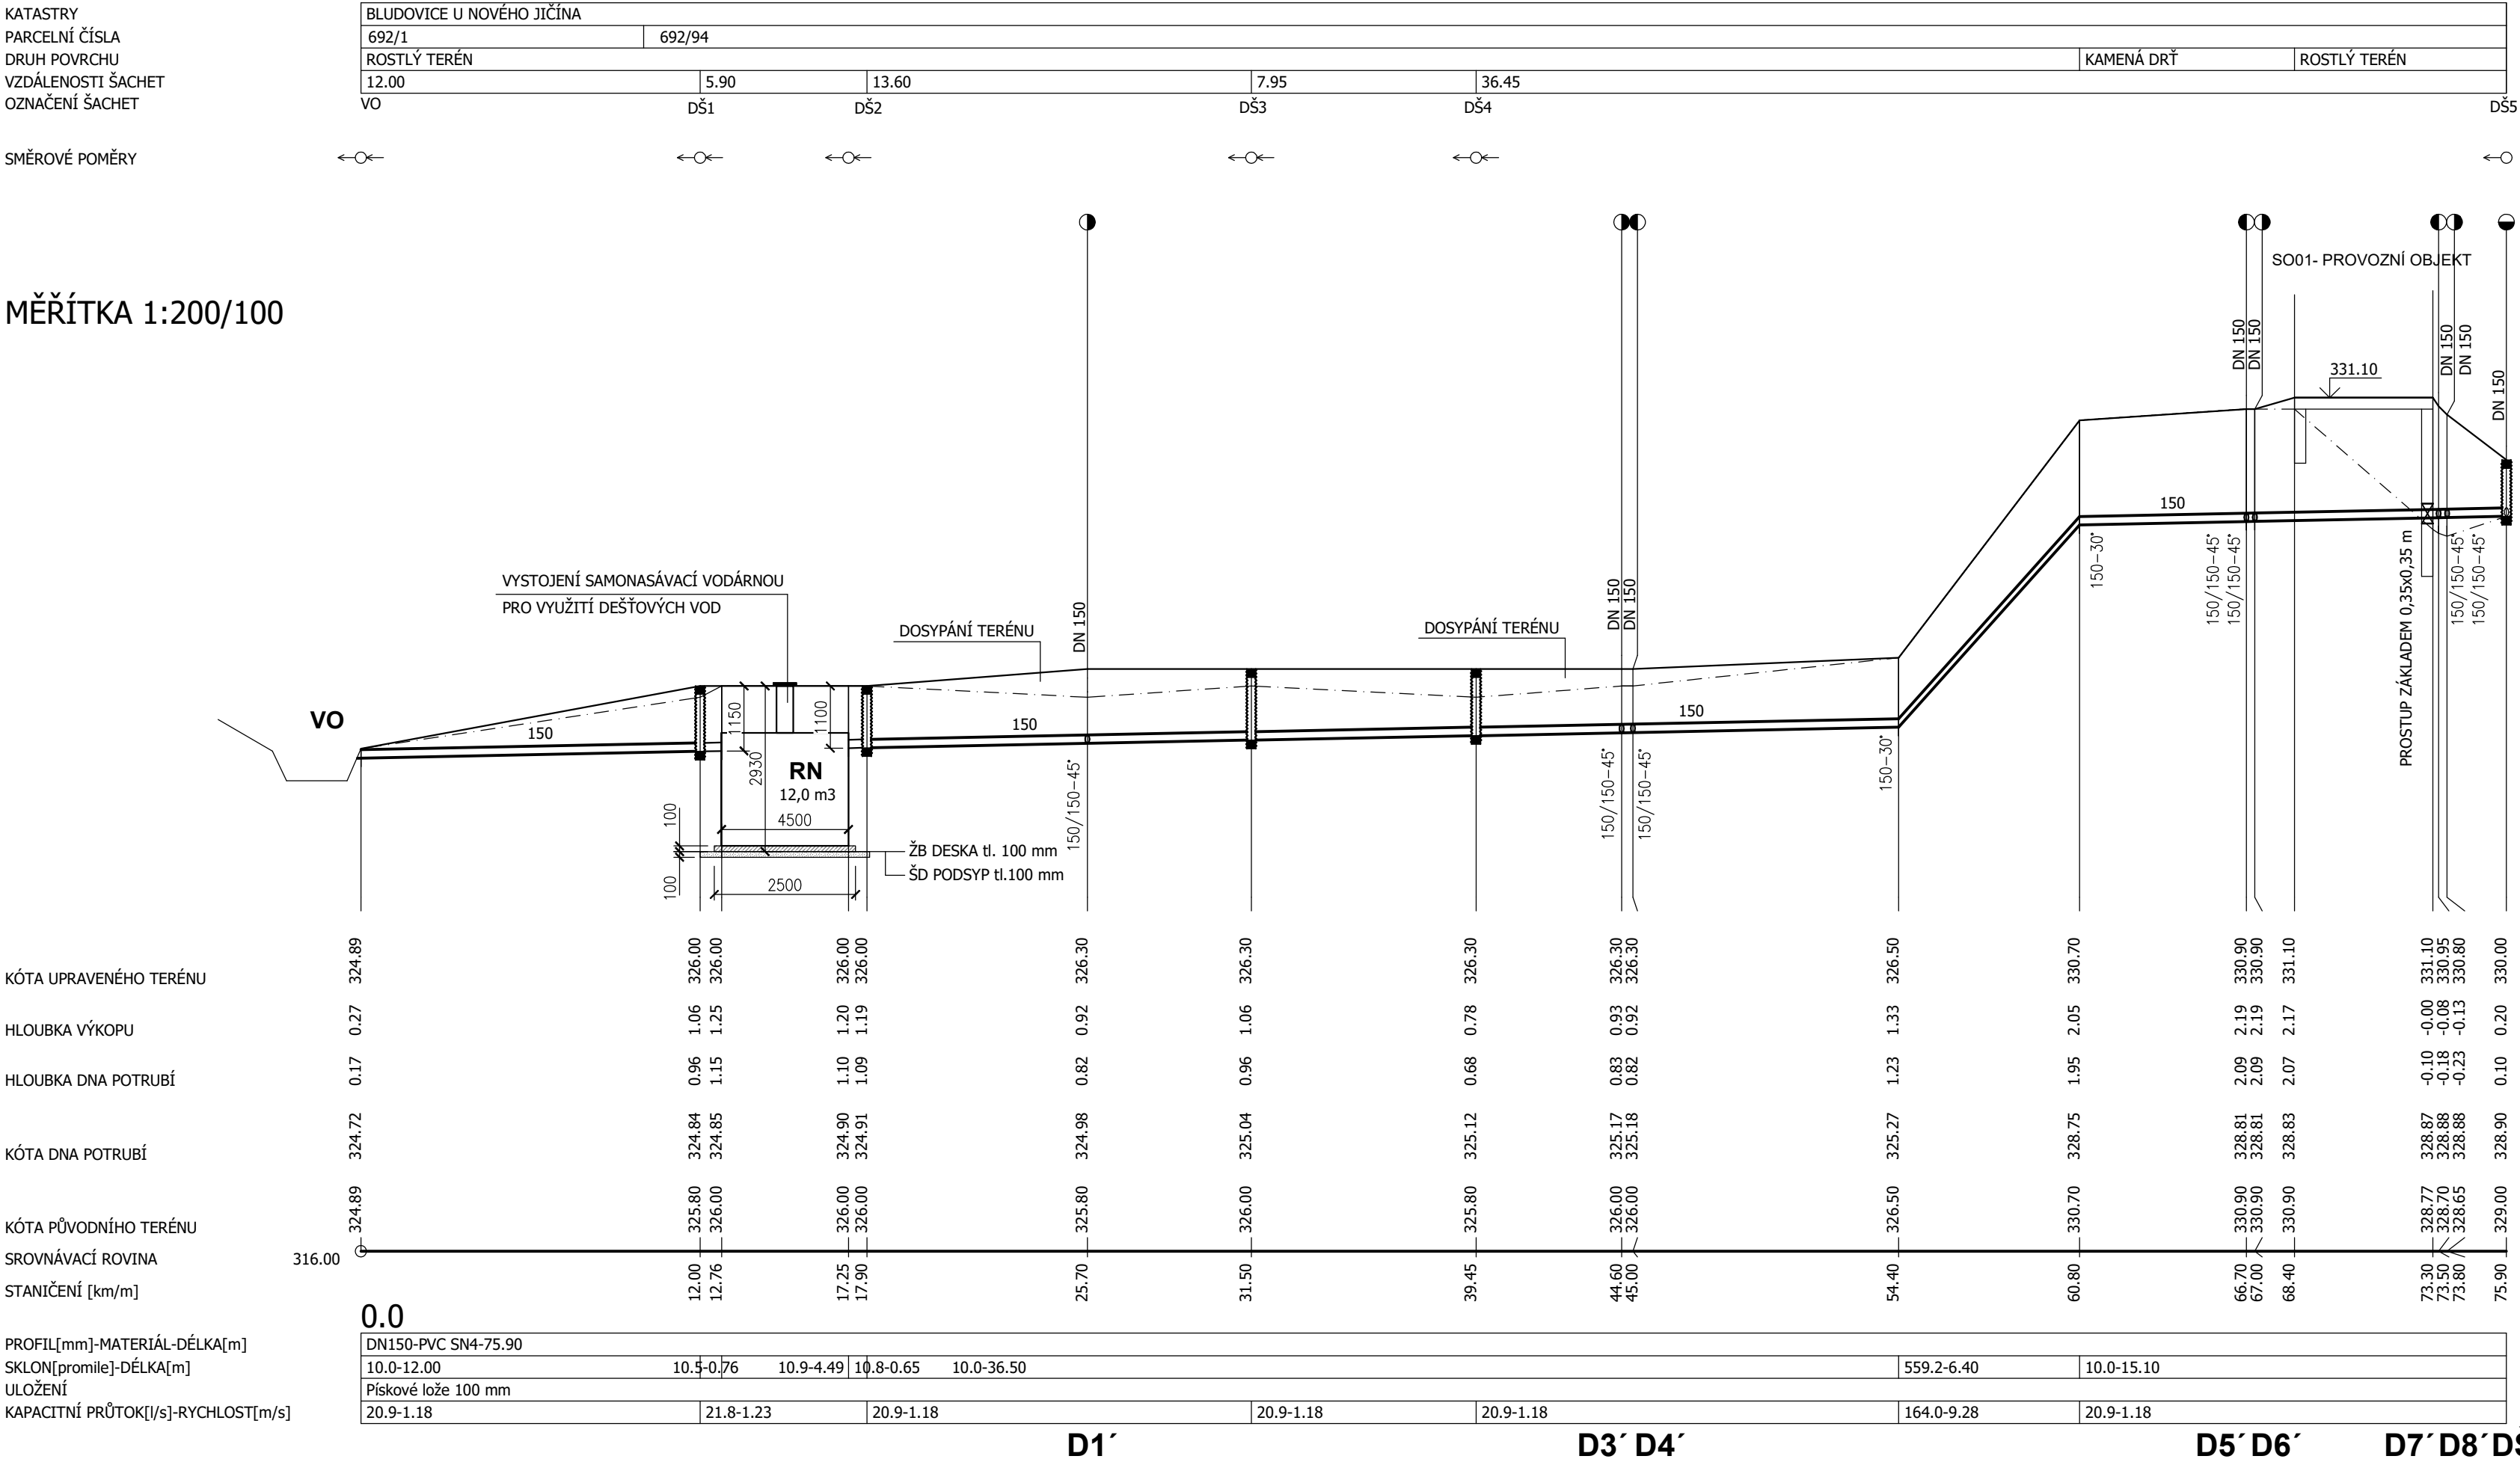

LEGENDA:

- DEŠŤOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, PVC SN4
- RN
- VO
- RETENČNÍ NÁDRŽ DEŠŤOVÝCH VOD, V = 12 m³
- VÝÚSTNÍ OBJEKT

POZNÁMKA:

- PŘED ZAPOČÍTÁNÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO VYTÝČIT VEŠKERÉ EXISTUJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. JE NUTNO DODRŽET ČSN 73 60 05, PŘÍPADNĚ POŽADAVKY SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- DNO VÝKOPU MUSÍ BÝT VYKOPÁNO V SOULADU S PŘEDEPSANÝMI SKLONY A SPÁDY. POTRUBÍ MUSÍ BÝT POLOŽENO NA 100 MM VYSOKÉ, DOBRĚ UPRAVENÉ, STLAČENÉ NÁSPYNÉ VRSTVĚ Z MATERIÁLU BEZ KAMENŮ (PISEK) TAK, ABY SE DODRŽOVALA STEJNOMĚRNOST ULOŽENÍ.

PROJEKTANT	JAN HUVAR	UniProjekt projekční kancelář Divadelní 848/B, 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 701 746 556 701 273 E-mail: uniprjekt@uniprjekt-nj.cz	VÝTISK ČÍSLO
KONTROLOVAL	Ing. DUŠAN GLOGAR		
HIP	Ing. DUŠAN GLOGAR		
INVESTOR	Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín parc.č. 692/94; k.ú.: Bludovice u Nového Jičína		
MÍSTO			
STAVBA	ÚTULEK PRO PSY	STUPĚŇ DOKUMENTACE	
OBJEKT	SO07 - VENKOVNÍ KANALIZACE (DEŠŤOVÁ S VÝÚSTNÍM OBJEKTEM)	ČÍSLO ZÁKAZKY	302017
ČÁST	D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení D.2 b) Výkresová část	MĚRÍTKO	1:100
NÁZEV VÝKRESU	PODÉLNÝ PROFIL	FORMÁT	Č.VÝKR. 6X4
			02