


ROZVOD VODY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ
TRUBKA PPR PN16 IZOLOVAT NÁVL.IZOLOACÍ
D – VNĚJŠÍ ROZMĚR TRUBKY
TL.IZOLOACE SV 9mm
TL.IZOLOACE TV DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ
— — — — — STUDENÁ VODA
— — — — — TEPLÁ VODA

ZÁS.TV 15L–UMÍSTĚNÍ POD UMYVADLEM
SV–KK–20,ZV–20,PV–15
TUV–KK–20
UBS–15..UMYV.BATERIE STOJÁNKOVÁ DN15
RV –15...ROHOVÝ VENTIL DN15

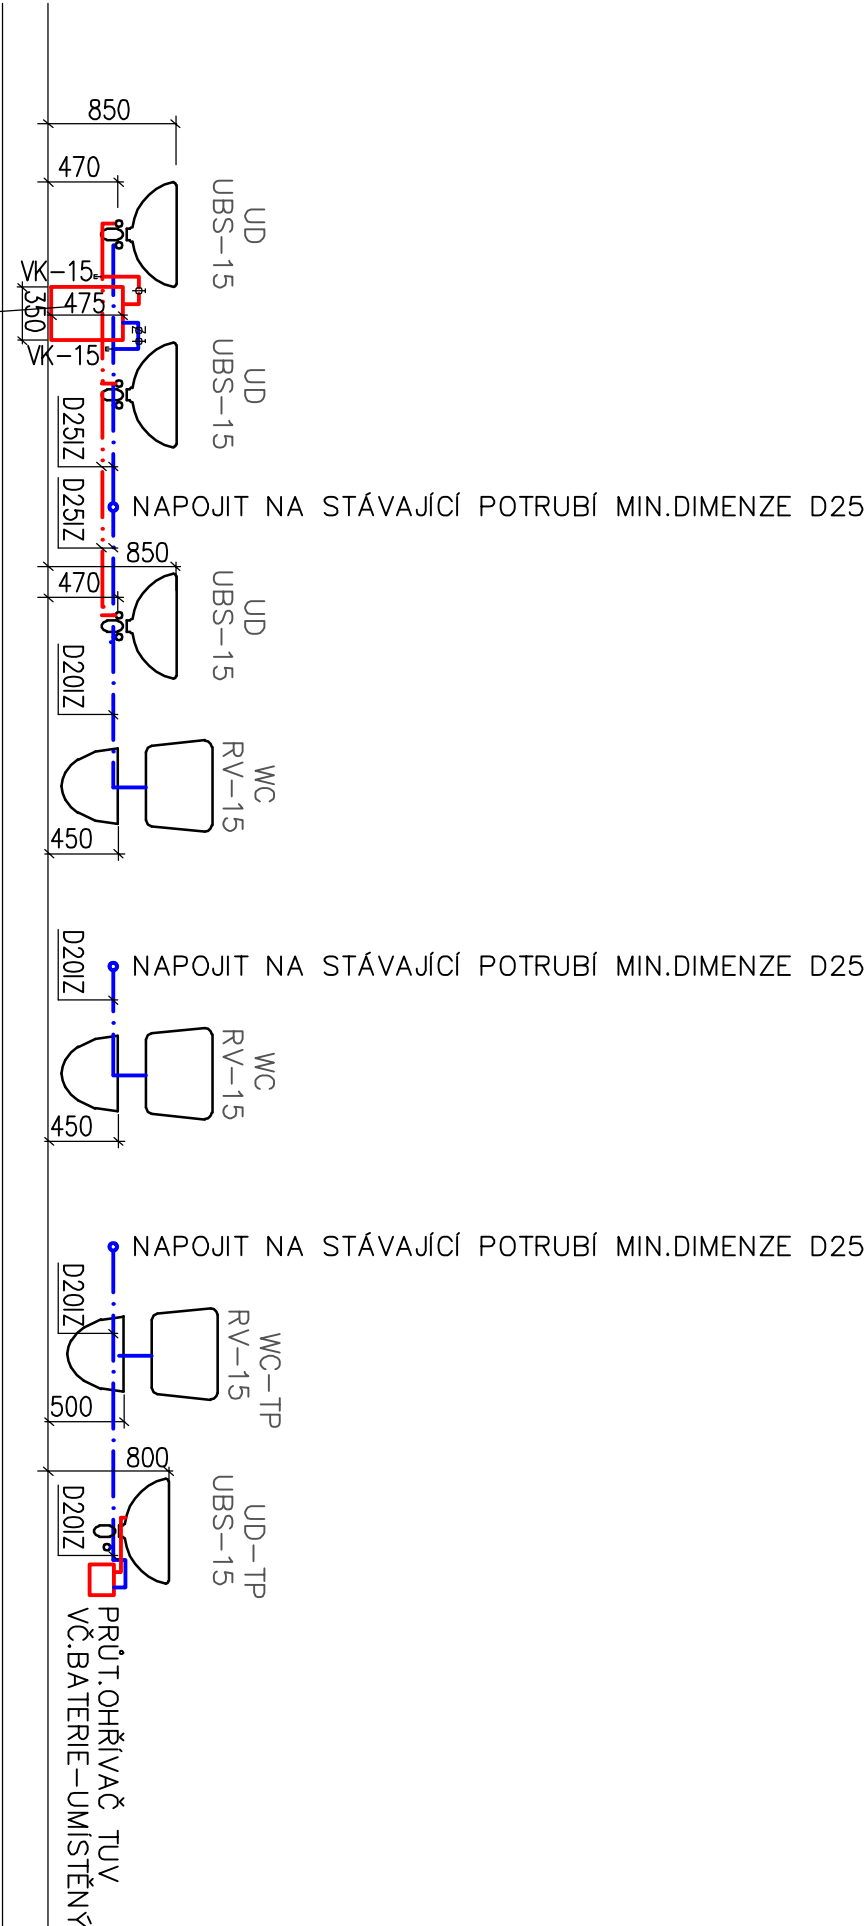

Zodp. projektant		Navrhl	
Pantůčková M.		Pantůčková M.	
Investor Město Nový Jičín		PANTŮČKOVÁ Martina Vražné,Hynčice 66 t.č.737 636 123 IČO: 69225117	
Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín			
Akce			
STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSTOR OBŘADNÍ SÍŇE RADNICE NA ULICI MASARYKOVY NÁM.1/1 V NOVÉM JIČÍNĚ			
Obsah	ZDRAVOTECHNIKA VODAINSTALACE – SCHEMA	Formát	
		Datum	4 / 2018
		Účel	DPS
		Měřítko	Číslo výkresu
	1: 50	D.1.4.A—4	