

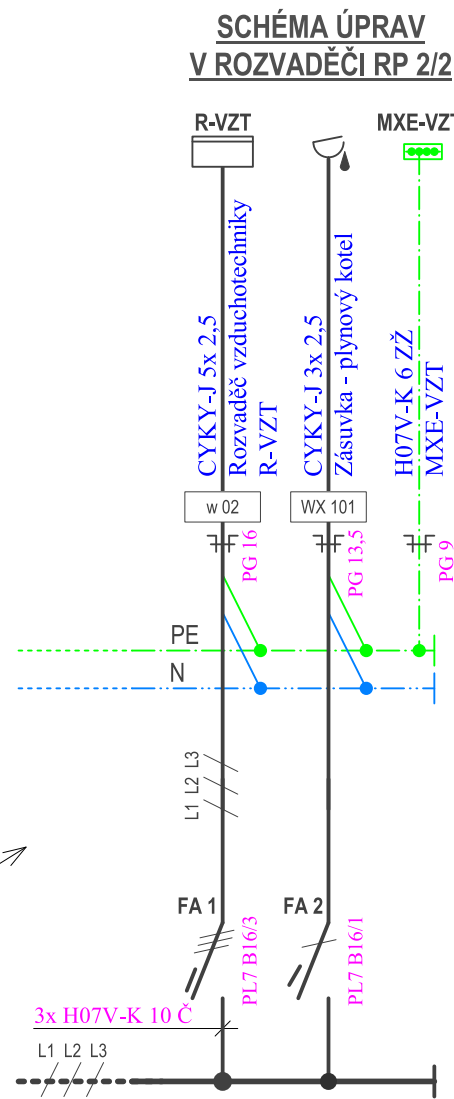





1. PP



1. NP

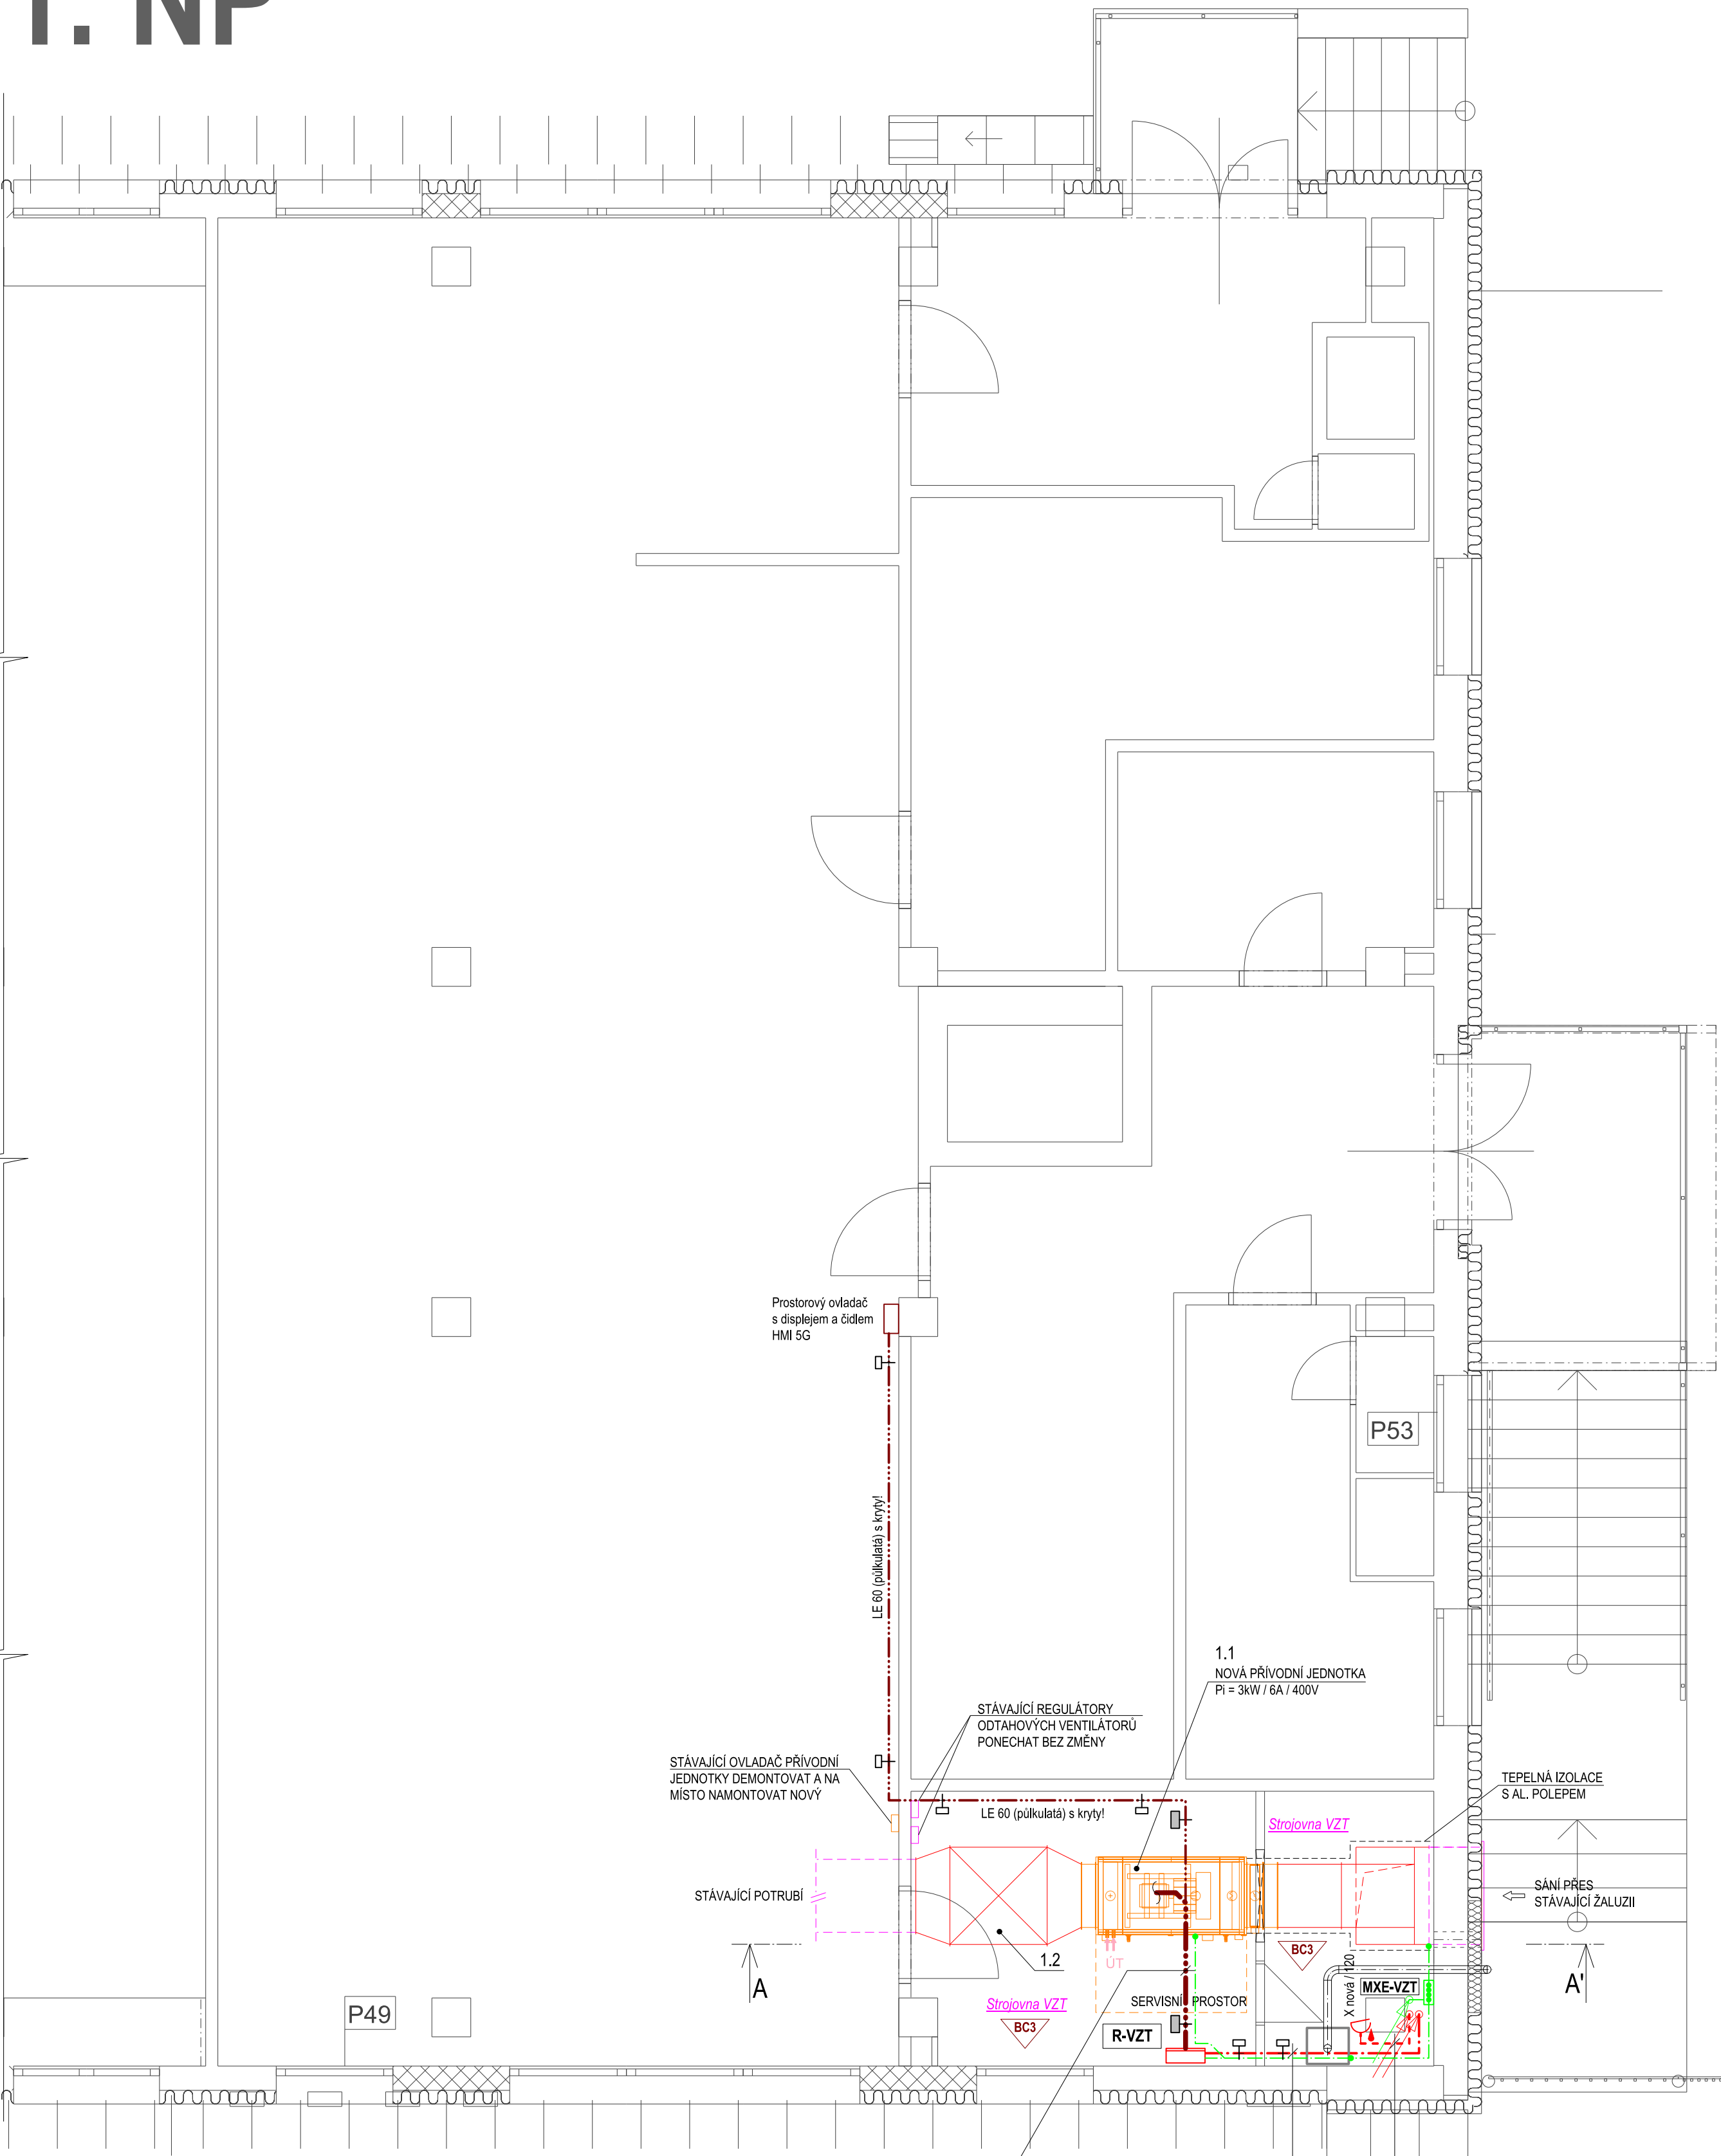

ŘEZ A-A'

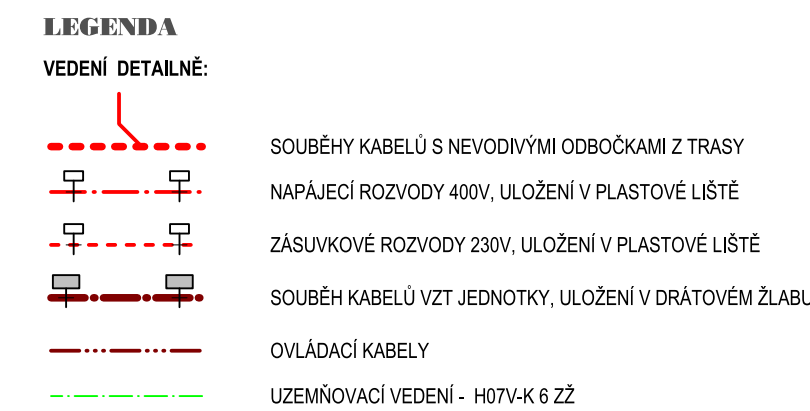

TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE			
Síť: 3PEN, AC 50Hz, 400/230V, TN-C-S			
Prostředí: stanovené oddílem b) technické zprávy o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3, ed. 3			
Ochrana před úrazem elektrickým proudem: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3			
Uložení elektrických vedení: na povrchu v půlkulatých lištách a kabelovém žlabu			
Uzemnění a ochranné vodiče: dle ČSN 33 2000-5-54, ed. 3			
Projektant	Vypracoval	Kreslil	Výřek:
Petr Bill	Petr Bill	Petr Bill	
Pověřená obec: Nový Jičín		Městský úřad: Nový Jičín	
Stavebník: ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace, IČ: 45214859		Základní škola, Jubilejní 484/3, 741 01 Nový Jičín	
Akce: VÝMĚNA PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY KUCHYNĚ		Účel: DSPS	
Datum: V2018		Číslo zakázky: 013PB18	
Formát: A1		Číslo výkresu: 1:50	
Odsah výkresu: Půdorys 1.PP a 1.NP - pavilon ŠD - NS		Část: Elektroinstalace. Kabelové rozvody přívodní jednotky VZT	
Předmět: VÝMĚNA PŘÍVODNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKY KUCHYNĚ		Číslo výkresu: 1:50	